


7 配水系統図

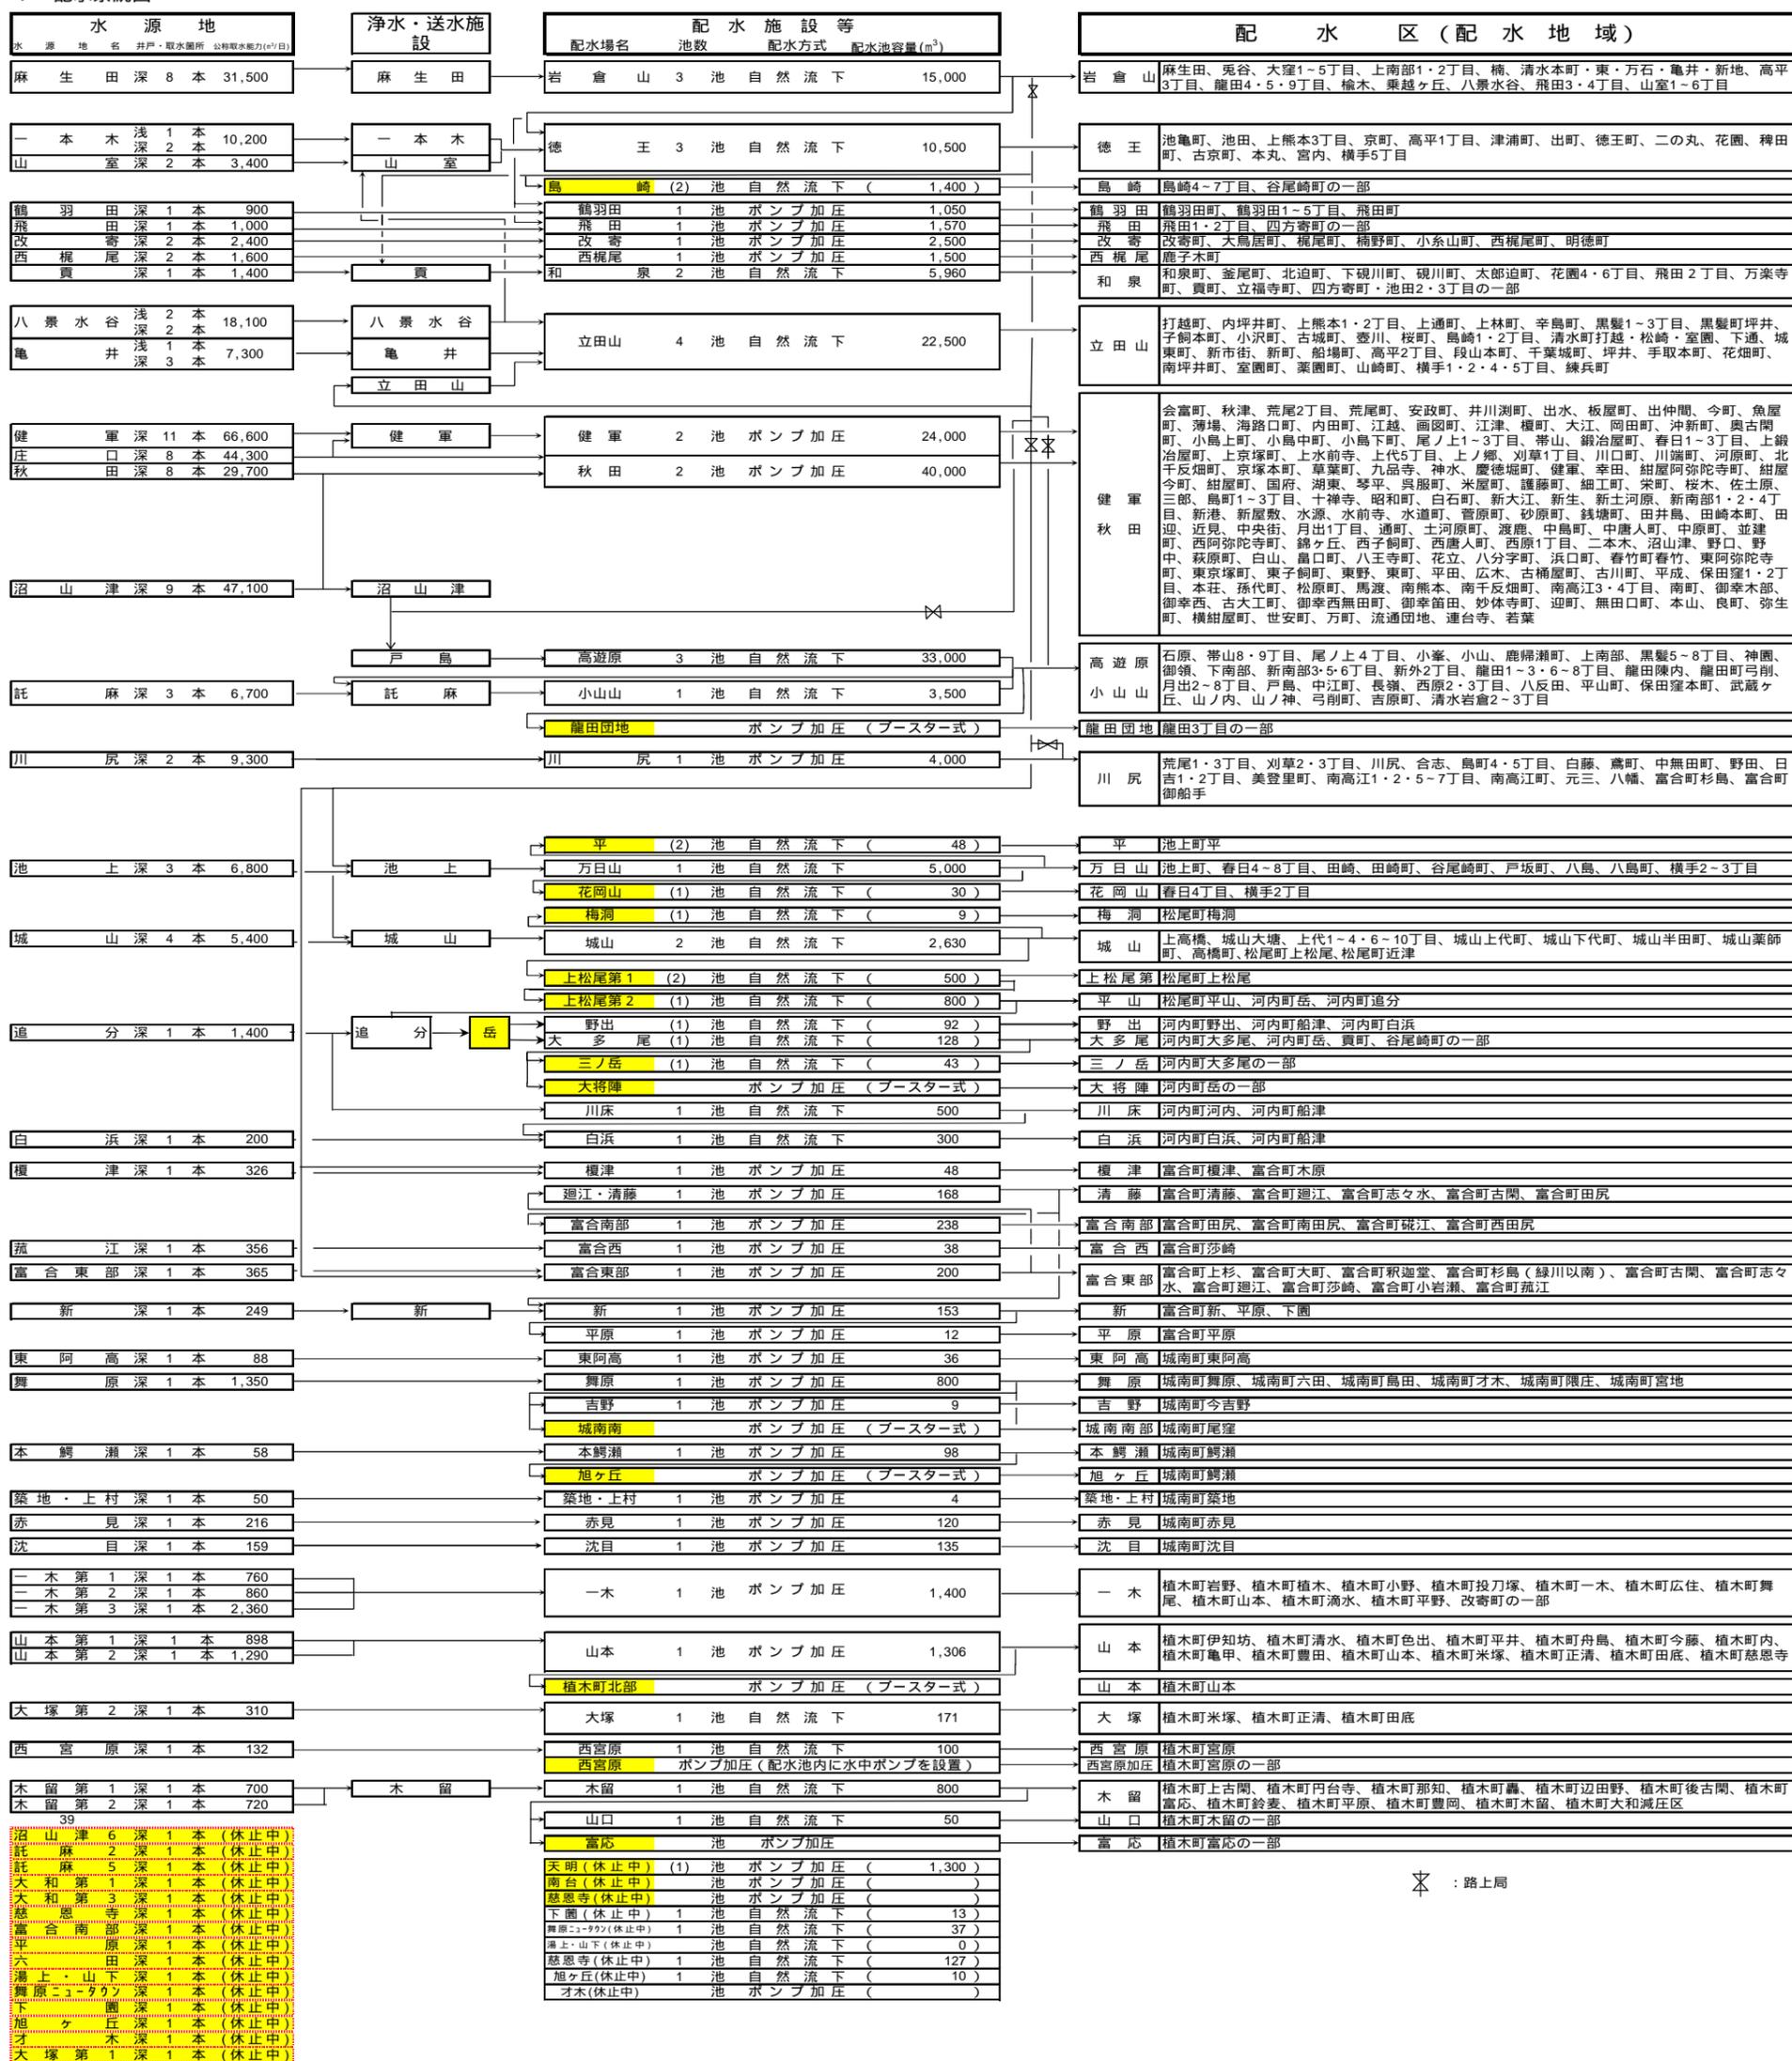

※ : 路上局

公称施設能力	315,848 m³/日	休止中(9,301m³/日)含む	配水施設	43 箇所	54 池	179,583 m³	休止中(6箇所)含む
水源地	39 箇所		加压配水施設	18 箇所	12 池	4,350 m³	休止中(3箇所)含む
井戸本数	112 本	休止中(15本)含む	合計	61 箇所	66 池	183,933 m³	