

統計早見表

(令和3年3月31日現在)



(水道)
給水人口【推計人口】708,616人
給水普及率 96.1%

(下水道)
処理区域内人口 660,810人
普及率 90.3%
水洗化率 97.4%


※水道の数値は国勢調査による人口及び世帯数を基準とし、集計・算出された人口及び世帯数をもとに算出したもの。
※下水道の数値は、住民基本台帳に記載されている人口(外国人を含む)をもとに算出したもの。



行政区域面積 39,032 ha


(水道)
給水世帯数 317,635世帯
給水戸数 348,671戸

(下水道)
整備済面積 12,033 ha

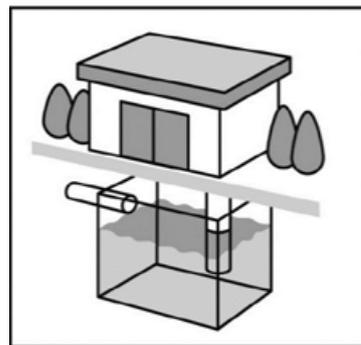


(水道)
水源地 38箇所
取水箇所 98箇所
配水施設 45箇所

(下水道)
浄化センター数 5箇所
汚水ポンプ場数 39箇所

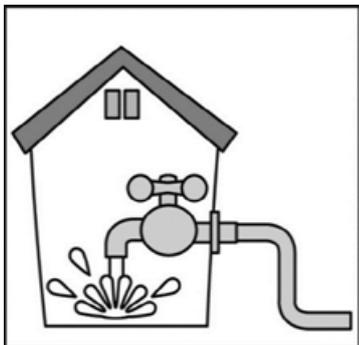


(水道)
年間配水量 79,212千m³
一日平均配水量 217,019m³
1人1日生活用水使用量 229リットル

(下水道)
年間処理水量 92,760千m³
一日平均処理量 254,138m³

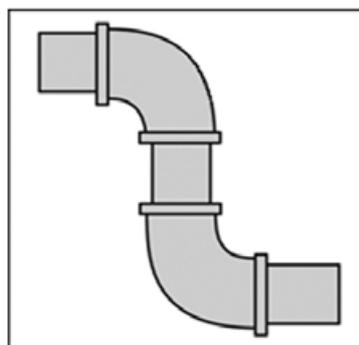


(水道)
有収率 89.6%
有効率 92.5%
耐震適合性のある基幹管路 79.6%

(下水道)
有収率 84.3%
管路の耐震化率 39.4%

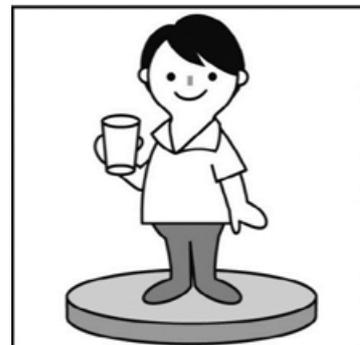

(共通)
上下水道局の情報提供に満足している市民の割合 40.0%
上下水道局の広報活動を認知している市民の割合 89.0%

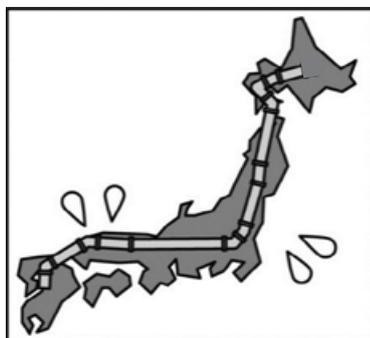

(水道)
導水管延長 43 km
送水管延長 53 km
配水管延長 3,454 km


(下水道)
管路の布設延長 2,719 km



(水道)
水道会計支弁職員数 205人

(下水道)
下水道会計支弁職員数 161人

※管理者、再任用職員を除く

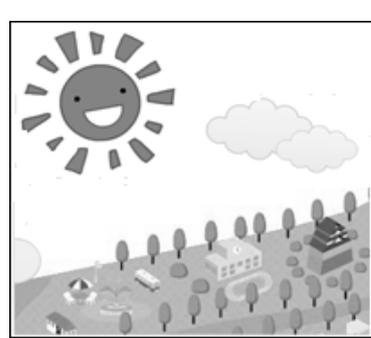

(水道)
地下水推定かん養量 1,534万m³
自然エネルギーの発電量 263千kWh

(下水道)
汚泥の有効利用率 100%
処理水の再利用量 1,039万m³