






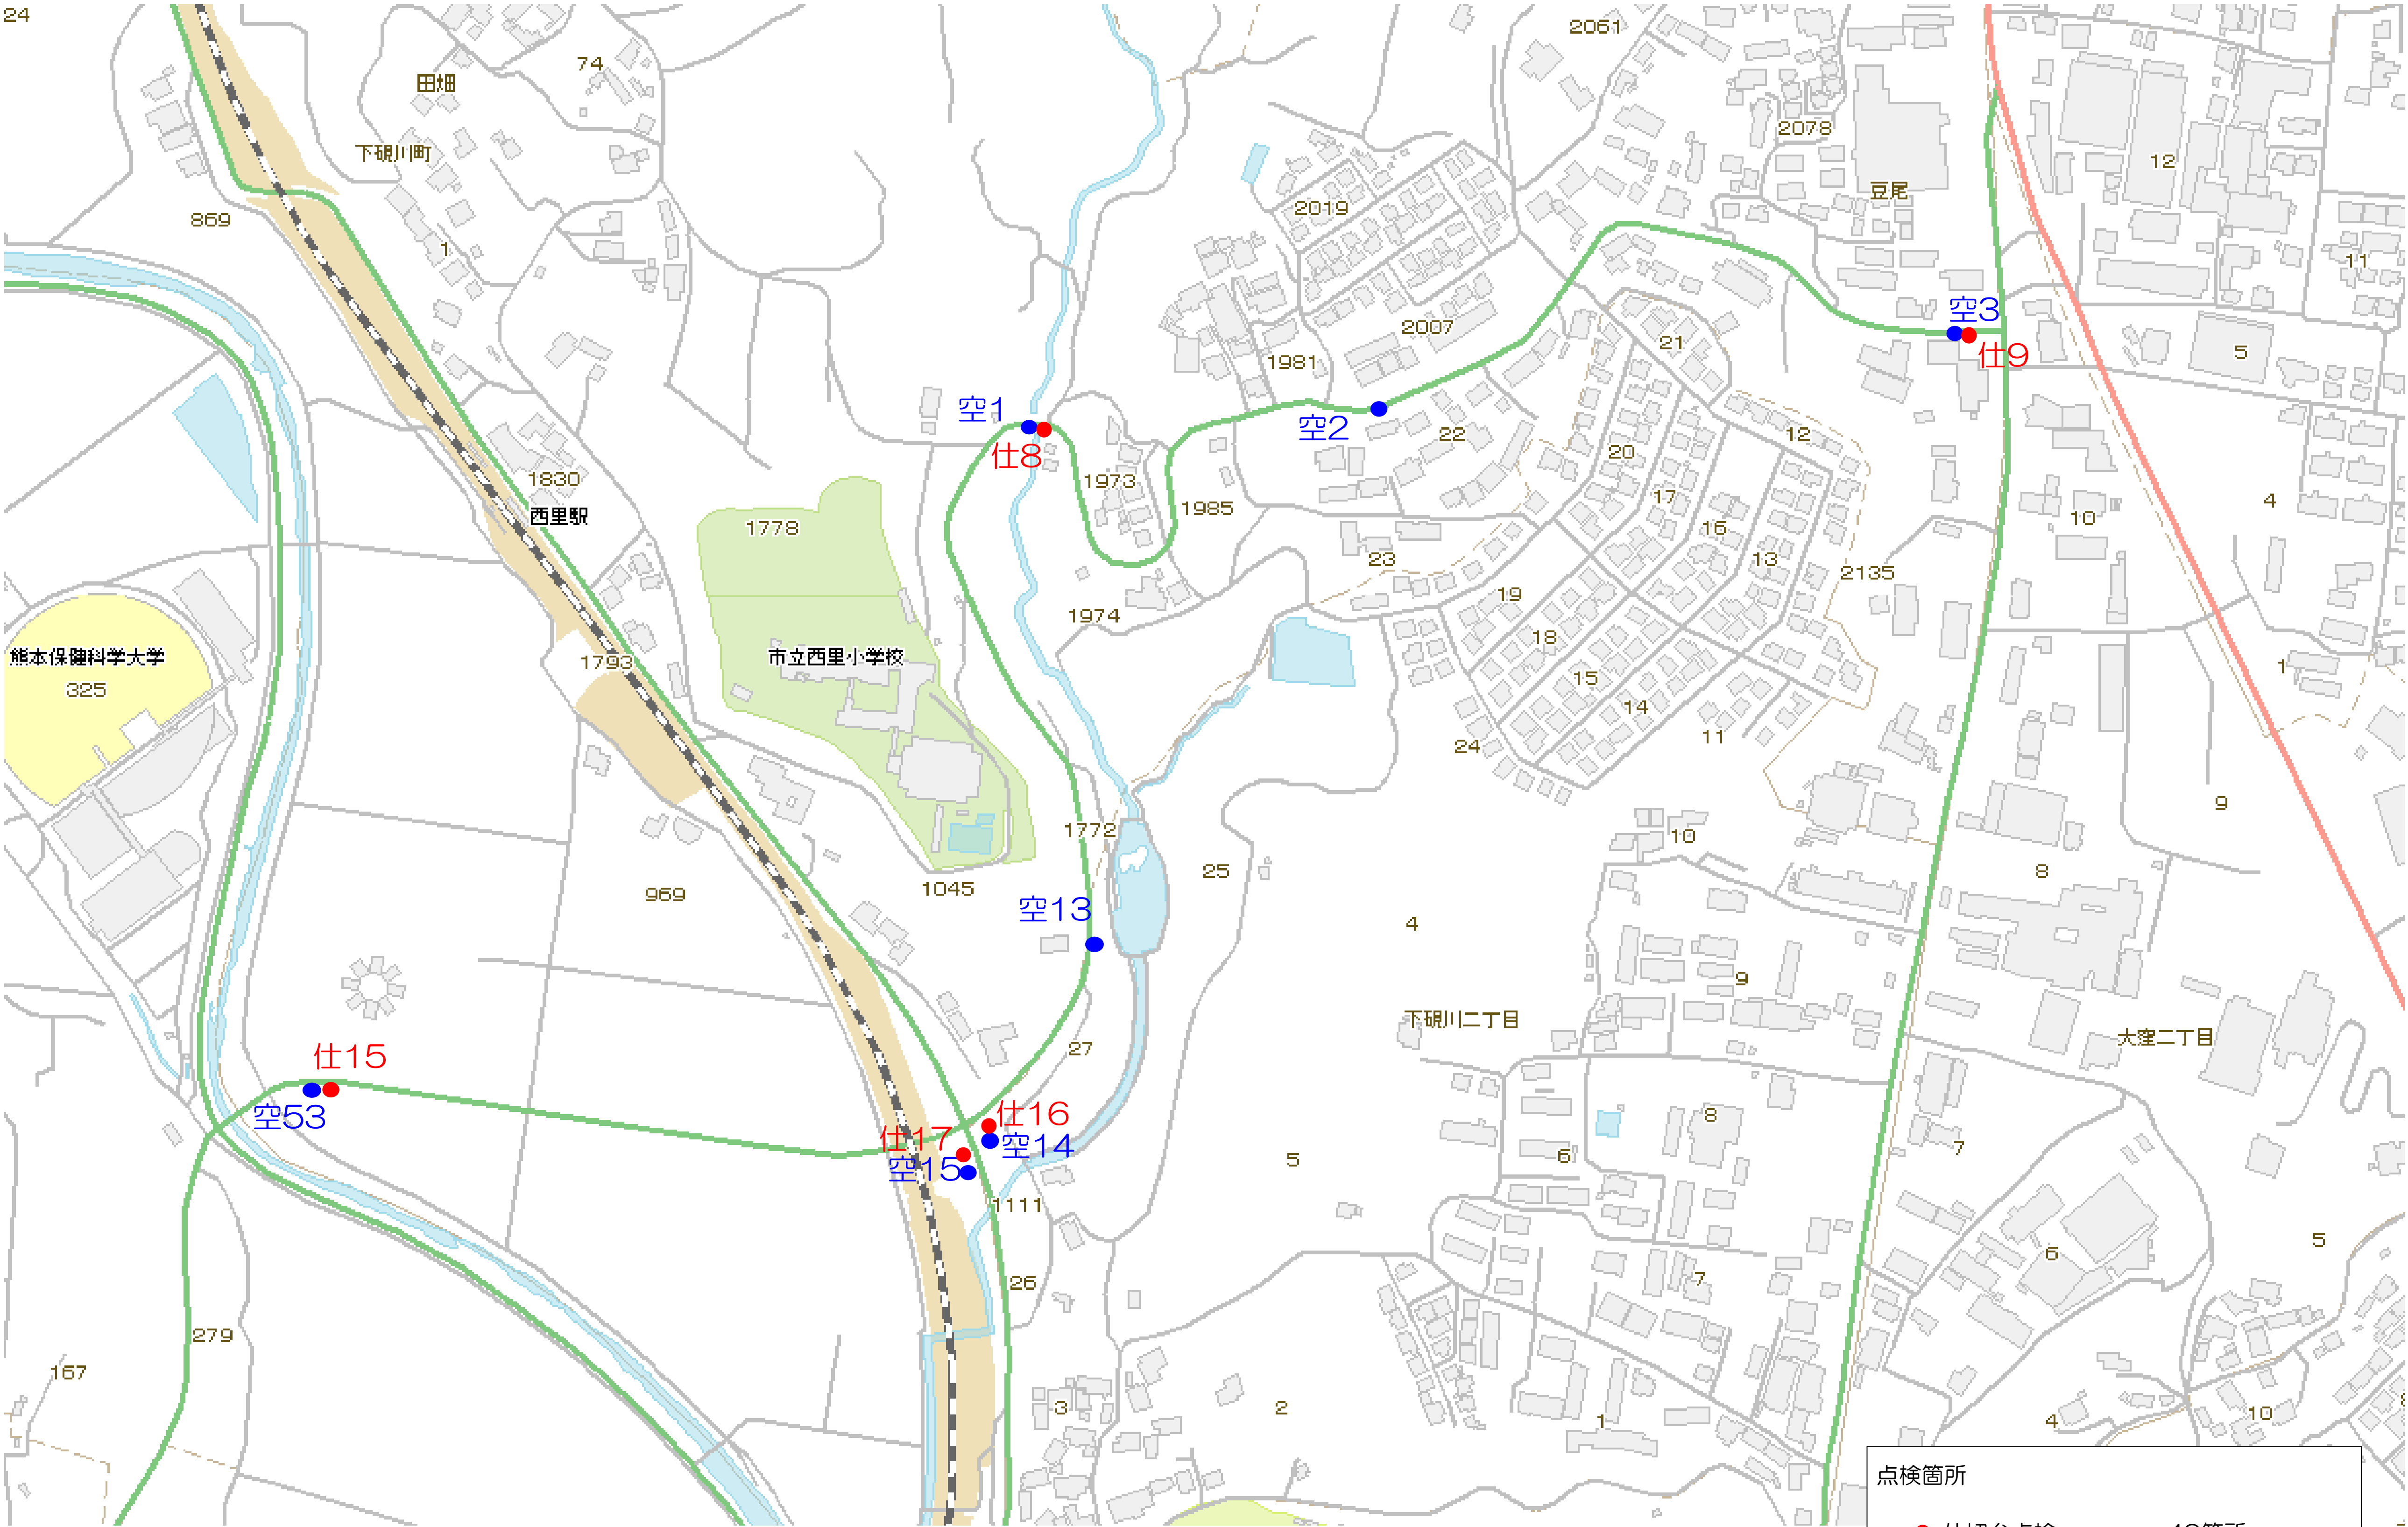


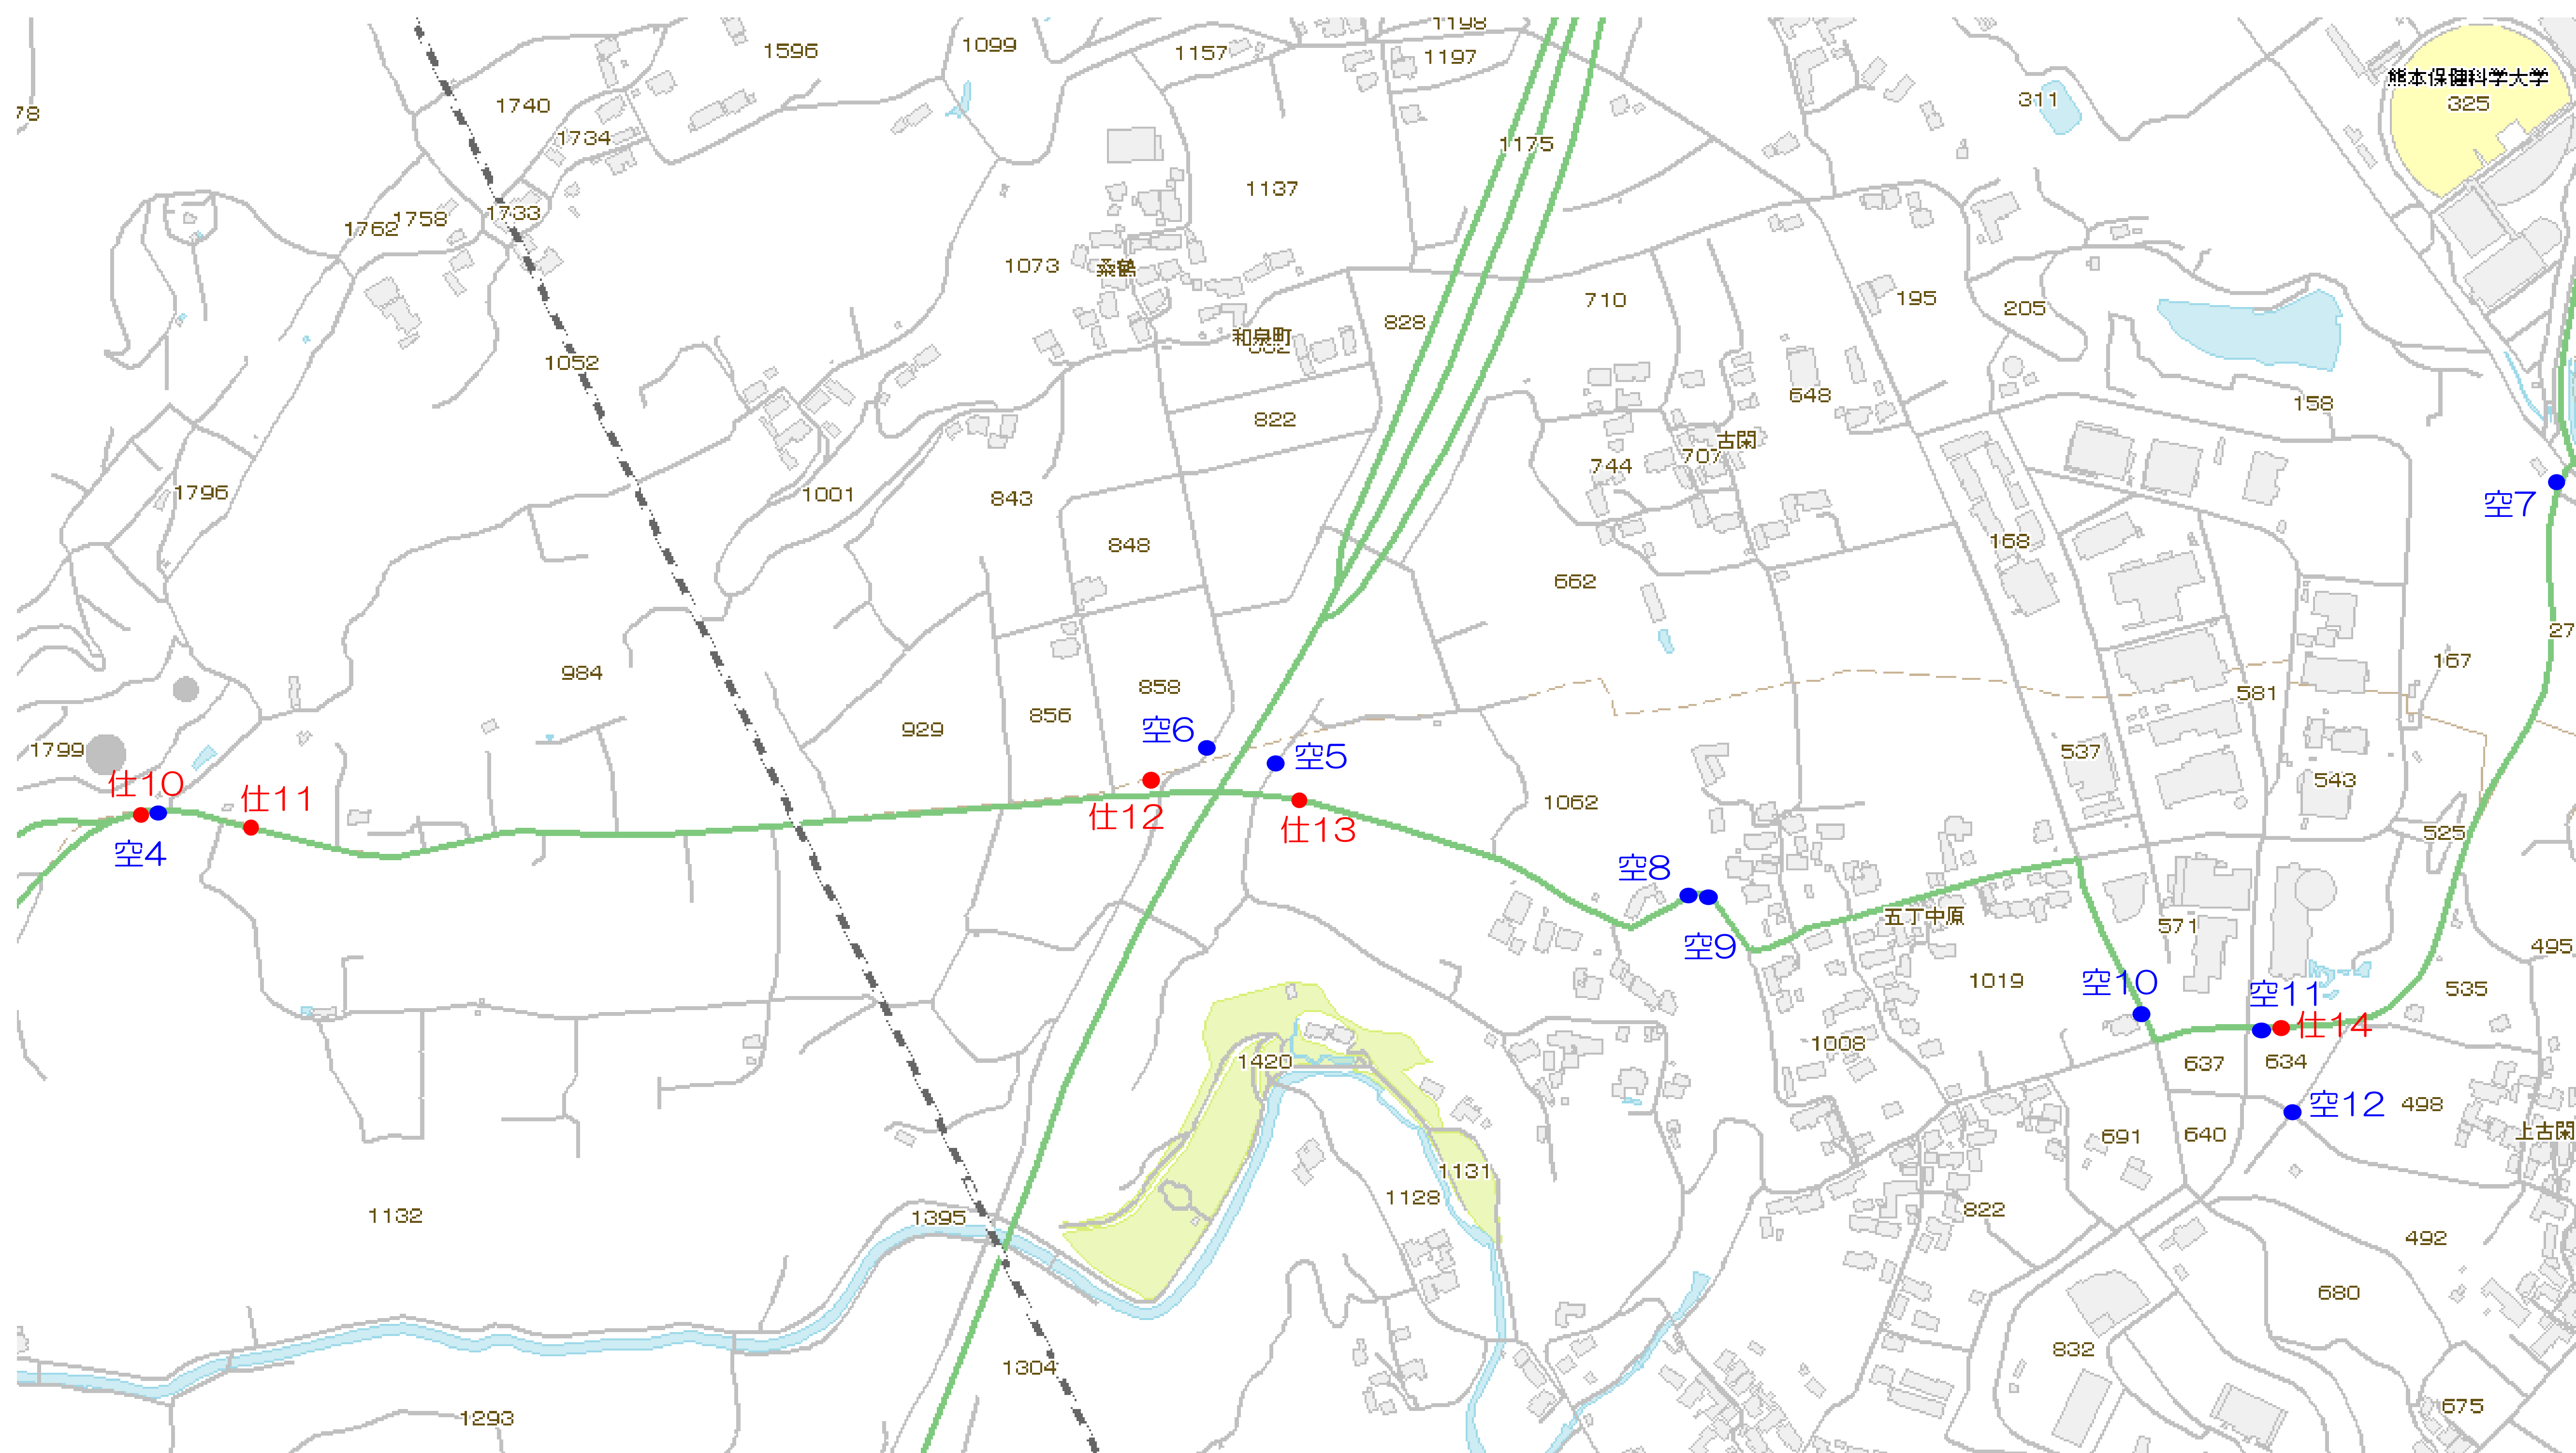


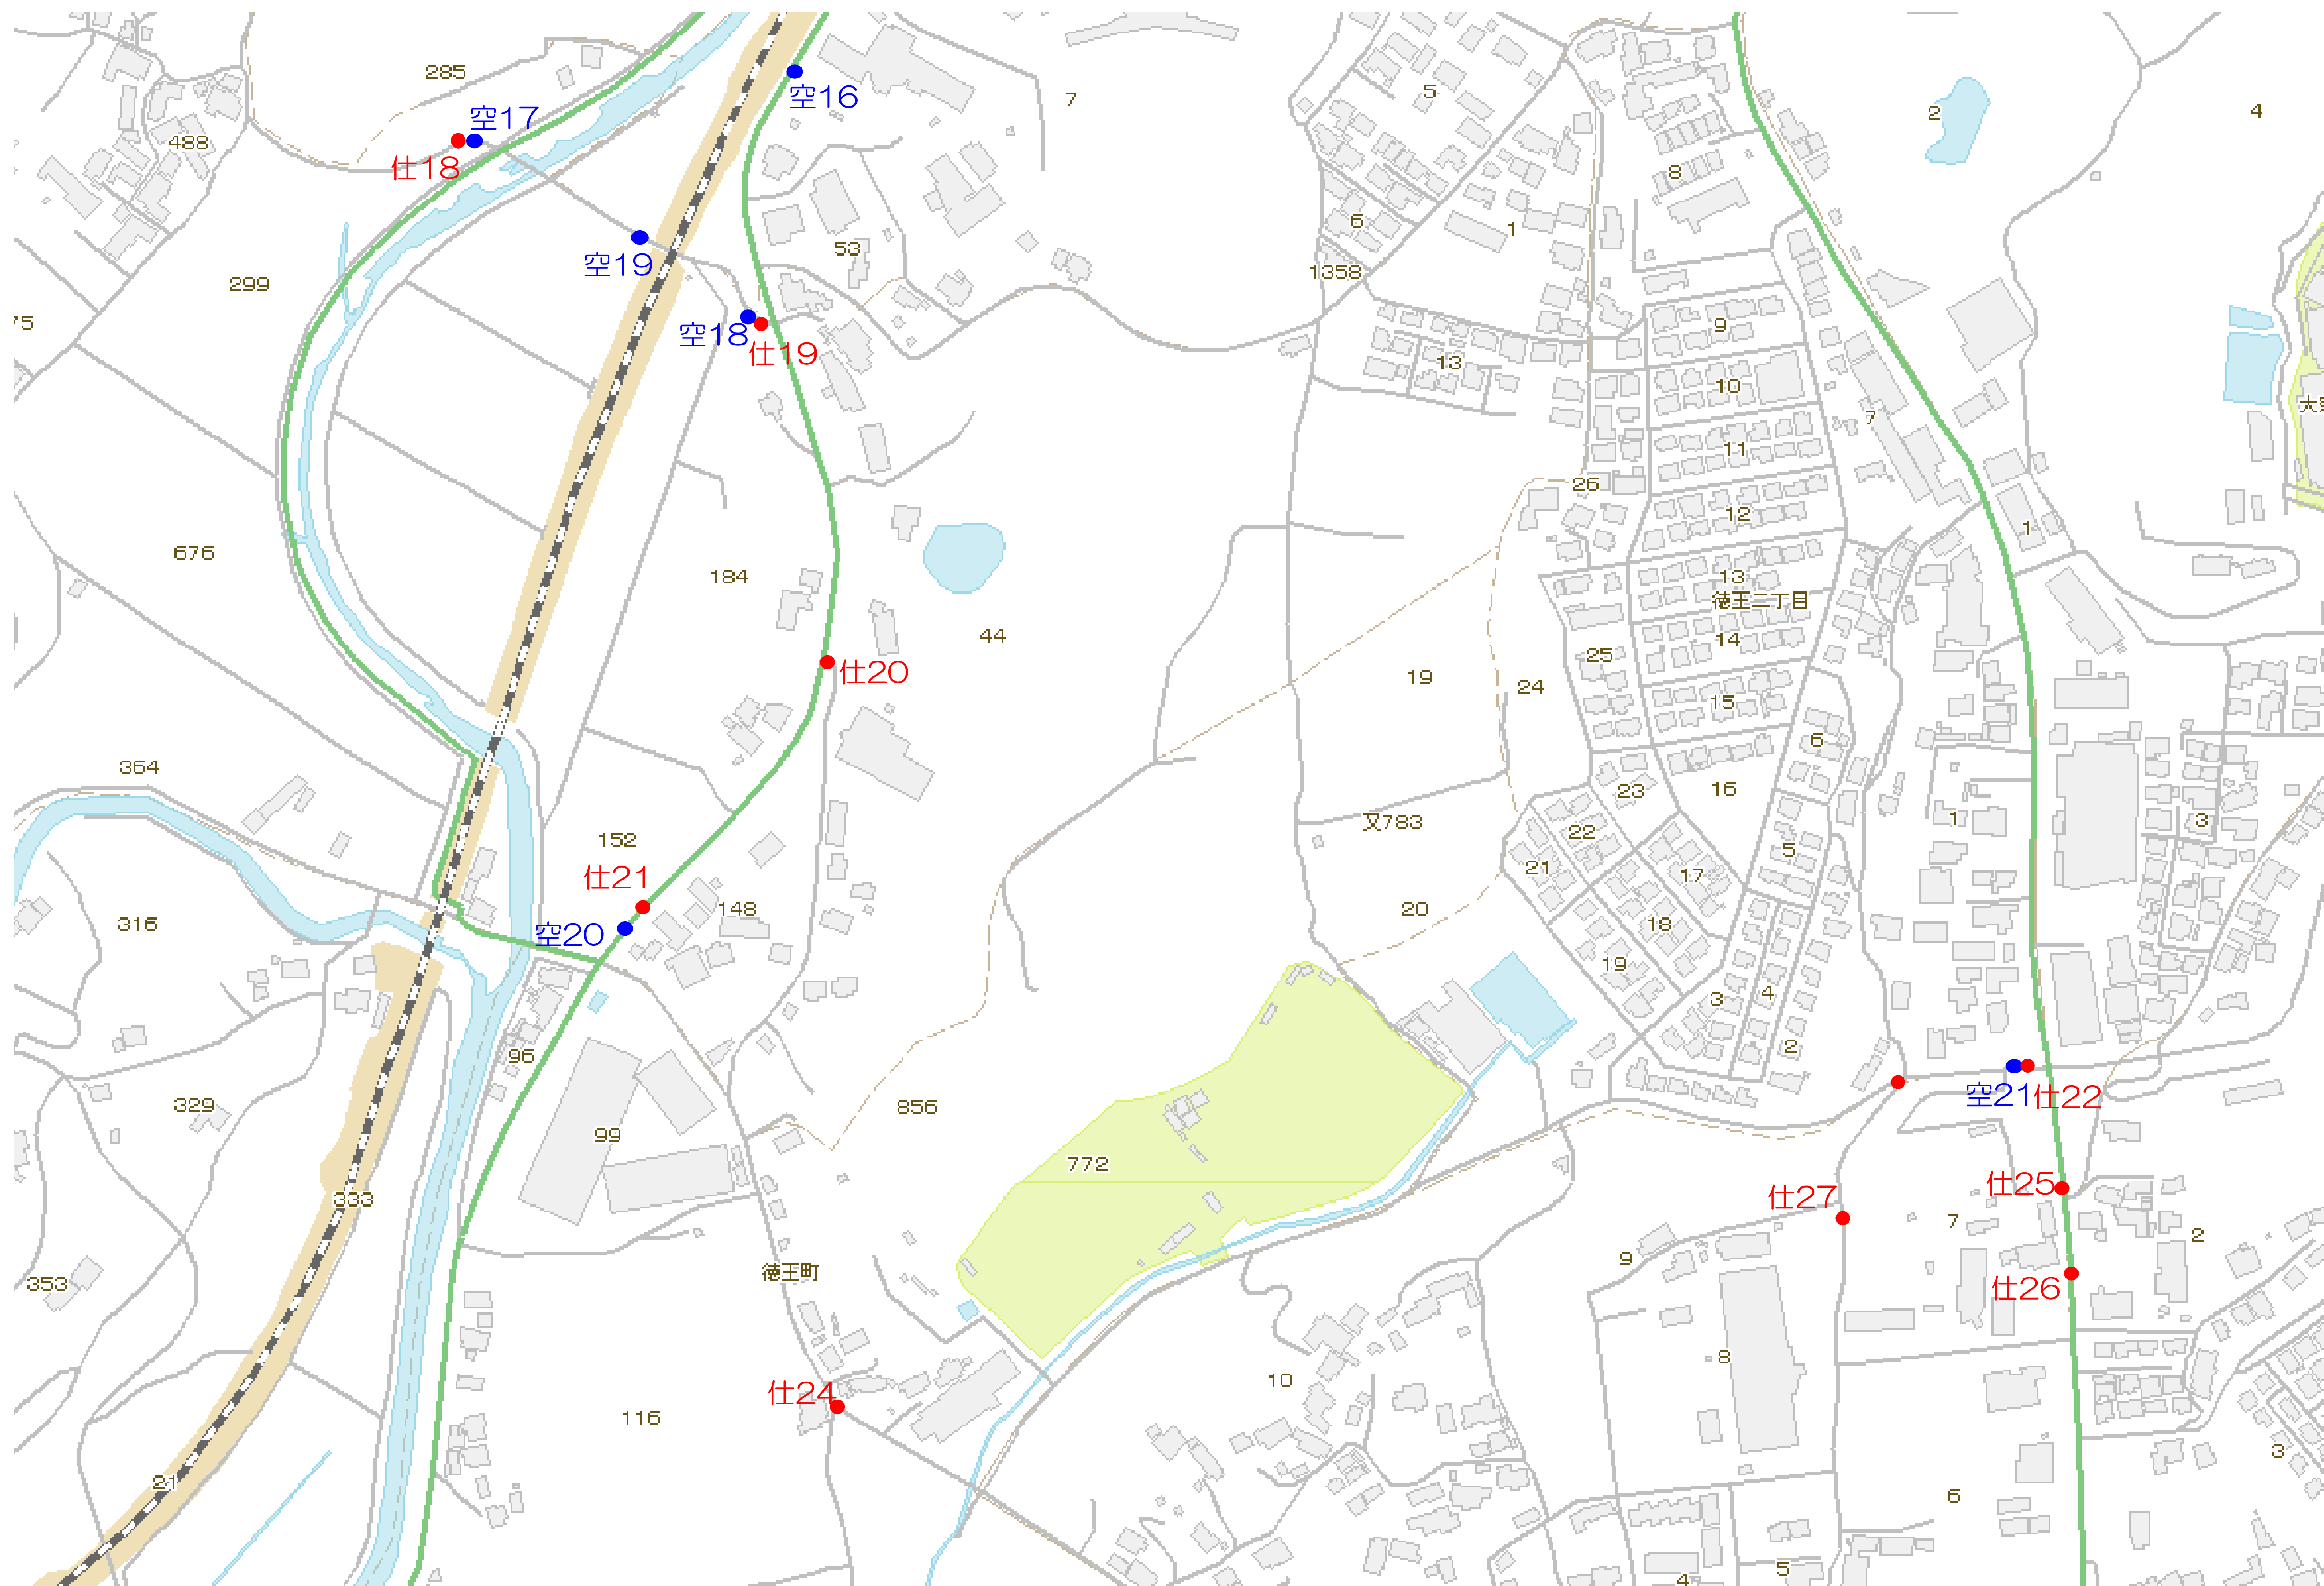


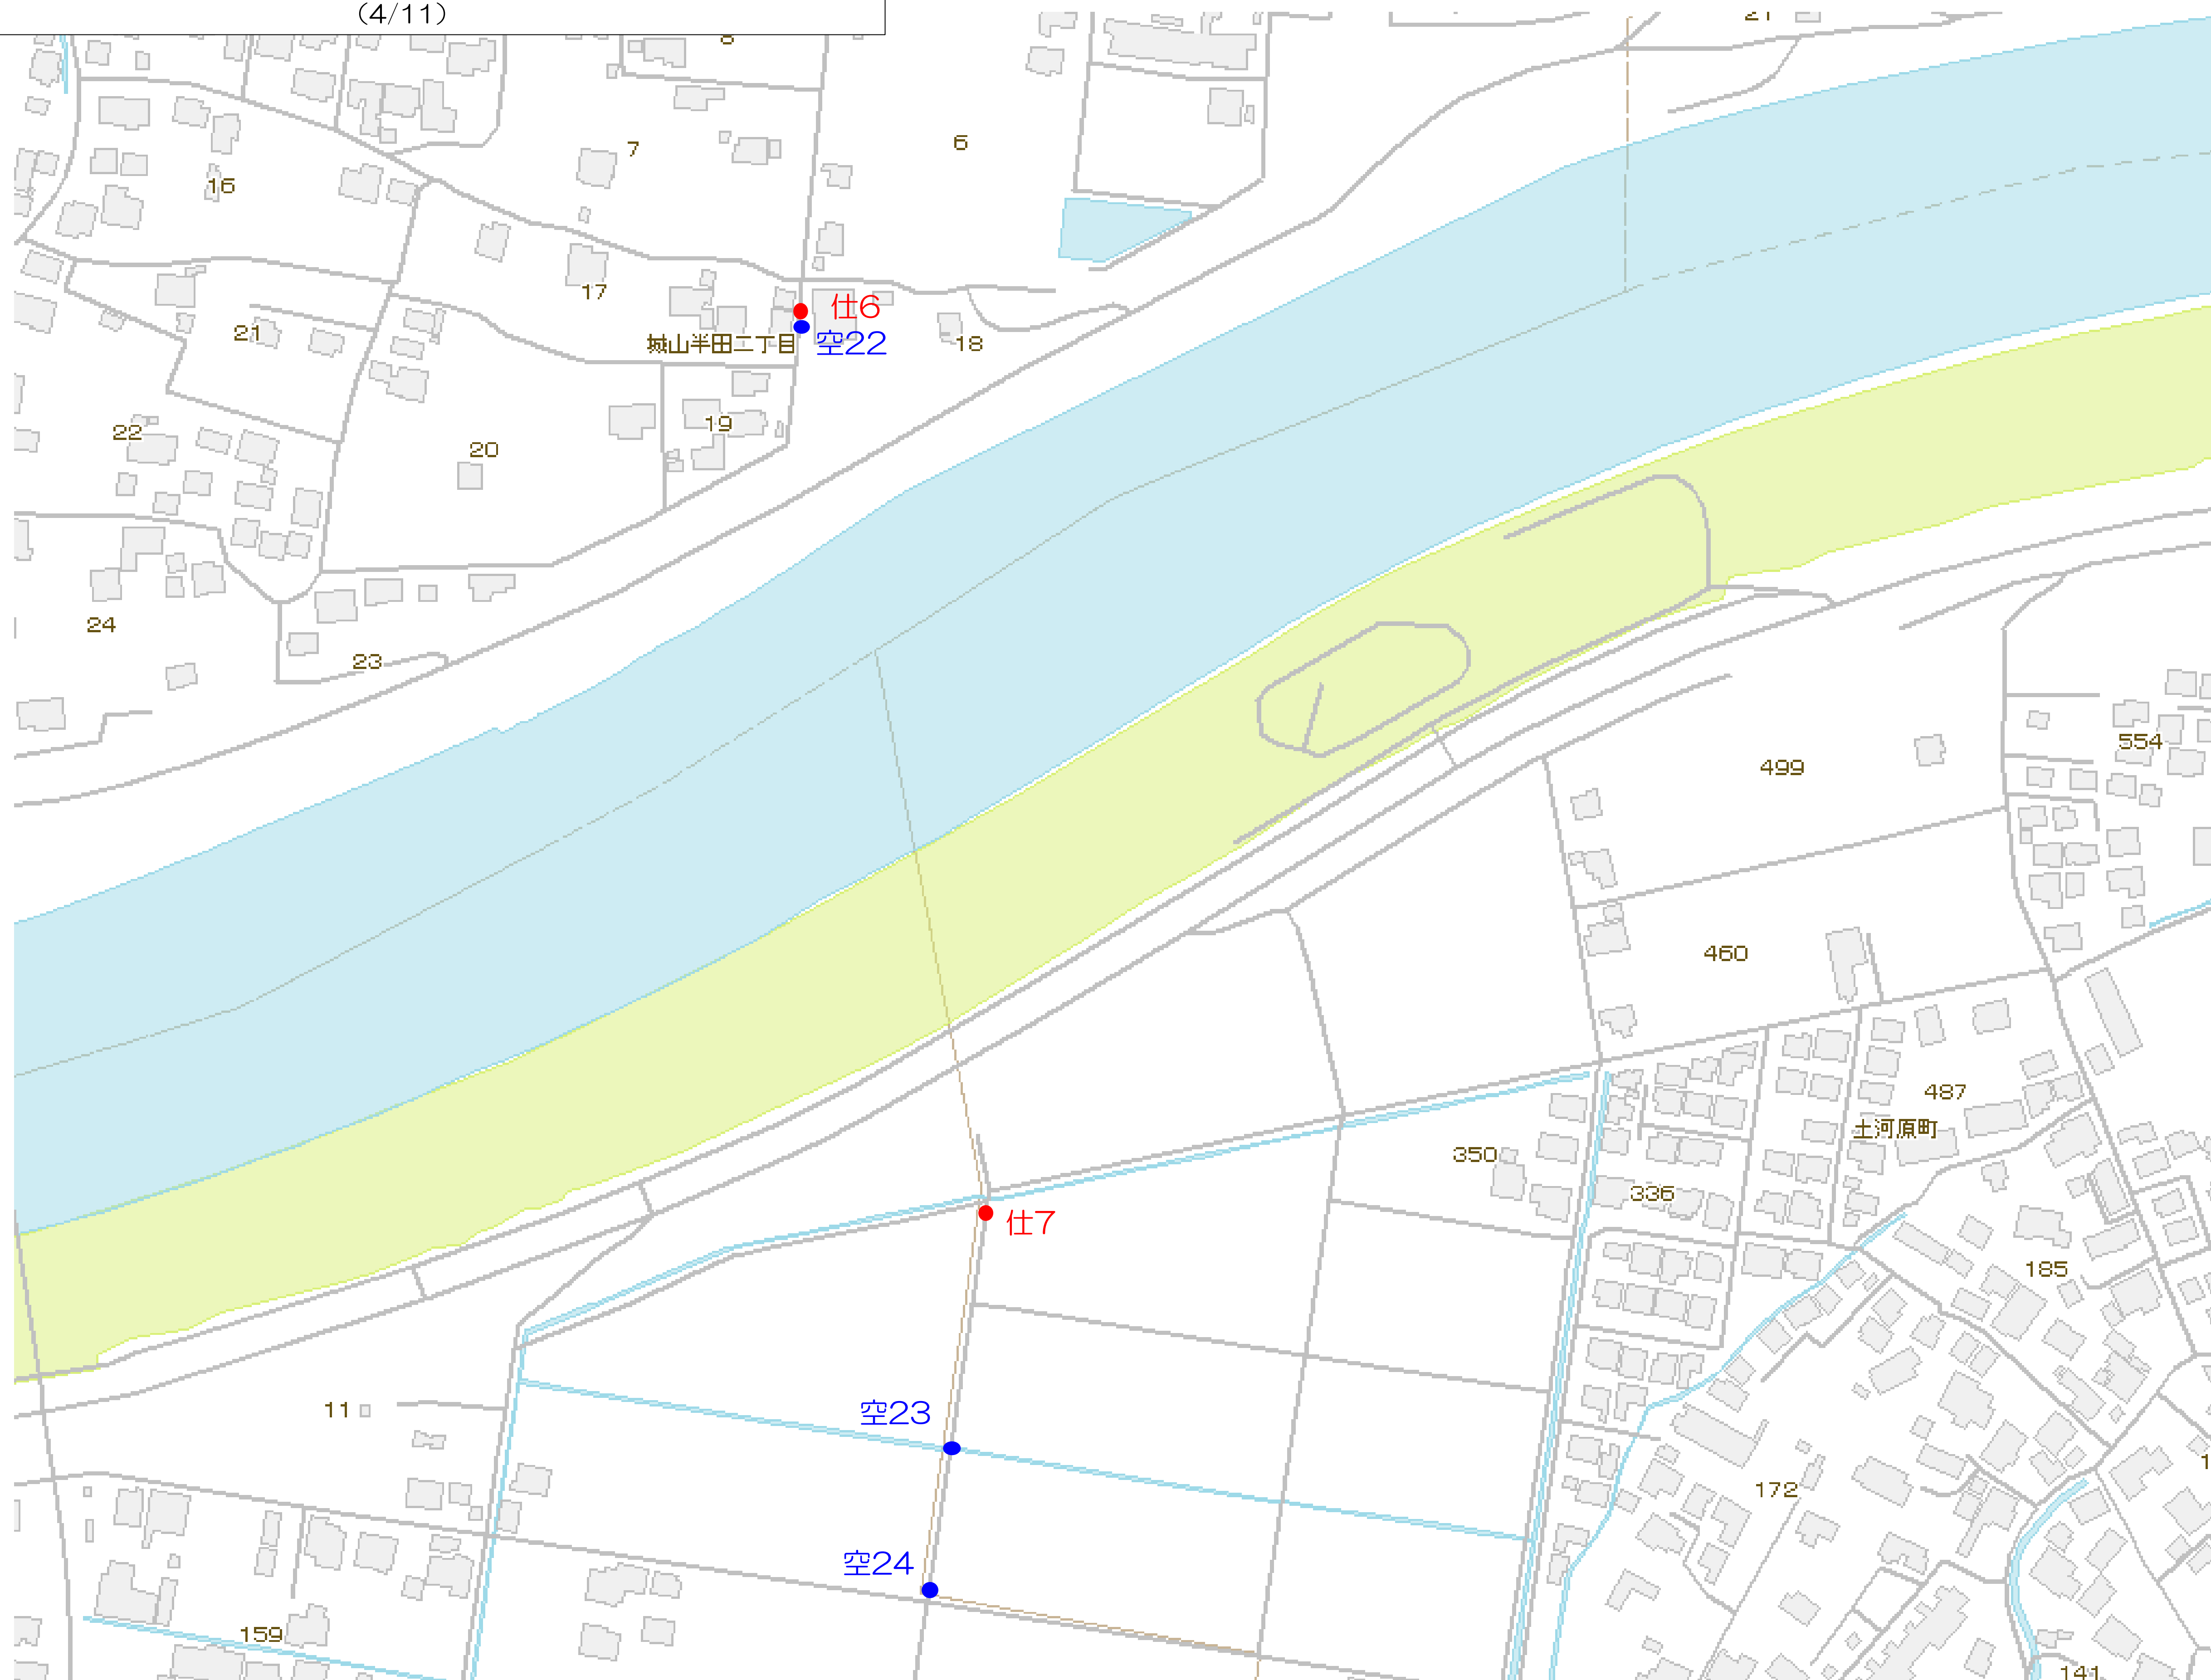


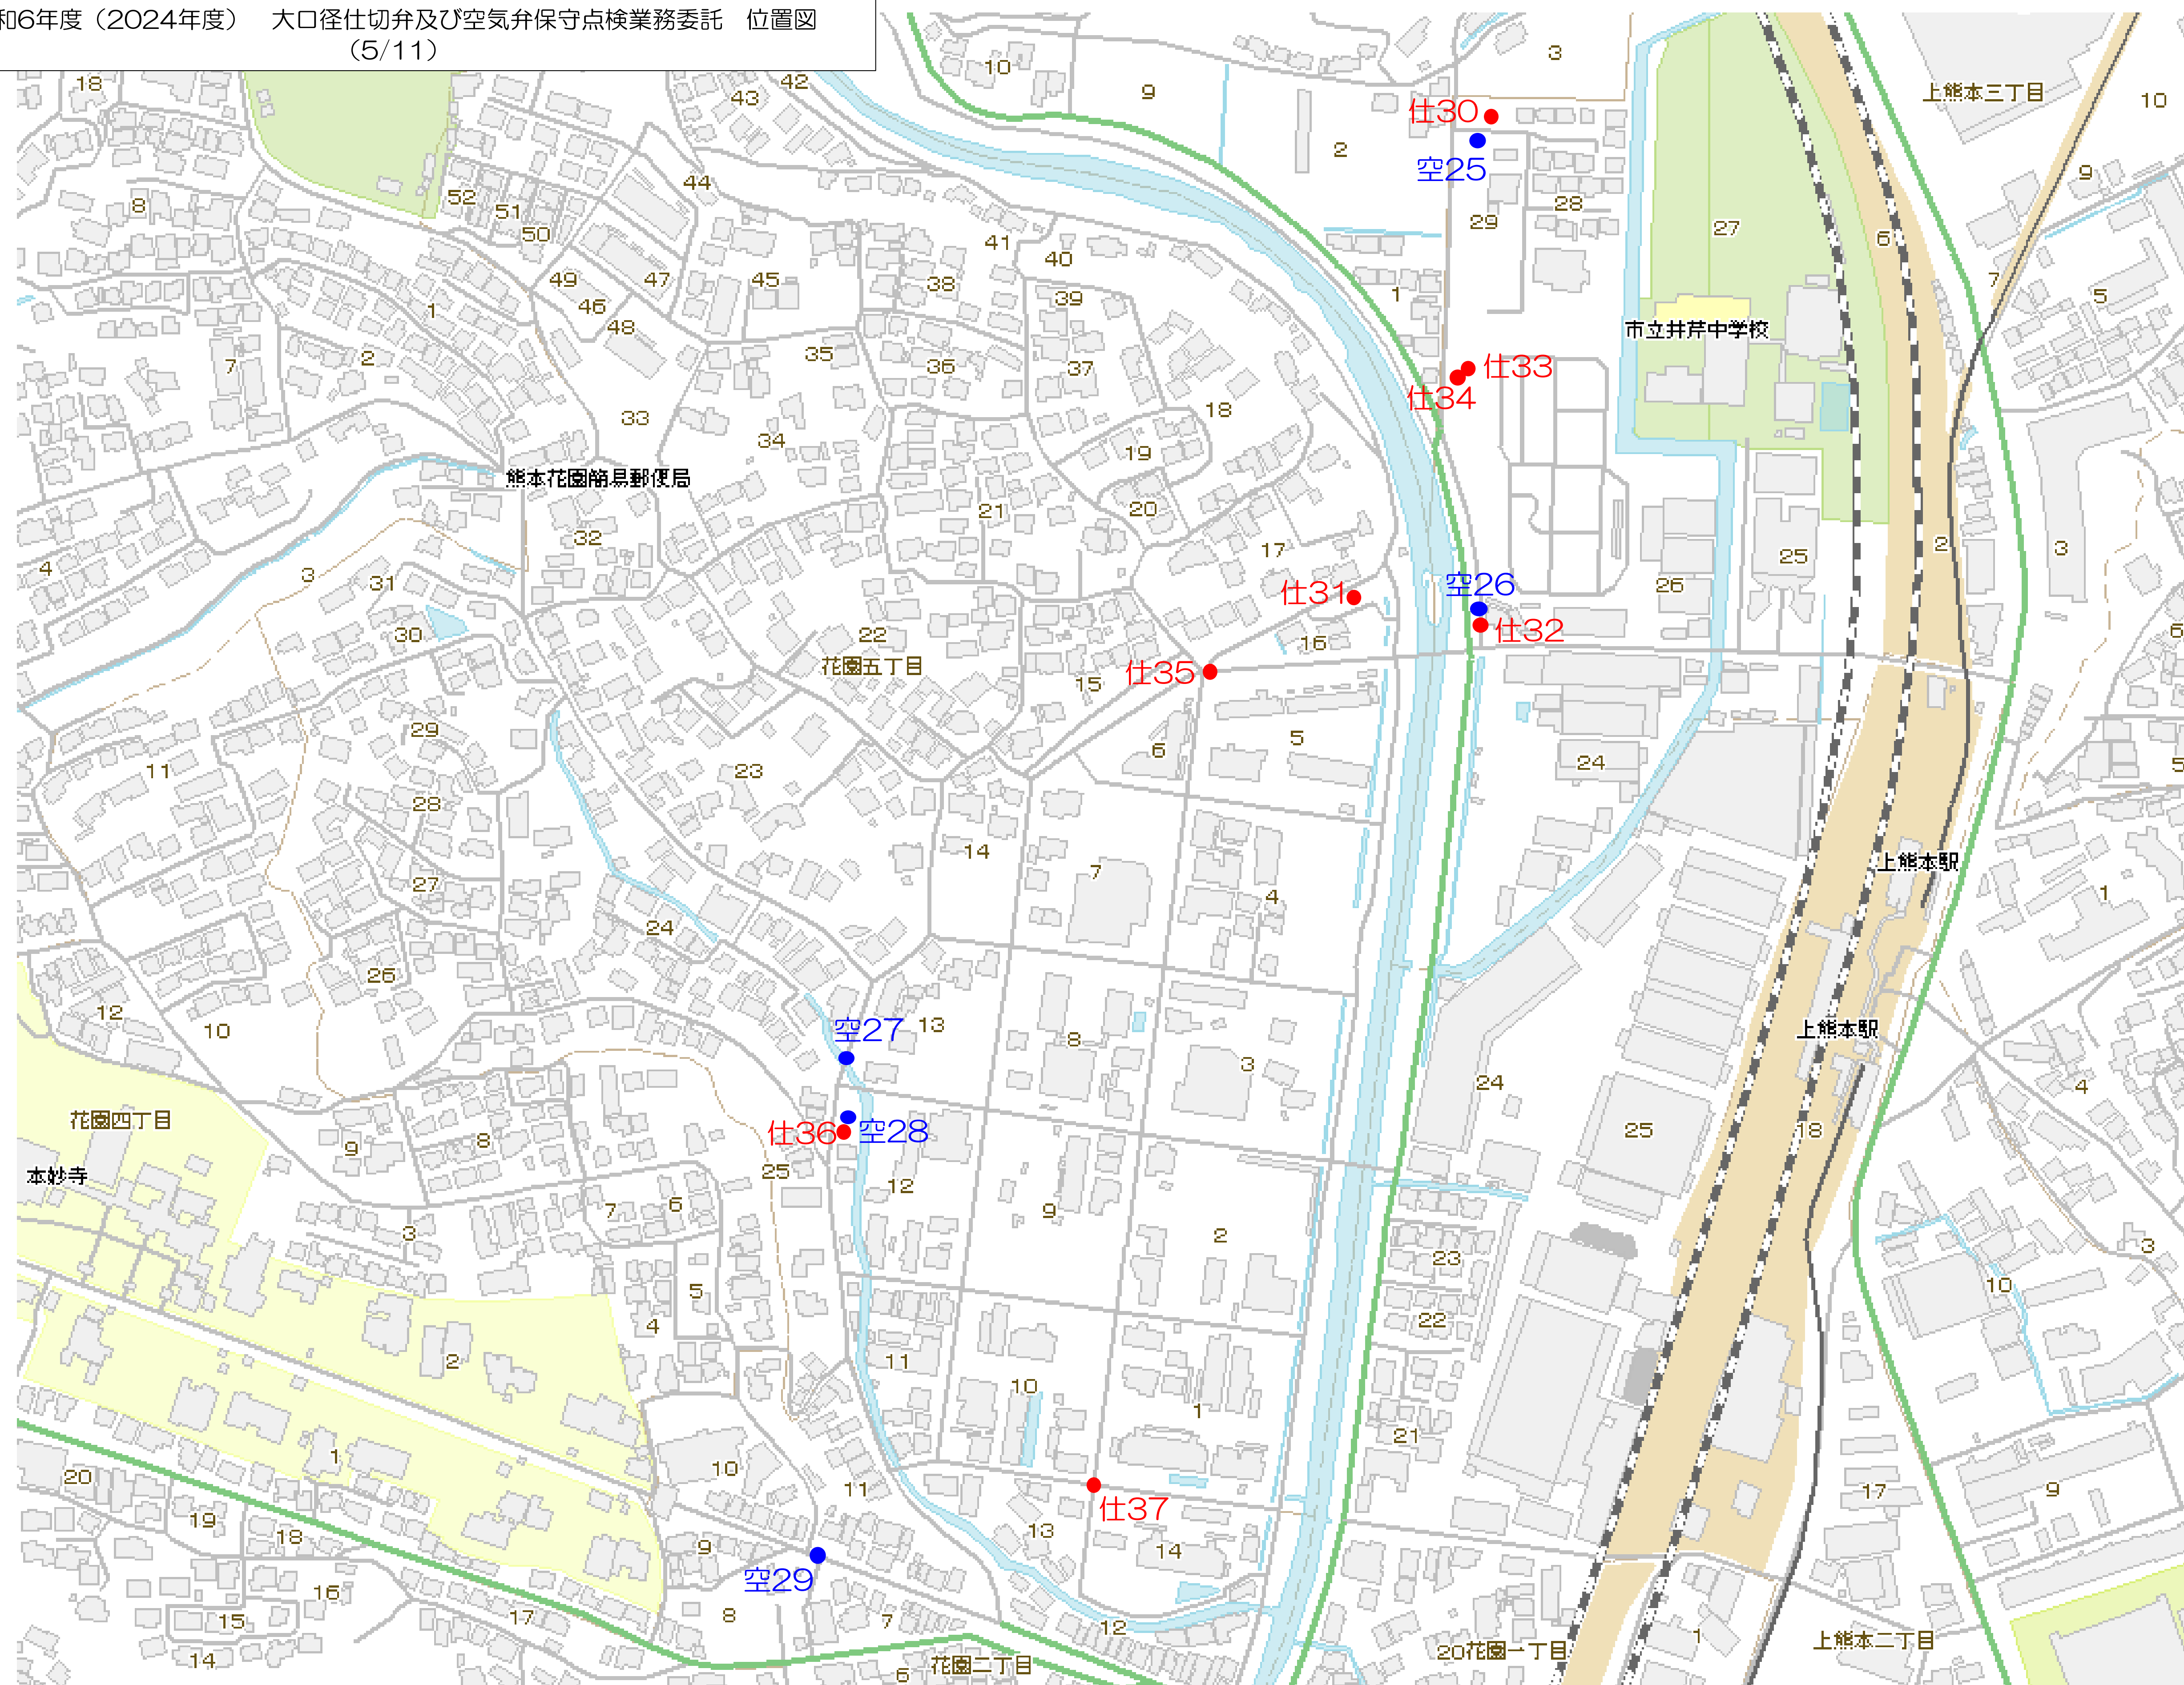


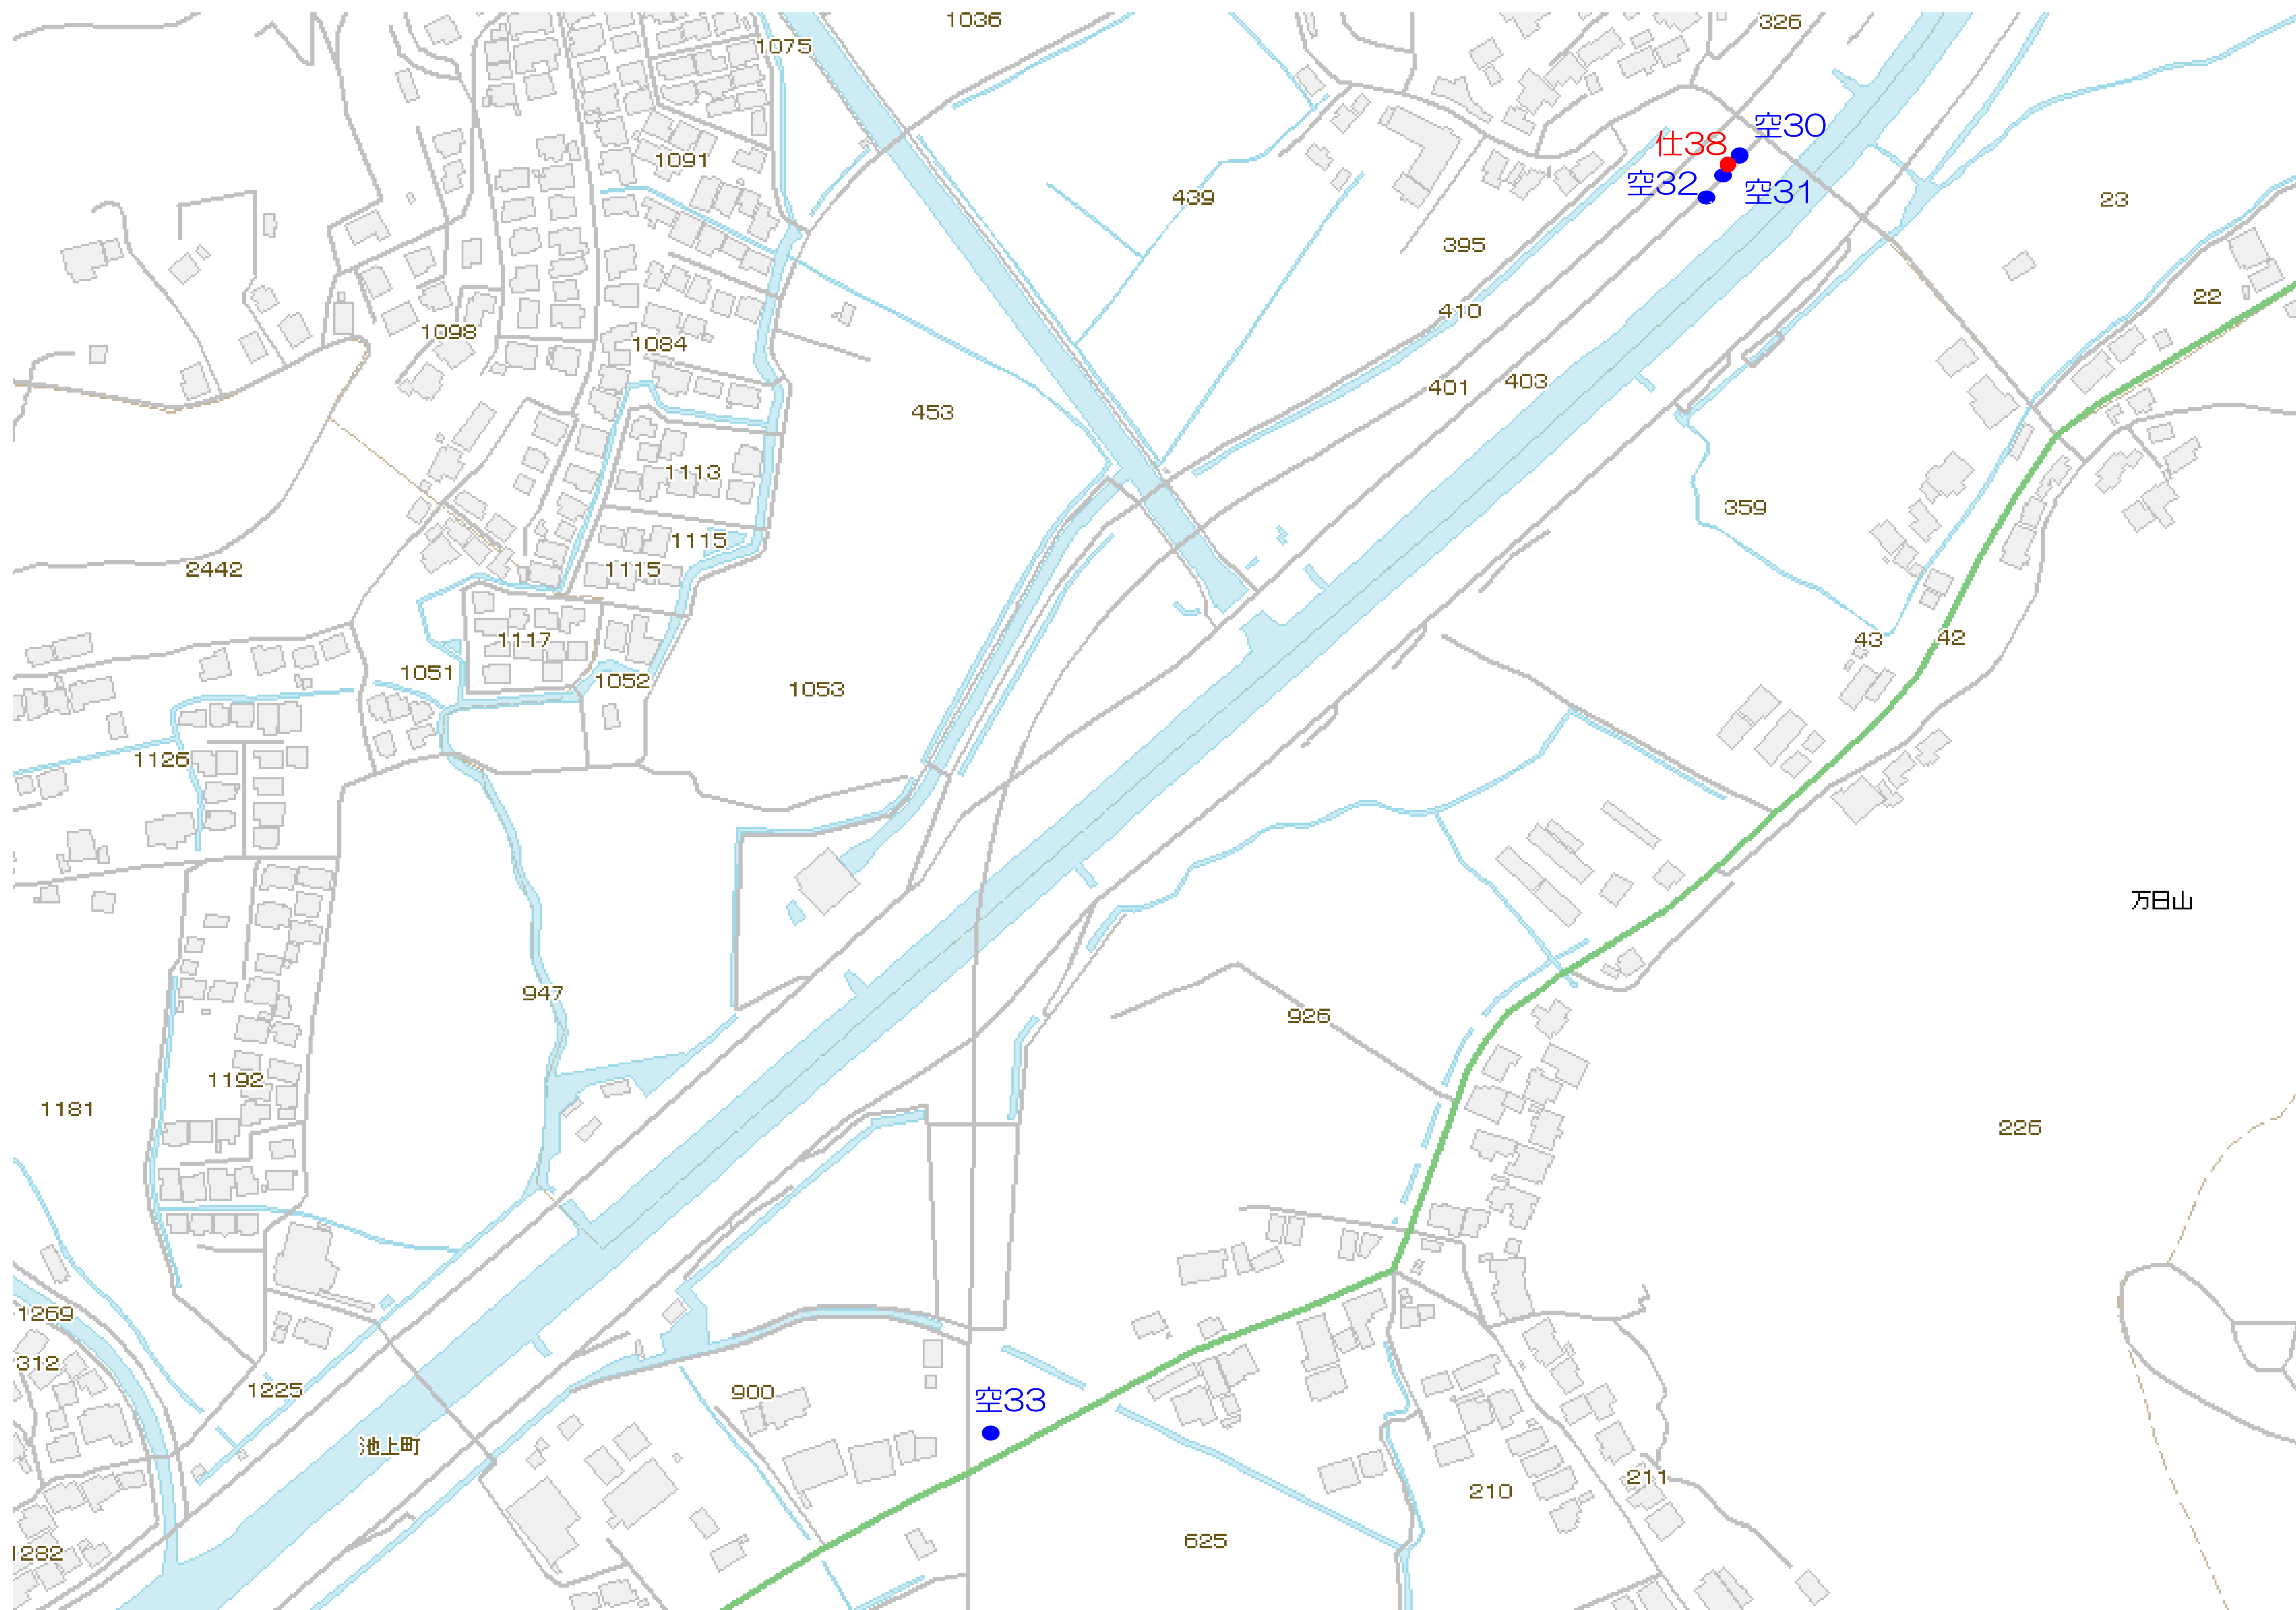

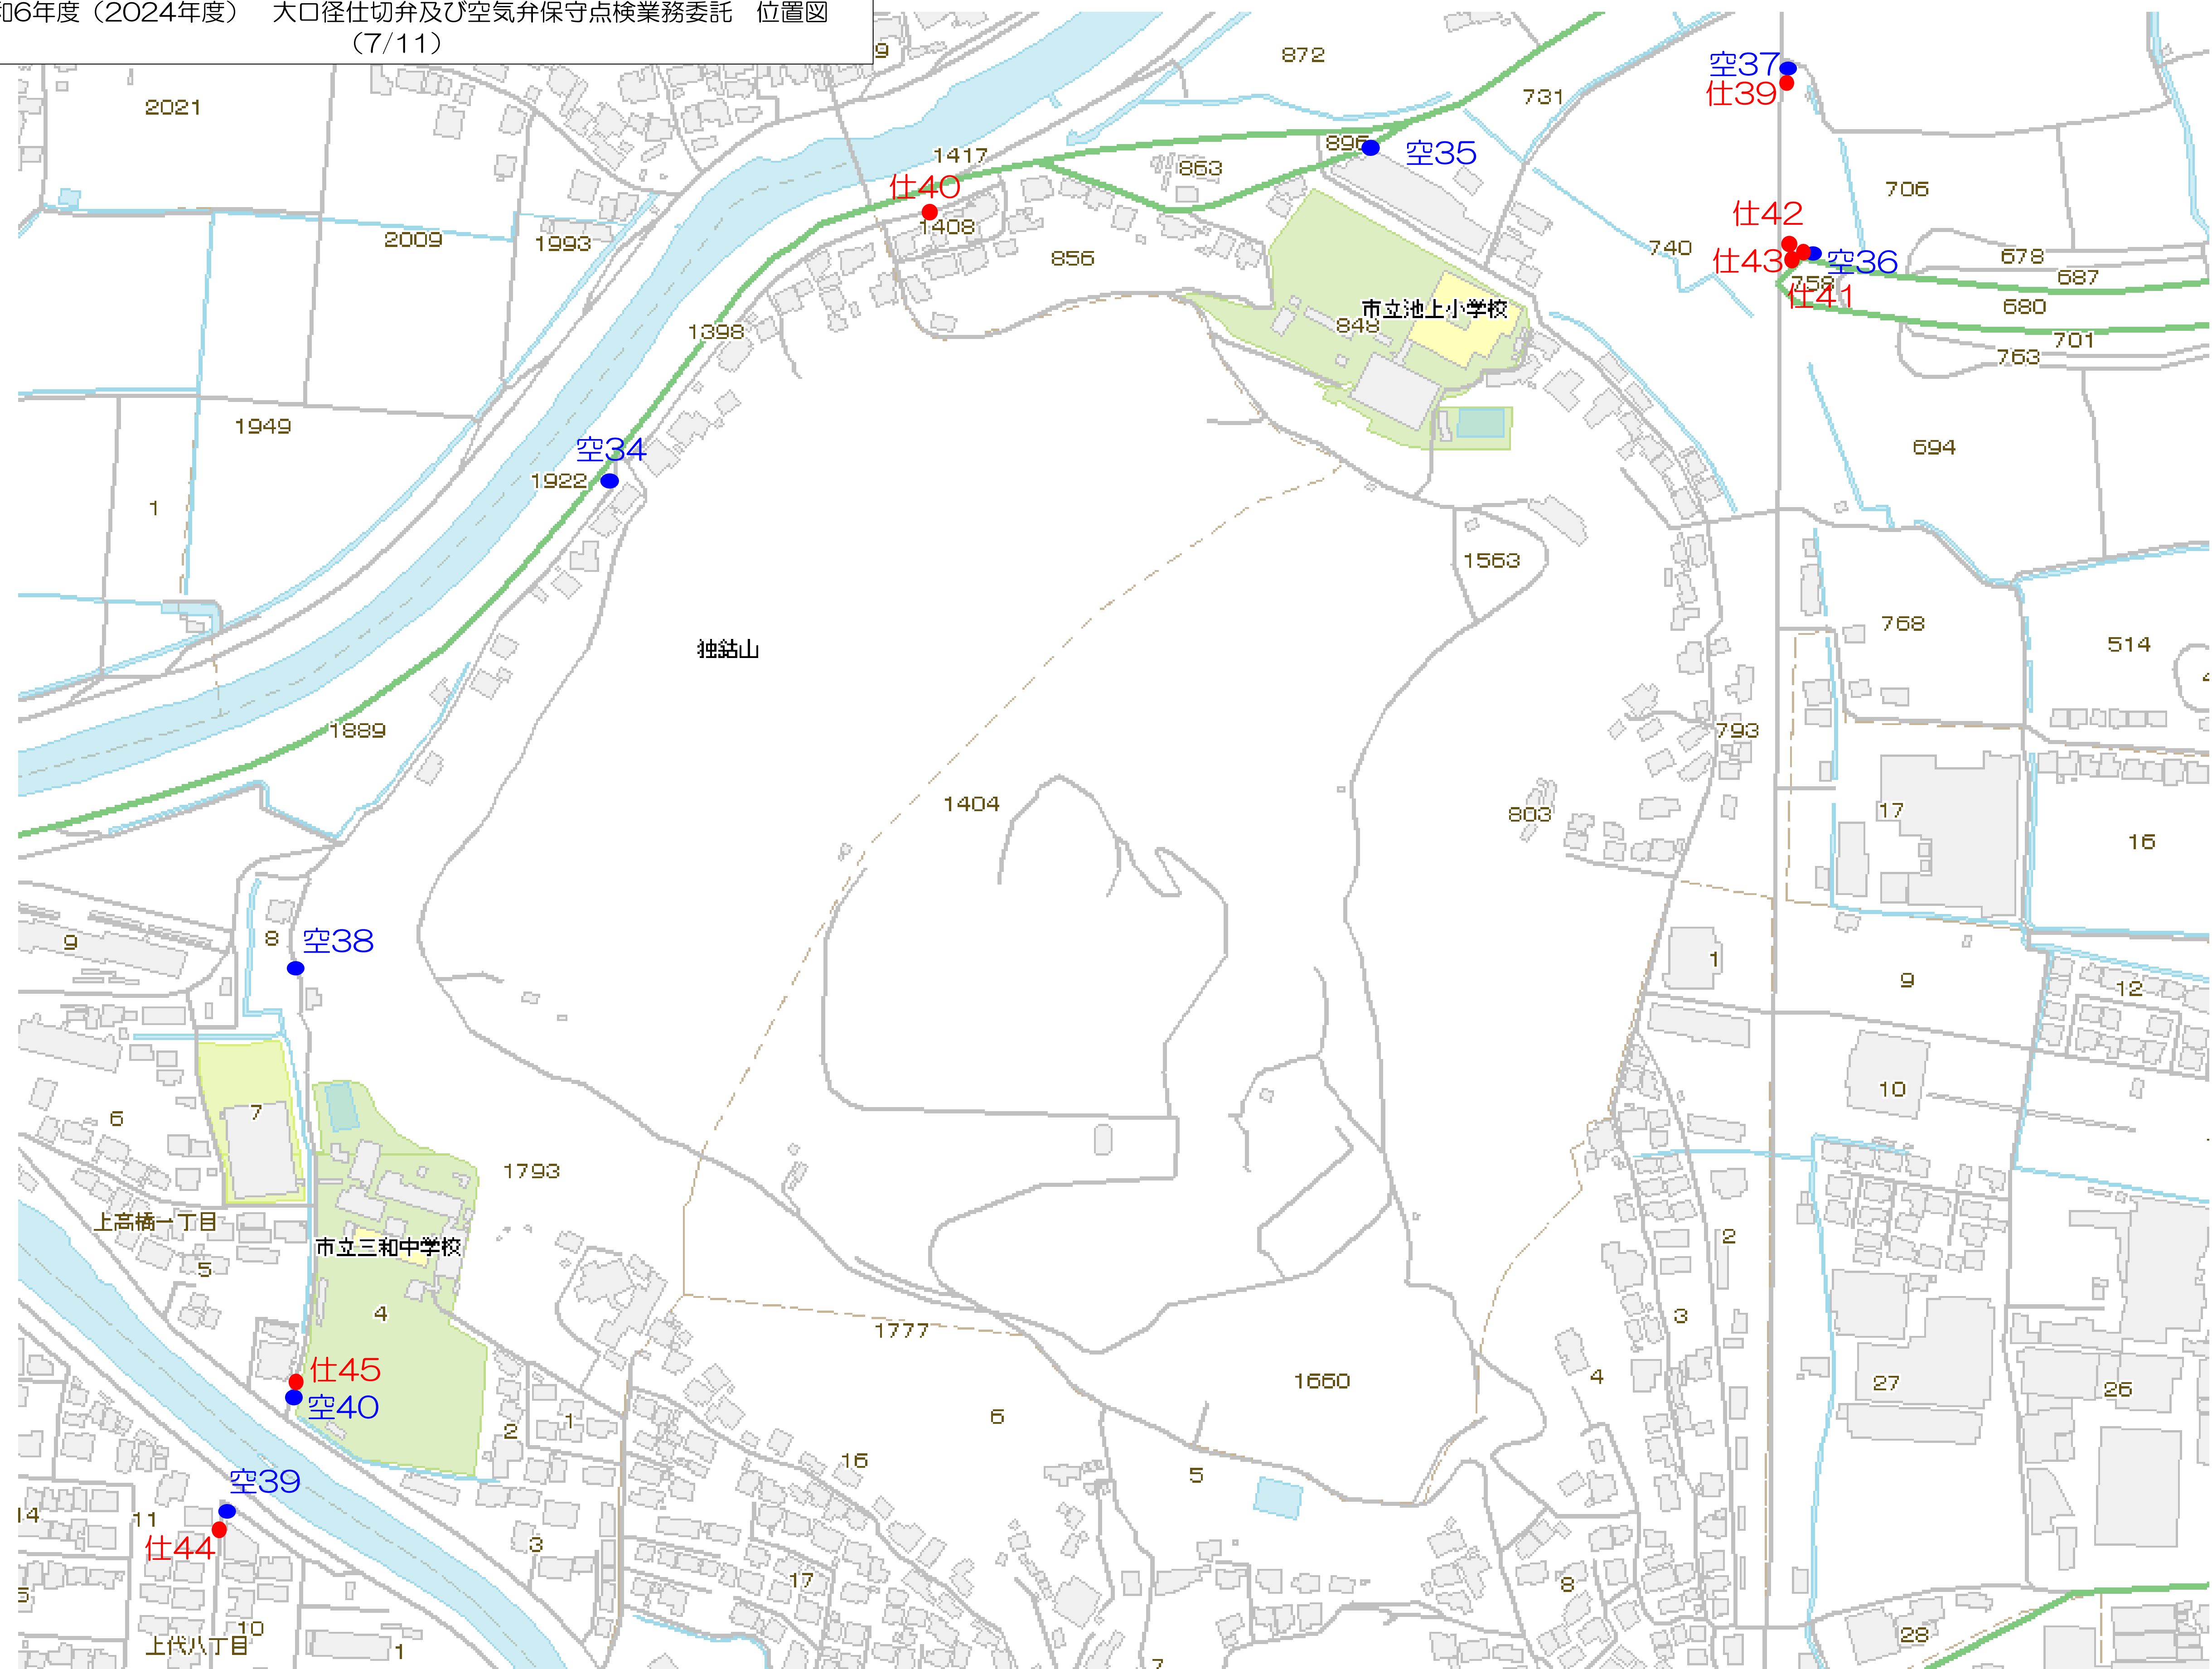

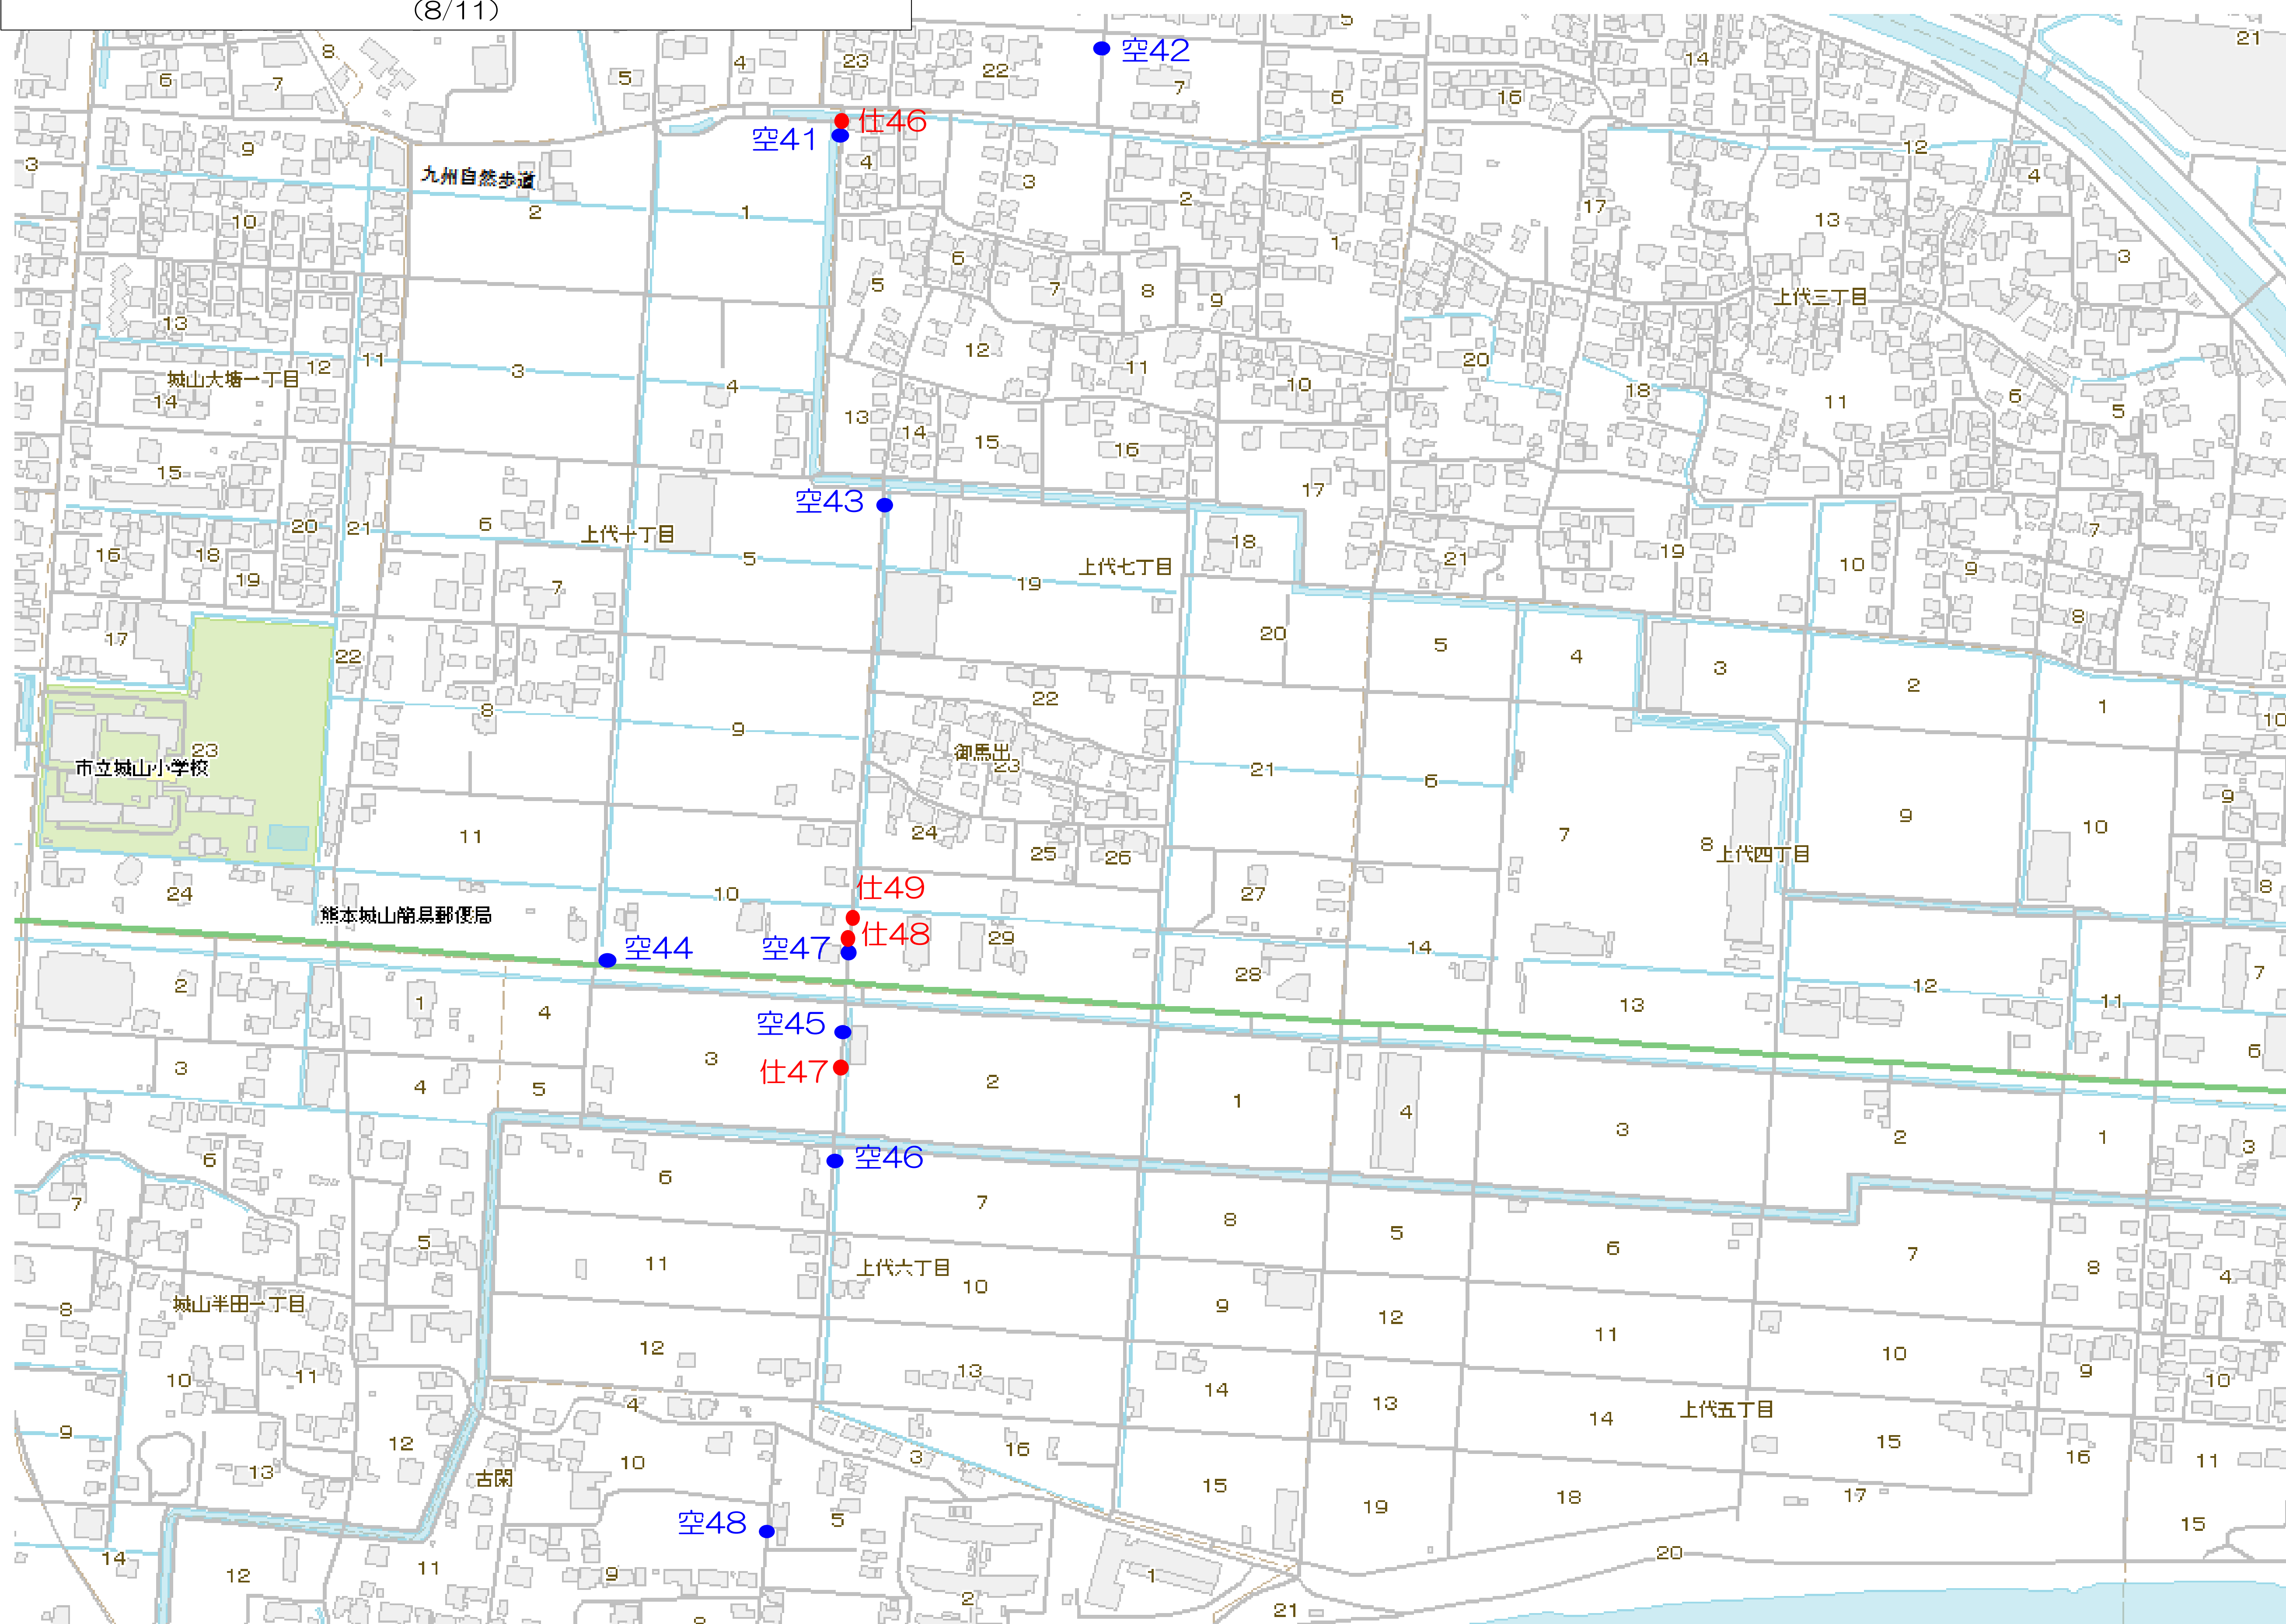

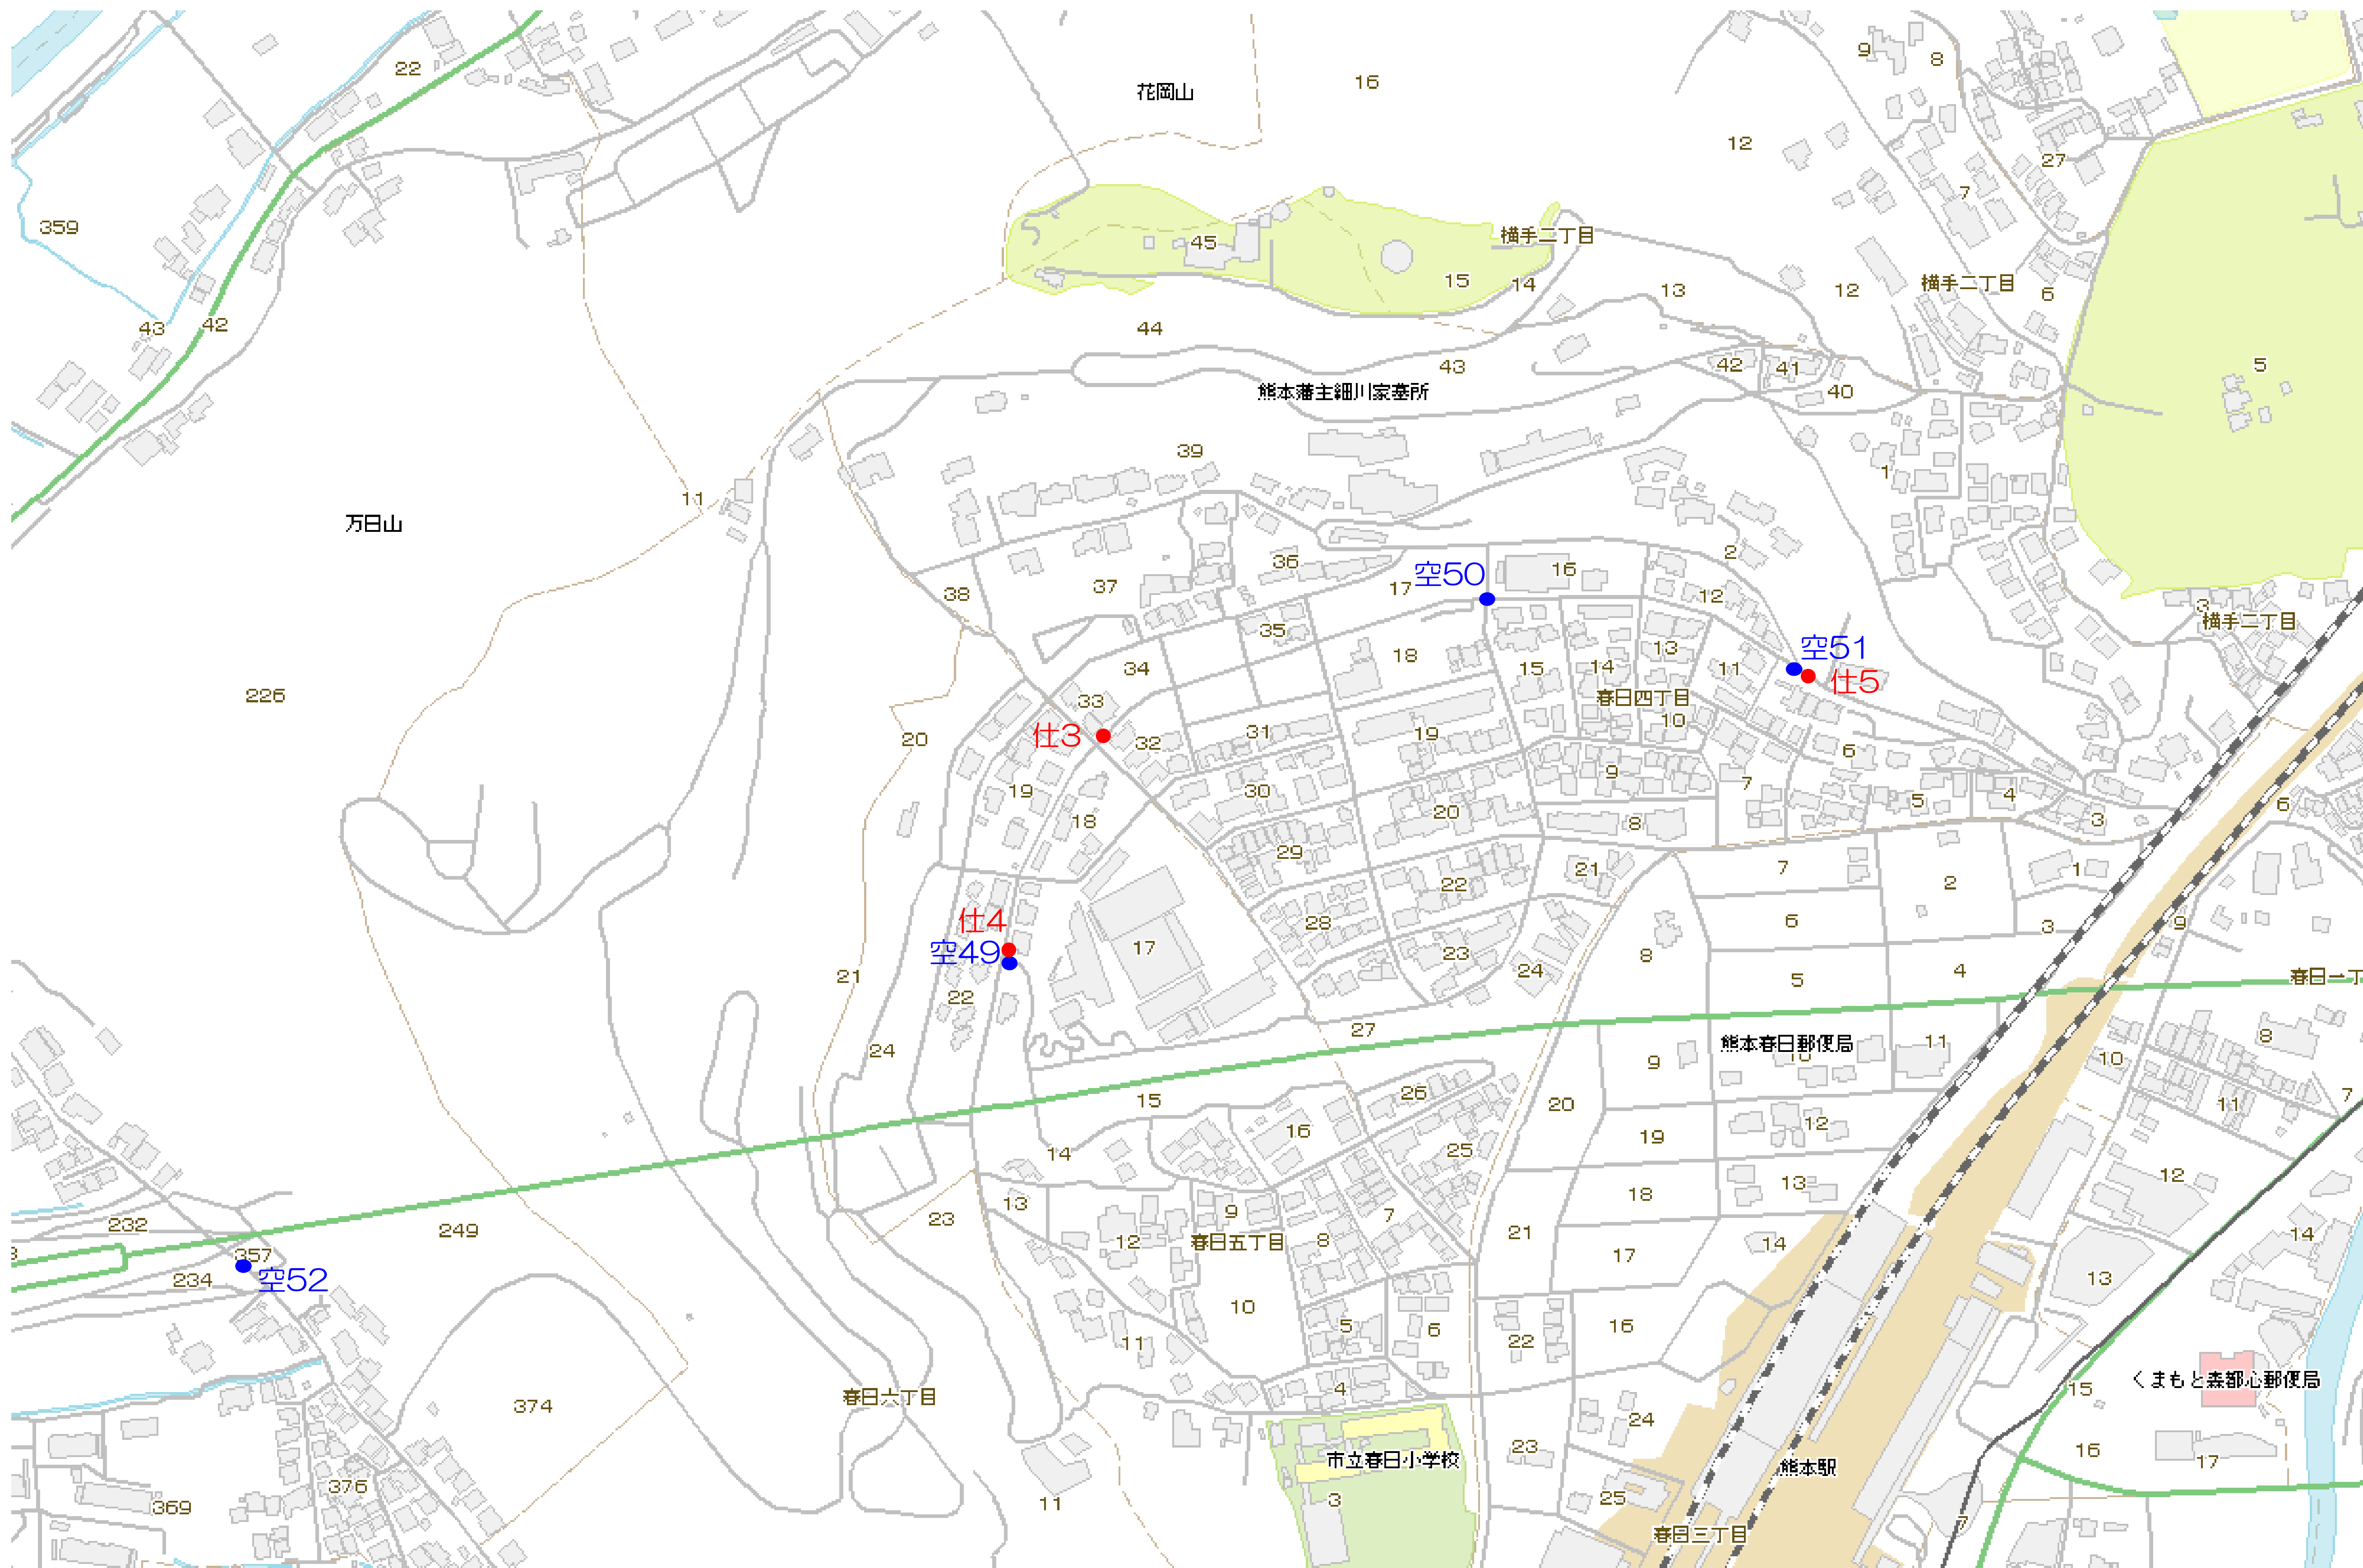

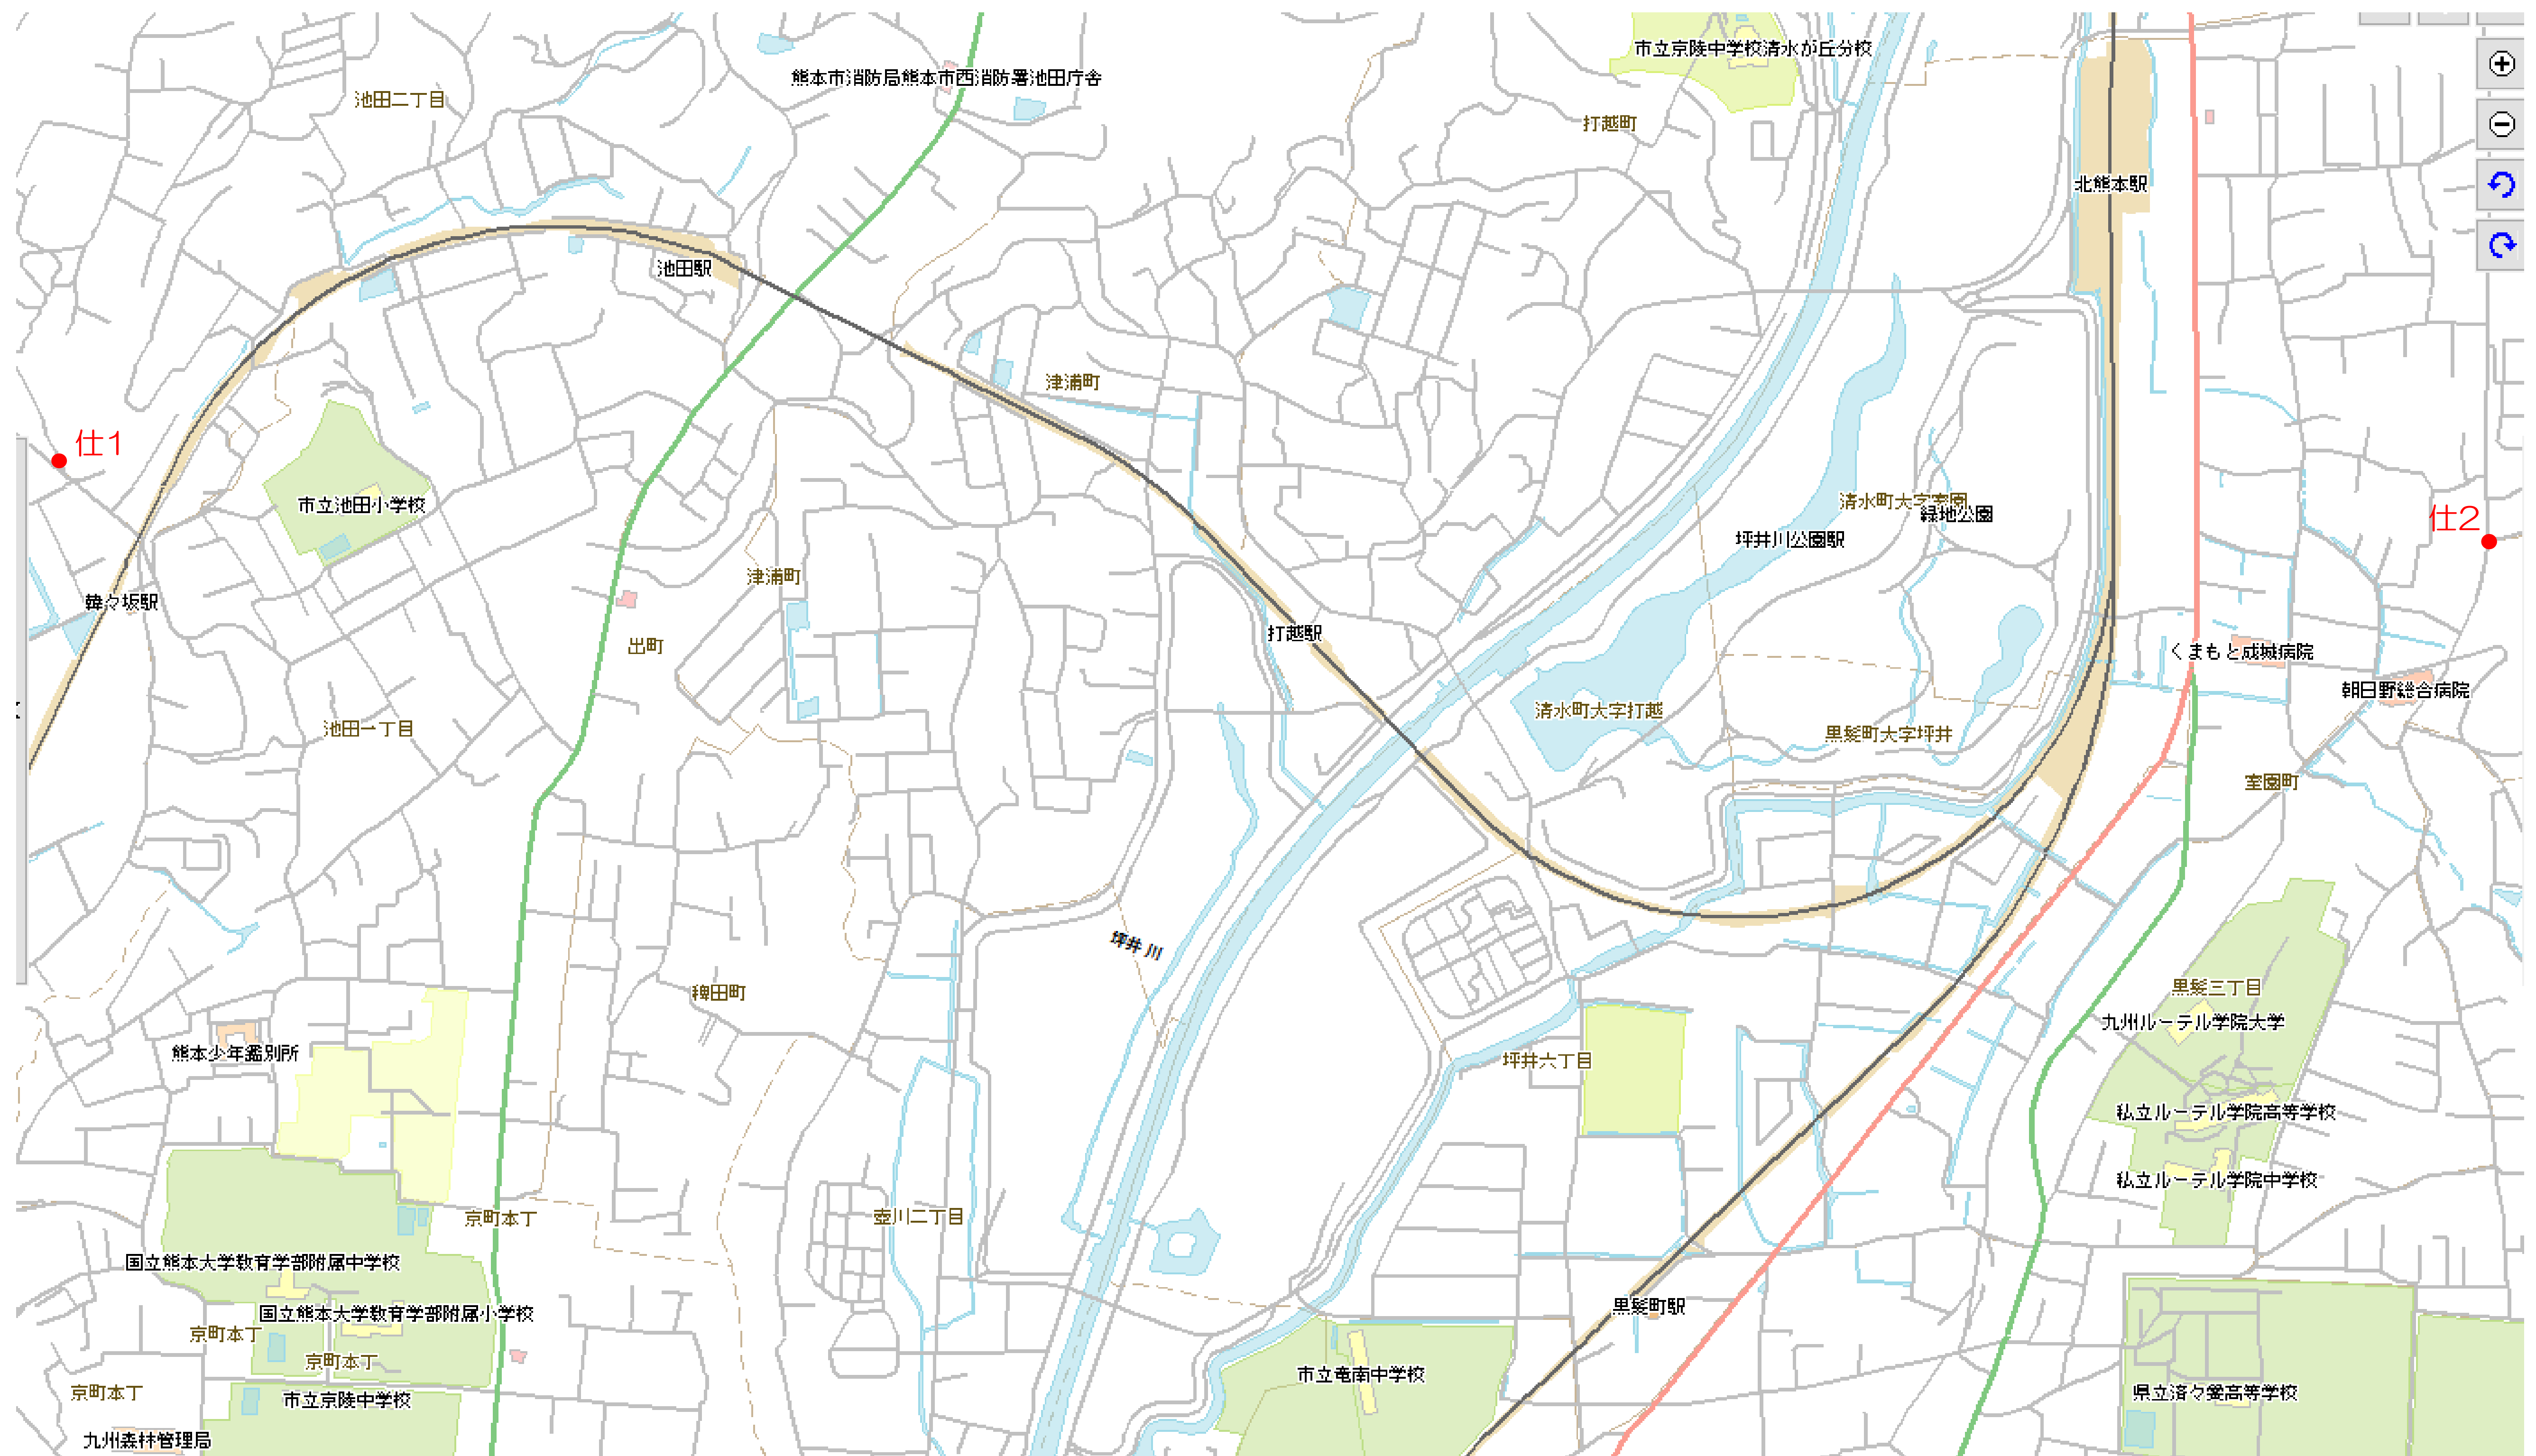



仕切弁 一覧

通しNo.	管轄区	No.	ゼンリン		図面番号	弁番号	弁筐・室	規制	昼夜	誘導員配置	配水区	布設年度	接続管種	口径 (mm)	弁類種別
1	中央区	1	西	49	A-3	077-01	9 弁室	通行止め	昼	BB	徳王	S61	DK	450	仕切弁
2	中央区	7	中央	4	A-3	078-02	11 弁きよう	通行止め	昼	BB	岩倉山	S57	CIP	500	バタフライ弁
3	中央区	86	西	92	I-2	099-12	9 弁室		昼		BB	万日山	S50	DA	400
4	中央区	88	西	93	H-4	099-12	36 弁きよう	通行止め	昼	BB	万日山	H26	NSE	400	バタフライ弁
5	中央区	90	西	94	D-2	099-13	31 弁きよう	通行止め	昼	BB	万日山	H19	DA	400	バタフライ弁
6	南区	1	西	140	A-2	119-02	3 弁室	通行止め	昼	BB	城山	S60	SP	600	バタフライ弁
7	南区	3	南	13	B-5	119-07	1 弁室	通行止め	昼	BB	健軍・秋田	S60	SP	600	バタフライ弁
8	北区	1	北	102	C-5	041-22	16 弁きよう	片側	昼	BB	和泉	H17	NSE	400	バタフライ弁
9	北区	2	北	103	A-4	041-23	23 弁きよう	片側	昼	BB	和泉	H17	NSE	400	バタフライ弁
10	北区	7	北	113	B-3	051-06	20 弁きよう	片側	昼	BB	和泉	H16	KF	500	バタフライ弁
11	北区	8	北	113	B-3	051-06	17 弁きよう	片側	昼	BB	和泉	H16	NS	400	バタフライ弁
12	北区	9	北	113	G-3	051-08	10 弁きよう	片側	昼	BB	和泉	H26	NSE	500	バタフライ弁
13	北区	10	北	113	G-3	051-08	6 弁きよう	通行止め	昼	BB	和泉	H26	NSE	500	バタフライ弁
14	北区	11	北	127	C-3	051-15	17 弁きよう	片側	昼	BB	和泉	H15	KF	500	バタフライ弁
15	北区	12	北	114	G-3	052-01	3 弁きよう	片側	昼	BB	和泉	H16	KF	500	バタフライ弁
16	北区	14	北	115	C-4	052-07	13 弁きよう	歩道	昼	B	和泉	H16	NS	400	バタフライ弁
17	北区	15	北	115	C-4	052-07	12 弁きよう	歩道	昼	B	和泉	H16	KF	500	バタフライ弁
18	北区	21	北	127	I-5	052-16	3 弁室	片側	昼	BB	和泉	H14	S II	400	バタフライ弁
19	北区	22	北	141	A-1	052-16	5 弁室	片側	昼	BB	徳王	H14	S II	400	バタフライ弁
20	北区	30	北	141	B-3	052-21	10 弁室	片側	昼	BB	徳王	H14	S II	400	バタフライ弁
21	北区	31	北	140	J-4	052-21	11 弁きよう	片側	夜	BB	徳王	H14	KF	500	バタフライ弁
22	北区	32	北	142	A-5	052-23	50 弁きよう	片側	夜	BB	岩倉山	H20	NSE	400	バタフライ弁
23	北区	36	北	141	J-5	052-23	17 弁室	片側	昼	BB	岩倉山	H13	S II	400	バタフライ弁
24	西区	1	北	152	C-2	064-02	11 弁室	片側	昼	BB	徳王	H13	S II	400	バタフライ弁
25	西区	2	北	153	A-1	064-03	11 弁きよう	片側	夜	BB	岩倉山	S33	CIP	500	仕切弁
26	西区	3	北	153	A-1	064-03	22 弁室	片側	夜	BB	岩倉山	S52	DA	600	バタフライ弁
27	西区	4	北	152	I-1	064-03	43 弁室	通行止め	昼	BB	岩倉山	H13	S II	400	バタフライ弁
28	西区	6	西	38	C-2	064-17	6 弁きよう	片側	昼	BB	和泉	S62	DK	450	バタフライ弁
29	西区	7	西	39	B-1	064-18	18 弁室	片側	夜	BB	和泉	S61	DK	450	仕切弁
30	西区	8	西	53	F-1	076-10	26 弁きよう	歩道	昼	B	徳王	H23	NSE	500	バタフライ弁
31	西区	9	西	53	E-4	076-15	42 弁きよう	片側	夜	BB	徳王	R5	NSE	500	バタフライ弁
32	西区	10	西	53	F-4	076-15	40 弁きよう	片側	昼	BB	徳王	H23	NSE	500	バタフライ弁
33	西区	11	西	53	E-3	076-15	39 弁きよう	片側	夜	BB	徳王	H23	NSE	500	バタフライ弁
34	西区	12	西	53	E-3	076-15	38 弁きよう	片側	夜	BB	徳王	H23	NSE	500	バタフライ弁
35	西区	13	西	53	C-4	076-15	28 弁きよう	片側	夜	BB	徳王	H23	NSE	500	バタフライ弁
36	西区	14	西	53	C-4	076-19	39 弁きよう	片側	夜	BB	徳王	H30	NSE	500	バタフライ弁
37	西区	16	西	66	C-3	076-25	14 弁室	通行止め	昼	BB	徳王	S47	DK	500	バタフライ弁
38	西区	17	西	88	J-3	098-05	20 弁きよう	歩道	昼	B	万日山	H18	NSE	500	バタフライ弁
39	西区	19	西	92	F-3	098-15	16 弁きよう	片側	夜	BB	万日山	H15	KF	500	バタフライ弁
40	西区	20	西	91	J-5	098-18	5 弁室	片側	昼	BB	万日山	S59	DK	400	バタフライ弁
41	西区	21	西	102	F-1	098-20	9 弁きよう	歩道	昼	B	万日山	H24	NSE	500	バタフライ弁
42	西区	22	西	102	F-1	098-20	8 弁きよう	歩道	昼	B	万日山	H24	NSE	500	バタフライ弁
43	西区	23	西	102	F-1	098-20	7 弁きよう	歩道	昼	B	万日山	H24	NSE	500	バタフライ弁
44	西区	24	西	108	D-3	108-02	7 弁室	片側	昼	BB	城山	S61	SP	400	バタフライ弁
45	西区	25	西	108	E-2	108-03	6 弁室	通行止め	昼	BB	城山	S61	SP	400	バタフライ弁
46	西区	26	西	119	B-1	108-07	18 弁室	片側	昼	BB	城山	S59	S II	400	バタフライ弁
47	西区	27	西	128	B-2	108-17	6 弁室	通行止め	昼	BB	城山	S59	DS	600	バタフライ弁
48	西区	28	西	128	B-1	108-17	12 弁室	片側	昼	BB	城山	S61	S II	400	バタフライ弁
49	西区	29	西	128	B-1	108-17	14 弁室	通行止め	昼	BB	城山	S59	S II	400	バタフライ弁

	項目	箇所数	誘導員配置
仕切弁	仕切弁点検(昼)	38	B7、BB30、不要1
	仕切弁点検(夜)	11	BB11
空気弁	空気弁点検(昼)	46	AB1、B8、BB37
	空気弁点検(夜)	7	BB7
合計		102	

弁室	弁室点検(昼)	32	AB1、B1、BB30
	弁室点検(夜)	2	BB2
弁きよう	弁きよう点検(昼)	52	B14、BB37、不要1
	弁きよう点検(夜)	16	BB16
合計		102	

空気弁 一覧

通しNo.	管轄区	No.	ゼンリン		図面番号	弁番号	弁筐・室	規制	昼夜	誘導員配置	配水区	布設年度	接続管種	口径(mm)	空気弁形式	空気弁種別		
1	北区		1	北	102	C-5	041-22	3	弁きょう	片側	昼	BB	和泉	H17	NSE	400	なし	空気弁付消火栓
2	北区		2	北	102	F-4	041-22	2	弁きょう	片側	昼	BB	和泉	H17	NSE	400	なし	空気弁付消火栓
3	北区		3	北	103	A-4	041-23	3	弁きょう	片側	昼	BB	和泉	H17	NSE	400	なし	空気弁付消火栓
4	北区		11	北	113	B-3	051-06	5	弁きょう	片側	昼	BB	和泉	H16	KF	500	なし	空気弁付消火栓
5	北区		12	北	113	G-3	051-08	2	弁きょう	通行止め	昼	BB	和泉	H26	NSE	500	なし	空気弁付消火栓
6	北区		13	北	113	G-3	051-08	5	弁きょう	通行止め	昼	BB	和泉	H26	NSE	500	なし	空気弁付消火栓
7	北区		14	北	114	F-4	051-10	1	弁きょう	片側	昼	BB	和泉	H16	KF	500	急速	空気弁(単口)
8	北区		15	北	113	I-4	051-14	1	弁きょう	片側	昼	BB	和泉	H13	DS	500	なし	空気弁付消火栓
9	北区		16	北	113	I-4	051-14	2	弁きょう	片側	昼	BB	和泉	H13	S II	400	なし	空気弁付消火栓
10	北区		17	北	127	C-4	051-15	4	弁きょう	片側	昼	BB	和泉	H14	S II	400	なし	空気弁付消火栓
11	北区		18	北	127	D-3	051-15	5	弁きょう	片側	昼	BB	和泉	H15	DS	500	なし	空気弁付消火栓
12	北区		19	北	127	D-4	051-15	2	弁きょう	片側	昼	BB	和泉	H14	S II	400	なし	空気弁(単口)
13	北区		21	北	115	D-3	052-02	2	弁きょう	歩道	昼	B	和泉	H17	NSE	400	急速	空気弁(単口)
14	北区		23	北	115	C-4	052-07	3	弁きょう	歩道	昼	B	和泉	H16	NS	400	急速	空気弁(単口)
15	北区		24	北	115	C-4	052-07	2	弁きょう	歩道	昼	B	和泉	H16	KF	500	急速	空気弁(単口)
16	北区		28	北	128	A-4	052-11	1	弁きょう	片側	昼	BB	徳王	H15	DS	500	急速	空気弁(単口)
17	北区		29	北	127	I-5	052-16	2	弁きょう	片側	昼	BB	和泉	H14	PSP	400	なし	空気弁付消火栓
18	北区		30	北	141	A-1	052-16	4	弁きょう	通行止め	昼	BB	徳王	H14	S II	400	急速	空気弁(単口)
19	北区		31	北	127	J-5	052-16	3	弁きょう	片側	昼	BB	徳王	H14	PSP	400	なし	空気弁付消火栓
20	北区		42	北	140	J-4	052-21	4	弁きょう	片側	夜	BB	徳王	H14	KF	500	急速	空気弁(単口)
21	北区		43	北	142	A-5	052-23	9	弁きょう	片側	夜	BB	岩倉山	H20	NSE	400	なし	空気弁付消火栓
22	南区		1	西	140	A-2	119-02	1	弁室	通行止め	昼	BB	城山	S60	SP	600	なし	空気弁(双口)
23	南区		5	南	25	A-1	119-07	1	弁室	通行止め	昼	BB	健軍・秋田	S60	SP	600	なし	空気弁(双口)
24	南区		6	南	25	A-1	119-07	2	弁室	通行止め	昼	BB	健軍・秋田	S60	SP	600	なし	空気弁(双口)
25	西区		1	西	53	E-1	076-10	3	弁きょう	片側	夜	BB	徳王	H23	NSE	500	なし	空気弁付消火栓
26	西区		2	西	53	E-4	076-15	2	弁きょう	片側	昼	BB	徳王	H23	NSE	500	なし	空気弁付消火栓
27	西区		4	西	66	A-1	076-19	4	弁きょう	片側	夜	BB	徳王	H30	NSE	500	急速	空気弁(単口)
28	西区		5	西	66	A-1	076-19	3	弁きょう	片側	夜	BB	徳王	H30	NSE	500	急速	空気弁(単口)
29	西区		6	西	66	A-4	076-24	1	弁きょう	片側	昼	BB	徳王	S47	SP	500	なし	空気弁(単口)
30	西区		7	西	88	J-3	098-05	2	弁きょう	歩道	昼	B	万日山	H18	NSE	500	急速	空気弁付消火栓
31	西区		8	西	88	J-3	098-05	3	弁きょう	歩道	昼	B	万日山	H18	NSE	500	急速	空気弁付消火栓
32	西区		9	西	88	J-3	098-05	1	弁きょう	歩道	昼	B	万日山	H15	KF	500	なし	空気弁付消火栓
33	西区		13	西	92	F-3	098-15	1	弁きょう	片側	夜	BB	万日山	H28	NSE	500	なし	空気弁付消火栓
34	西区		14	西	101	G-2	098-18	3	弁室	通行止め	昼	BB	城山	S59	DK	400	なし	空気弁(単口)
35	西区		15	西	92	C-5	098-19	1	弁室	歩道	昼	B	万日山	H17	DK	400	なし	空気弁(単口)
36	西区		16	西	102	F-1	098-20	1	弁きょう	歩道	昼	B	万日山	H24	NSE	500	なし	空気弁付消火栓
37	西区		17	西	92	F-5	098-20	2	弁きょう	片側	夜	BB	万日山	H28	NSE	500	なし	空気弁付消火栓
38	西区		18	西	101	E-5	098-23	1	弁室	通行止め	昼	BB	城山	S59	SP	400	なし	空気弁(単口)
39	西区		19	西	108	D-3	108-02	1	弁きょう	片側	昼	BB	城山	S61	SP	400	なし	空気弁(単口)
40	西区		20	西	108	E-2	108-03	1	弁室	通行止め	昼	BB	城山	S61	SP	400	なし	空気弁(単口)
41	西区		21	西	119	B-1	108-07	1	弁室	片側	昼	BB	城山	S59	S II	400	なし	空気弁(単口)
42	西区		22	西	108	D-5	108-07	2	弁室	片側	昼	BB	城山	S60	S II	400	なし	空気弁(単口)
43	西区		23	西	119	B-3	108-12	1	弁室	片側	昼	BB	城山	S59	S II	400	なし	空気弁(単口)
44	西区		24	西	127	I-1	108-17	1	弁室	片側	昼	AB	城山	S61	S II	400	なし	空気弁(単口)
45	西区		25	西	128	B-2	108-17	2	弁室	通行止め	昼	BB	城山	S59	SP	600	なし	空気弁(単口)
46	西区		26	西	128	A-2	108-17	3	弁室	片側	昼	BB	城山	S59	SP	600	なし	空気弁(単口)
47	西区		27	西	128	B-1	108-17	5	弁きょう	通行止め	昼	BB	城山	S60	SP	600	なし	空気弁(単口)
48	西区		28	西	128	A-5	108-22	1	弁室	通行止め	昼	BB	城山	S60	SP	600	なし	空気弁(単口)
49	中央区		96	西	93	H-4	099-12	4	弁きょう	通行止め	昼	BB	万日山	H26	NSE	400	なし	空気弁付消火栓
50	中央区		97	西	94	B-2	099-13	1	弁きょう	片側	昼	BB	万日山	S50	DA	400	なし	空気弁(単口)
51	中央区		98	西	94	D-2	099-13	3	弁きょう	通行止め	昼	BB	万日山	S50	DA	400	なし	空気弁(単口)
52	中央区		105	西	103	B-1	099-16	4	弁きょう	片側	昼	BB	万日山	H20	NSE	400	なし	空気弁付消火栓
53	北区		20	北	114	G-4	052-01	1	弁きょう	片側	昼	BB	和泉	H16	KF	500	急速	空気弁(単口)