

統計早見表

(令和6年3月31日現在)



(水道)
給水人口【推計人口】 712,763人
給水普及率 96.8%

(下水道)
処理区域内人口 663,956人
普及率 91.0%
水洗化率 97.6%


※水道の数値は国勢調査による人口及び世帯数を基準とし、集計・算出された人口及び世帯数をもとに算出したもの。
※下水道の数値は、住民基本台帳に記載されている人口（外国人を含む）をもとに算出したもの。



行政区域面積 39,032 ha


(水道)
給水世帯数 329,255世帯
給水戸数 362,810戸

(下水道)
整備済面積 12,385ha

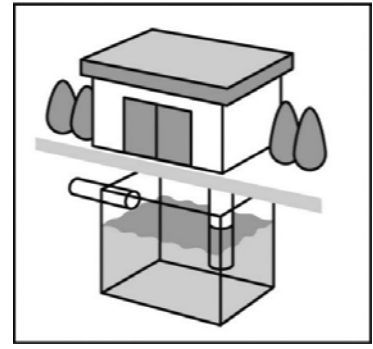


(水道)
水源地 38箇所
取水箇所 99箇所
配水施設 45箇所

(下水道)
浄化センター数 5箇所
汚水ポンプ場数 37箇所

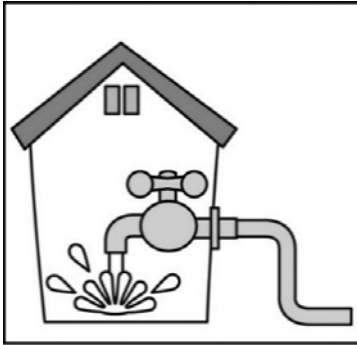


(水道)
年間配水量 79,698千m³
一日平均配水量 217,753m³
1人1日生活用水使用量 220リットル

(下水道)
年間処理水量 91,025千m³
一日平均処理量 248,703m³

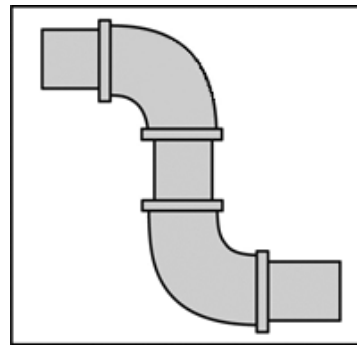


(水道)
有収率 87.5%
有効率 90.0%
耐震適合性のある基幹管路 80.7%

(下水道)
有収率 83.7%
管路の耐震化率 43.7%

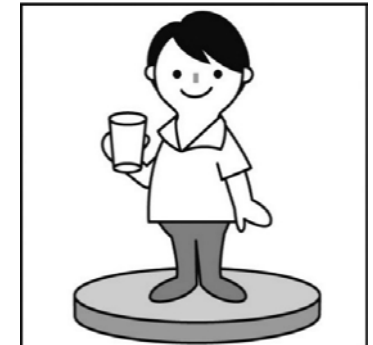

(共通)
上下水道局の情報提供に満足している市民の割合 40.3%
上下水道局の広報活動を認知している市民の割合 91.6%

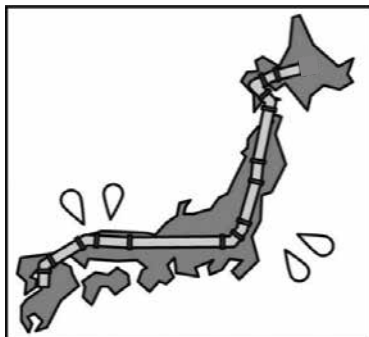

(水道)
導水管延長 44 km
送水管延長 53 km
配水管延長 3,519 km


(下水道)
管路の布設延長 2,802 km



(水道)
水道会計支弁職員数 205人

(下水道)
下水道会計支弁職員数 145人

※管理者、再任用職員を除く

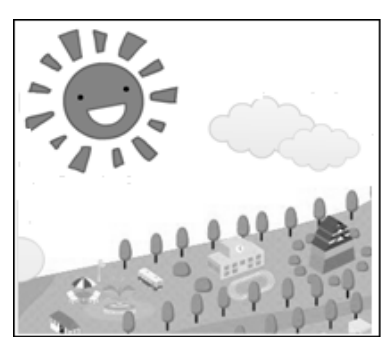

(水道)
地下水推定かん養量 1,443万m³
自然エネルギーの発電量 1,987千kWh

(下水道)
汚泥の有効利用率 100%
処理水の再利用量 1,446万m³