



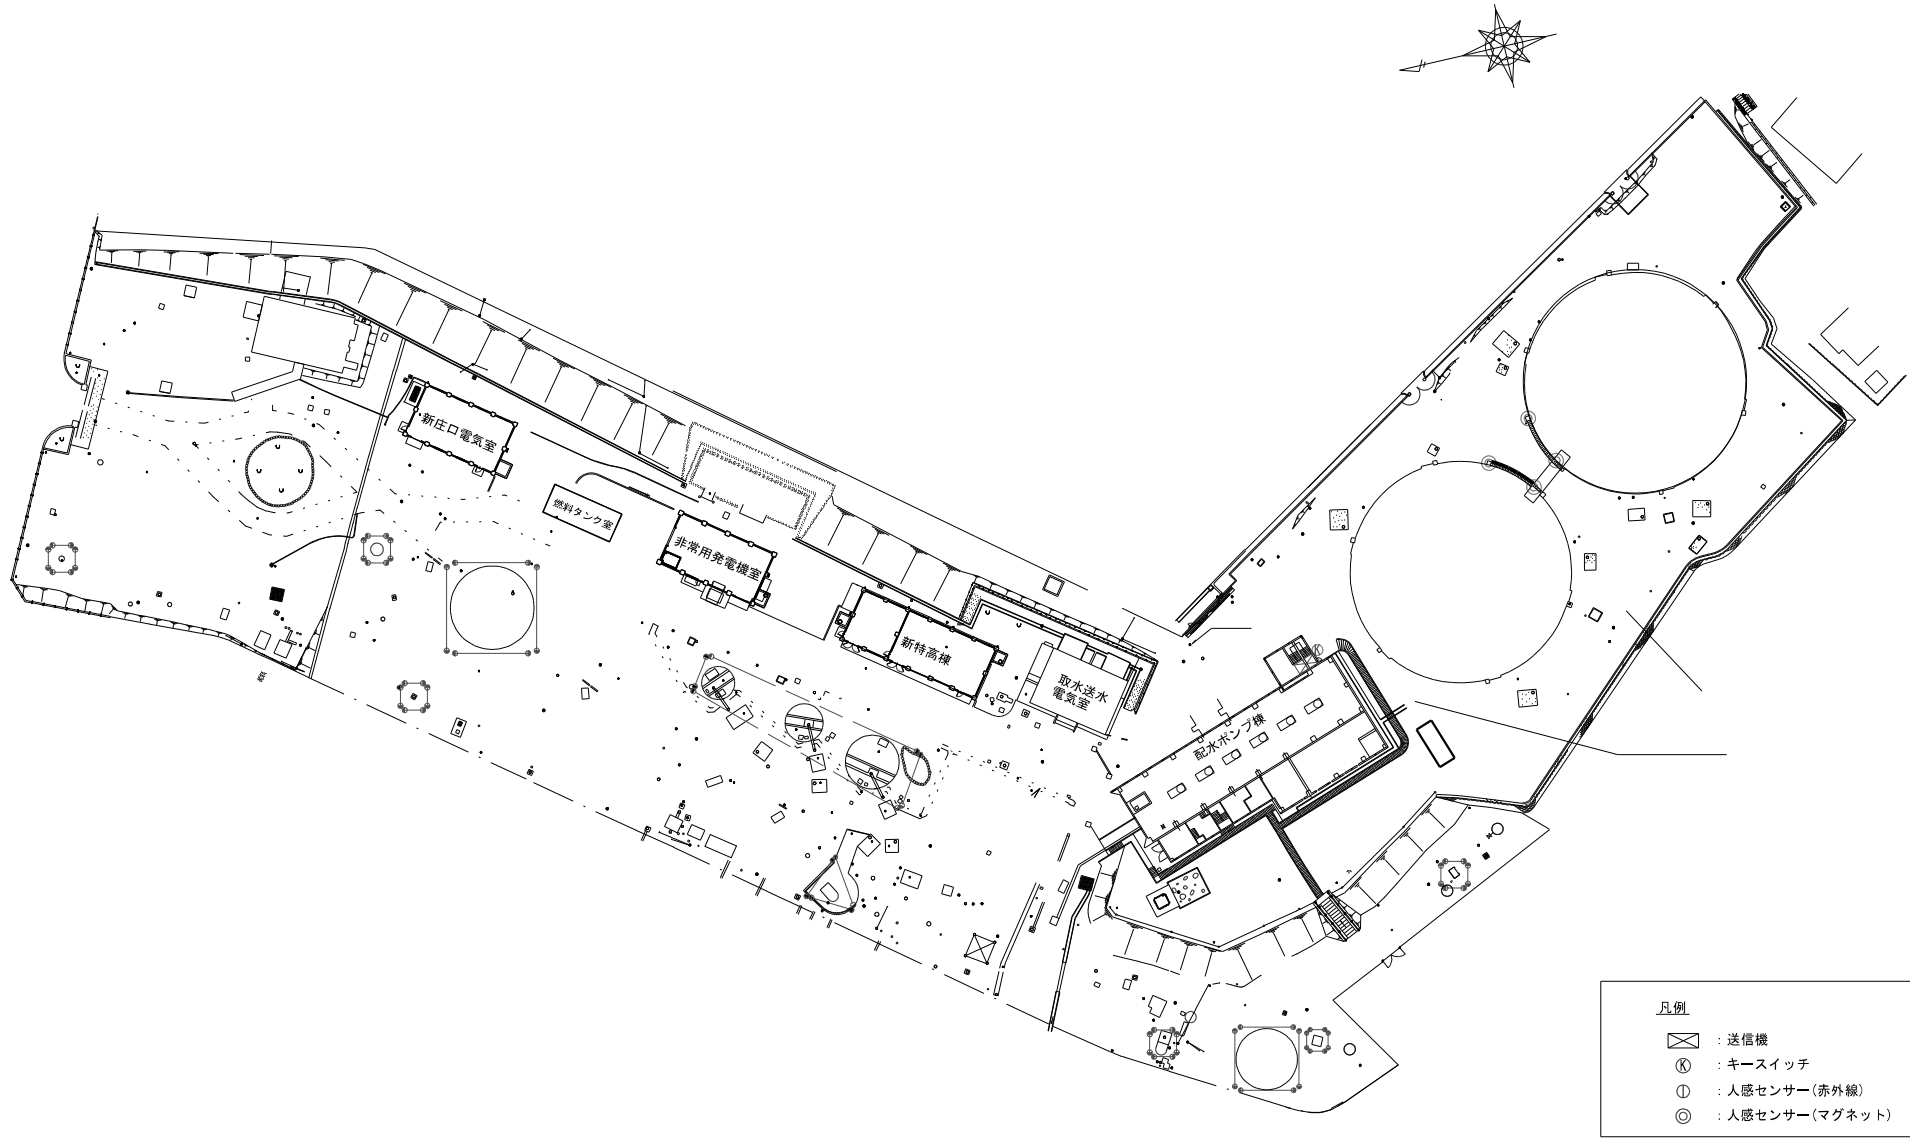


健軍水源地平面図(S=1/1000)
注 記
1. 図面は参考図とし、詳細は承諾図により決定する。

件 名 図 名	健軍水源地外7箇所警備業務委託		
	健軍水源地警備設備平面図	縮 尺	内記
	熊本市上下水道局 水運用課	図面番号	1/18
		令和7年 1月	

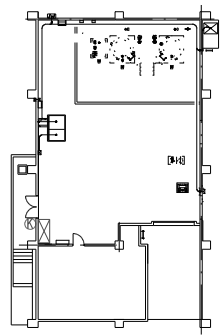


次亜滅菌室 (S=NONE)

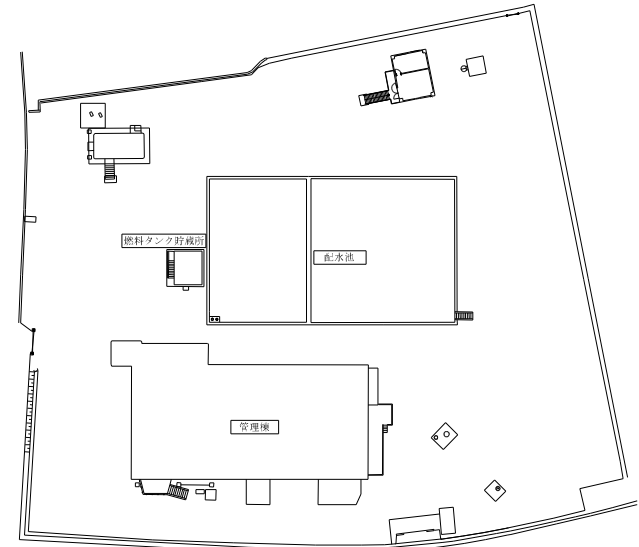


平面図 (S=NONE)

階段登り口

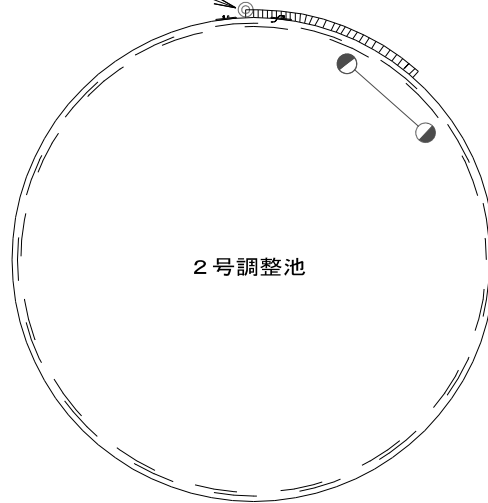

2号調整池

階段登り口

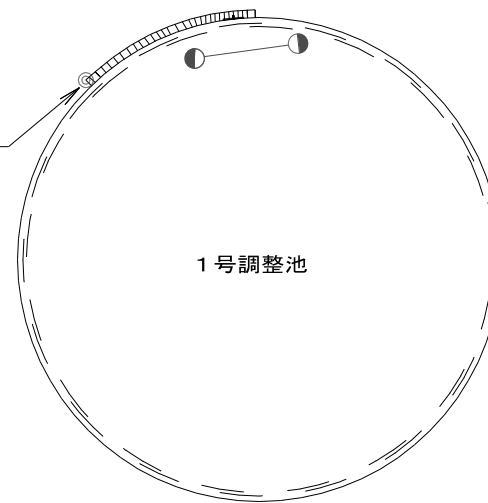

1号調整池

凡例


- ☒ : 送信機
- Ⓚ : キースイッチ
- ① : 人感センサー(赤外線)
- ◎ : 人感センサー(マグネット)


沼山津送水場平面図 (S=1/400)

注 記

1. 図面は参考図とし、詳細は承諾図により決定する。


健康水源池外7箇所整備業務委託			
沼山津送水場整備計画図	冊 尺	内記	
沼山津上下水道局 水運用課	図面番号	2/18	
	令和7年	1月	

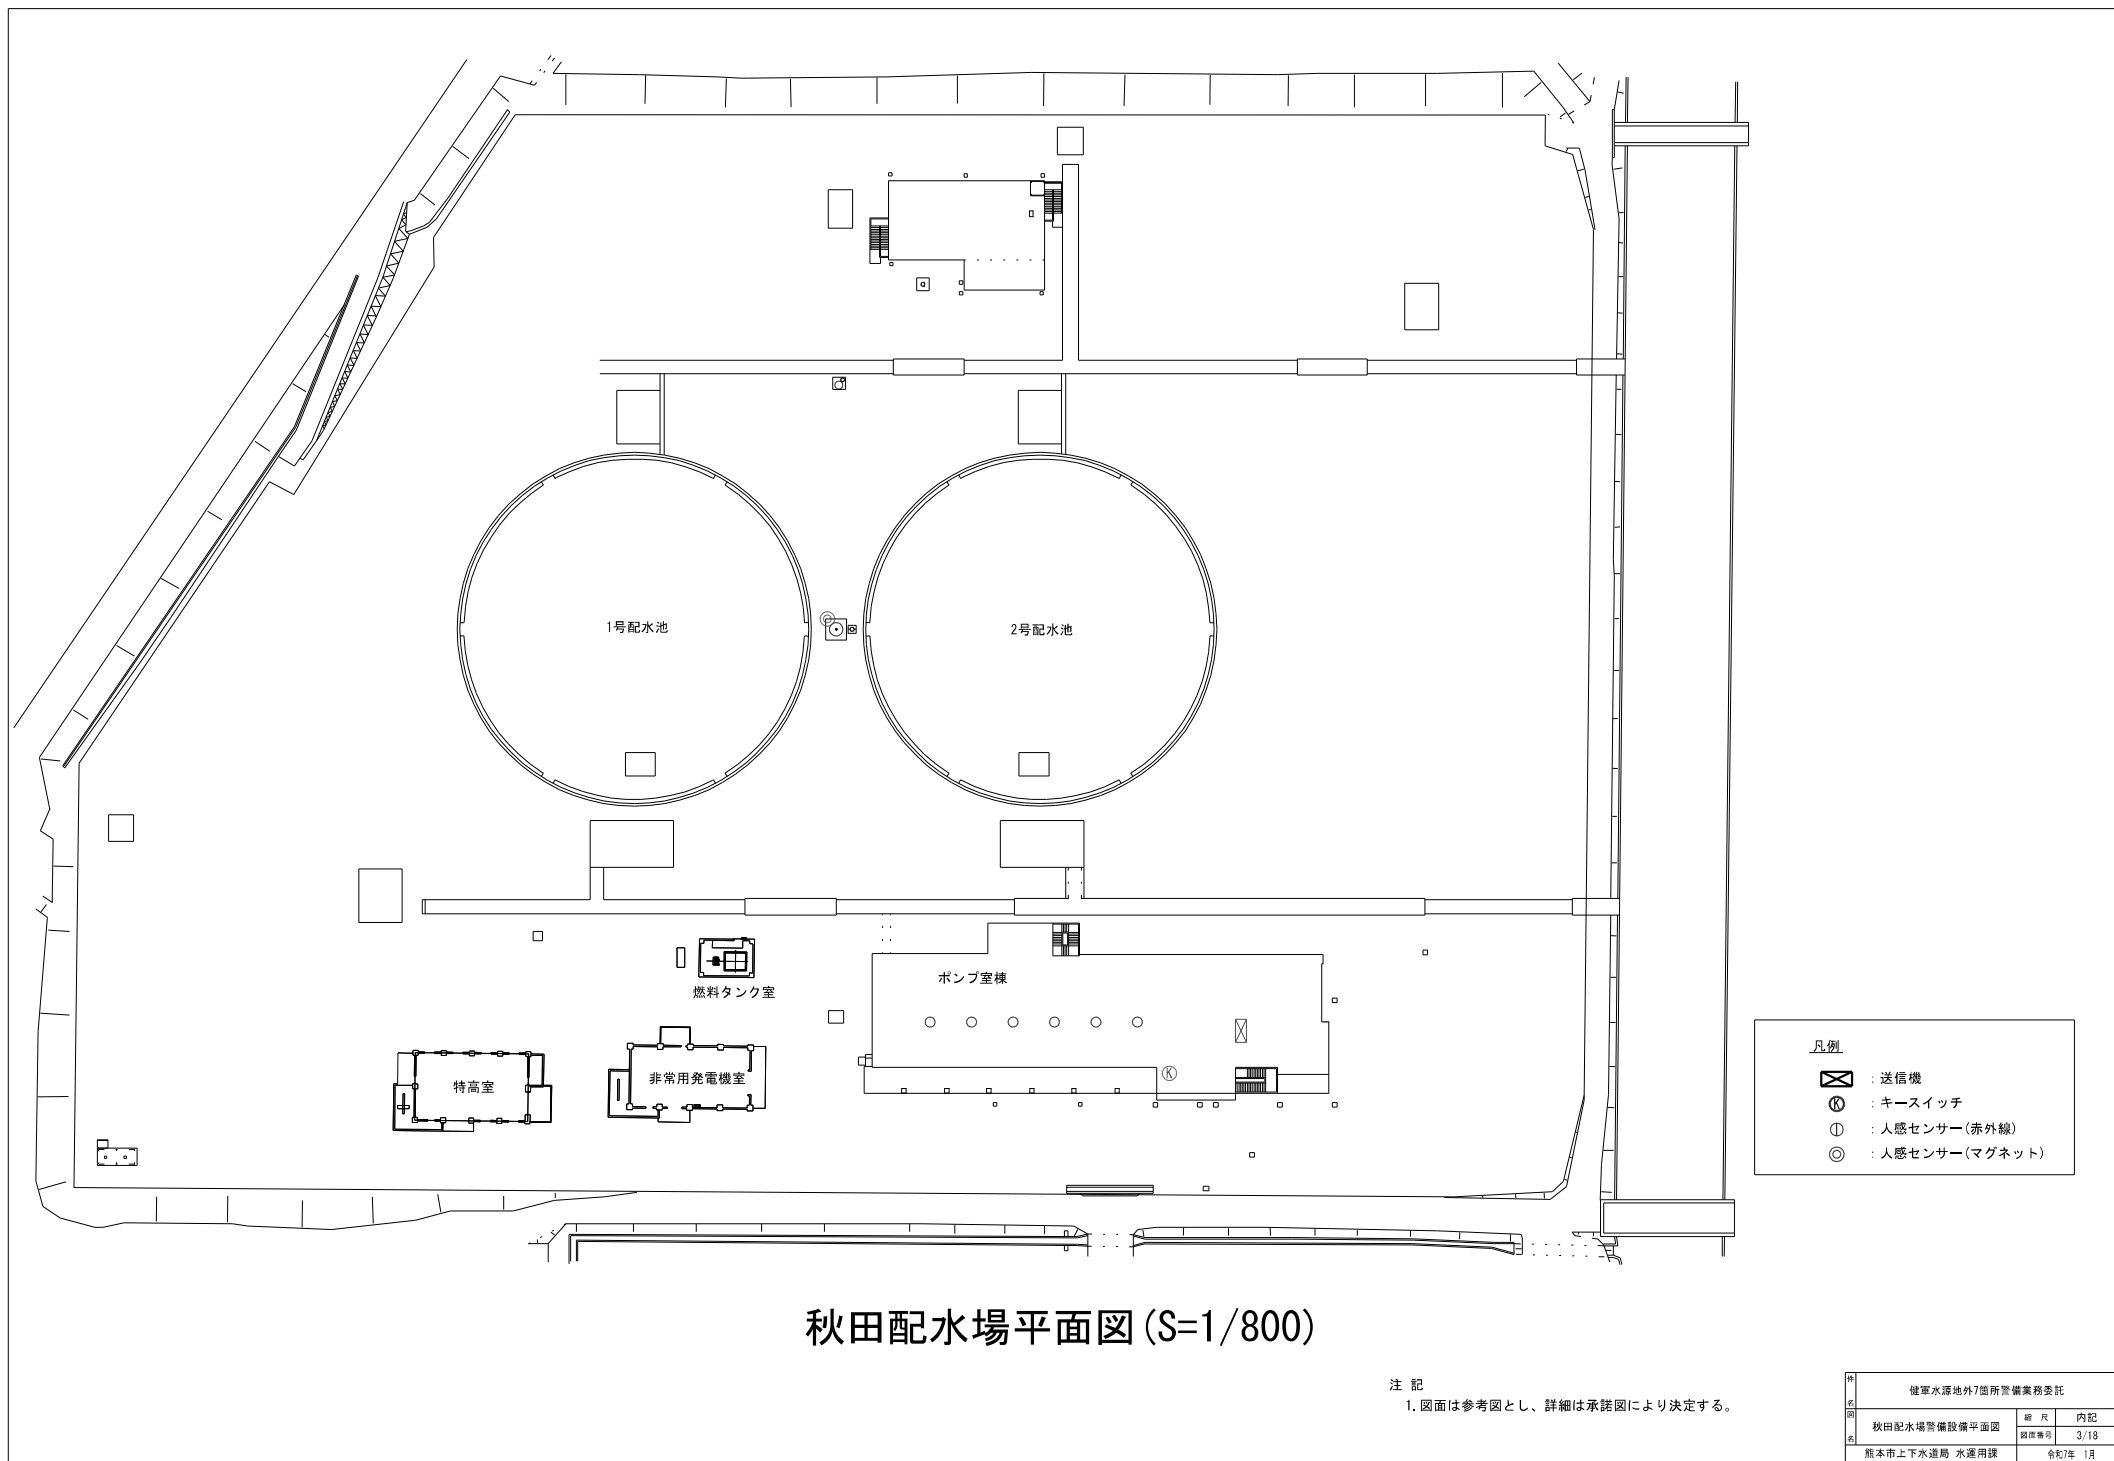

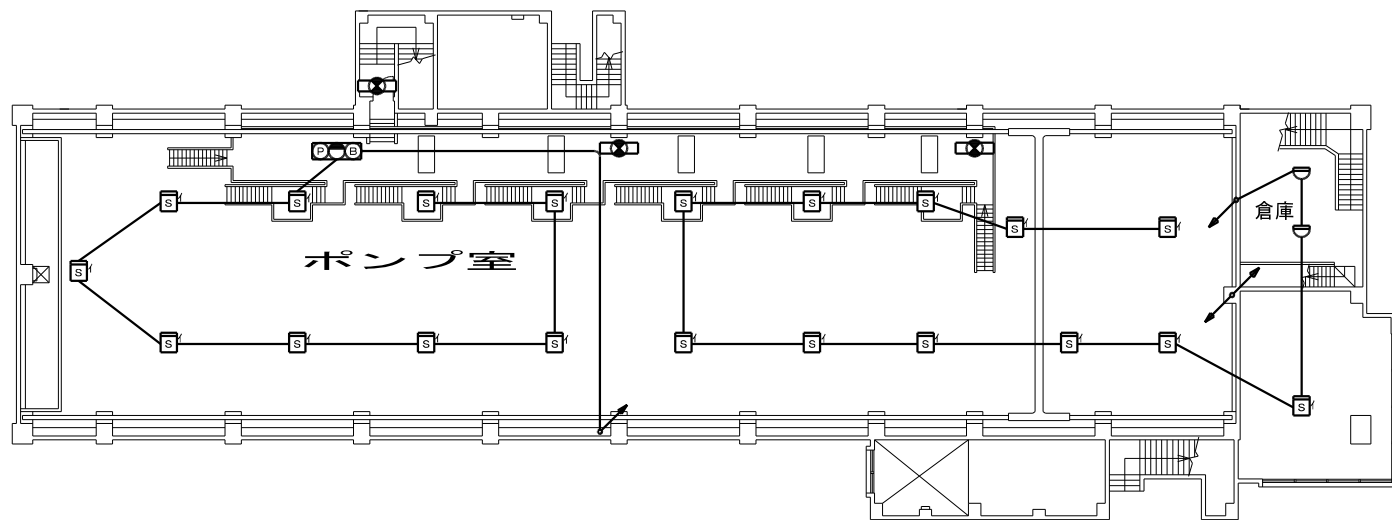

1 階平面図


	2/28	差動式スポット型感知器
	21/23	煙感知器(イオン化式2種)
	2/7	総合盤(露出型)
	2/7	P型1級発信機
	2/7	表示灯
	2/7	音響装置
	5/13	誘導灯

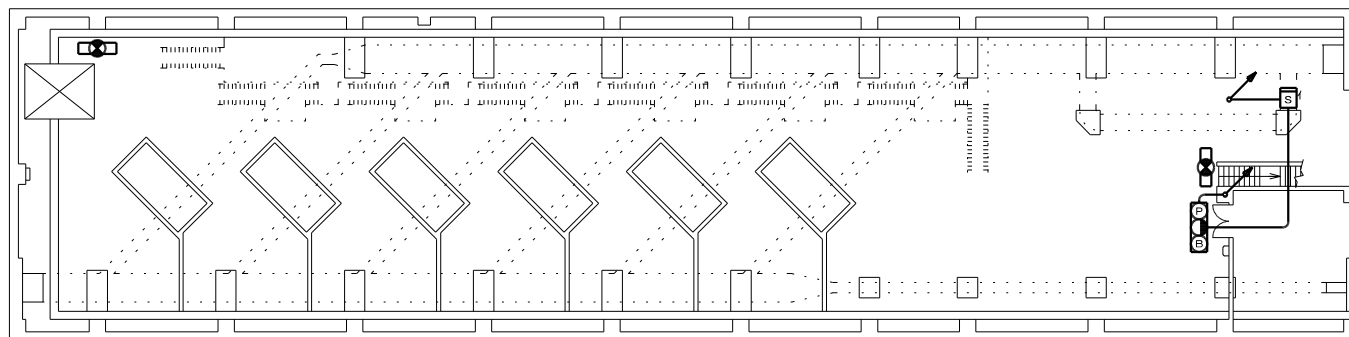

地階平面図


S=FREE

件名	健軍水源地外7箇所警備業務委託		
図名	秋田配水場ポンプ室棟地階1F 自動火災報知設備平面図	縮 尺	内記
		図面番号	4/18
熊本市上下水道局 水運用課		令和7年	1月

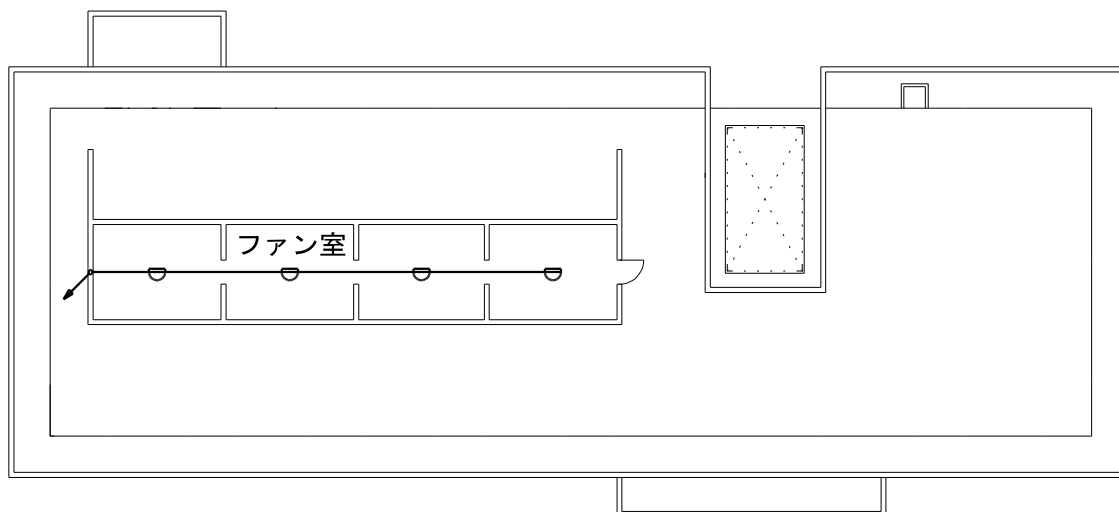

屋上平面図


	受信機複合盤 (P型 1級)
	差動式スポット型感知器
	煙感知器 (イオン化式 2種)
	総合盤 (露出型)
	P型 1級発信機
	表示灯
	音響装置
	煙感知器 (光電式)
	電動式シャッター
	誘導灯

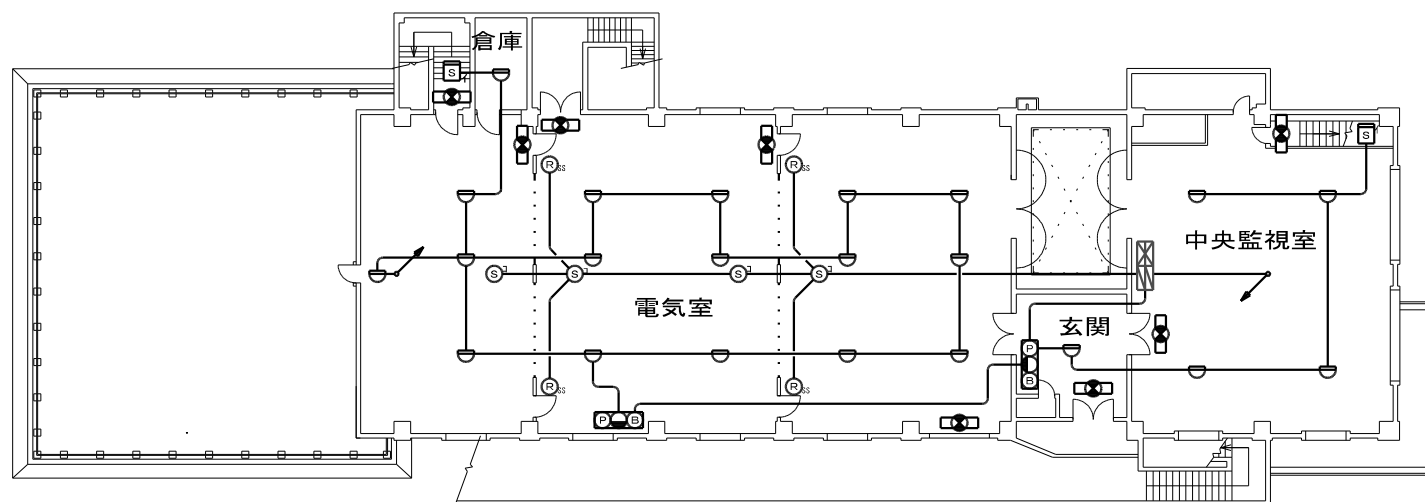

2階平面図

S=FREE


件名	健軍水源地外7箇所警備業務委託		
図名	秋田配水場ポンプ室棟2F屋上 自動火災報知設備平面図	縮尺	内記
		図面番号	5/18
	熊本市上下水道局 水運用課	令和7年	1月

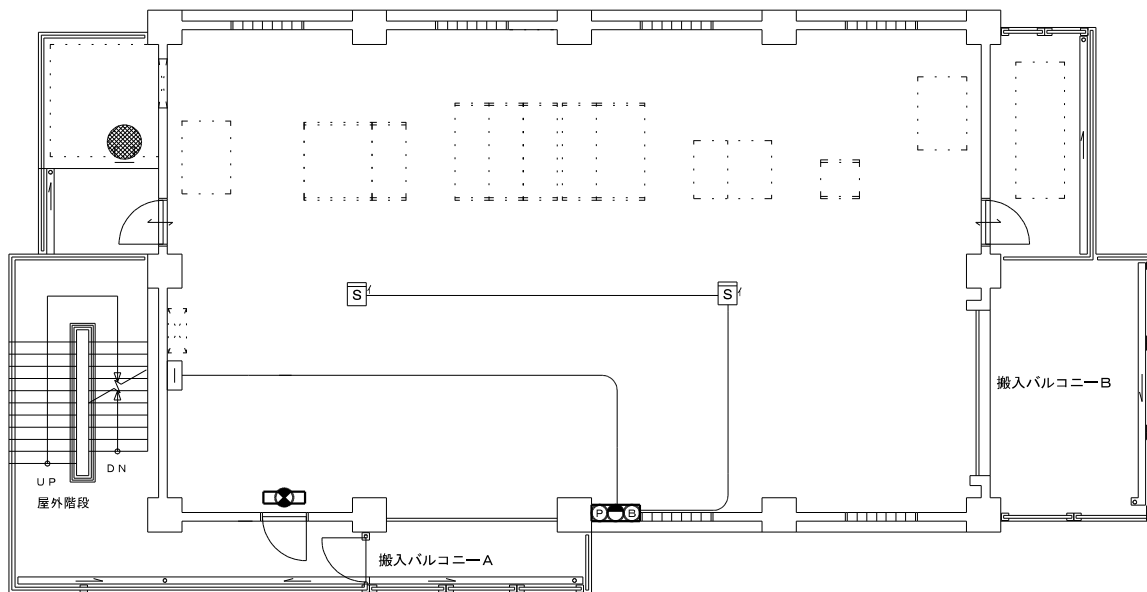

 2/6	煙感知器(イオン化式)
 1/7	総合盤(露出型)
 1/7	P型1級発信機
 1/7	表示灯
 1/7	音響装置
 1/15	誘導灯


特高室平面図 (S=FREE)

件名	健軍水源地利外7箇所警備業務委託		
図名	秋田配水場特高室 自動火災報知設備平面図	縮尺	内記
		図面番号	6/18
熊本市上下水道局 水運用課		令和7年 1月	

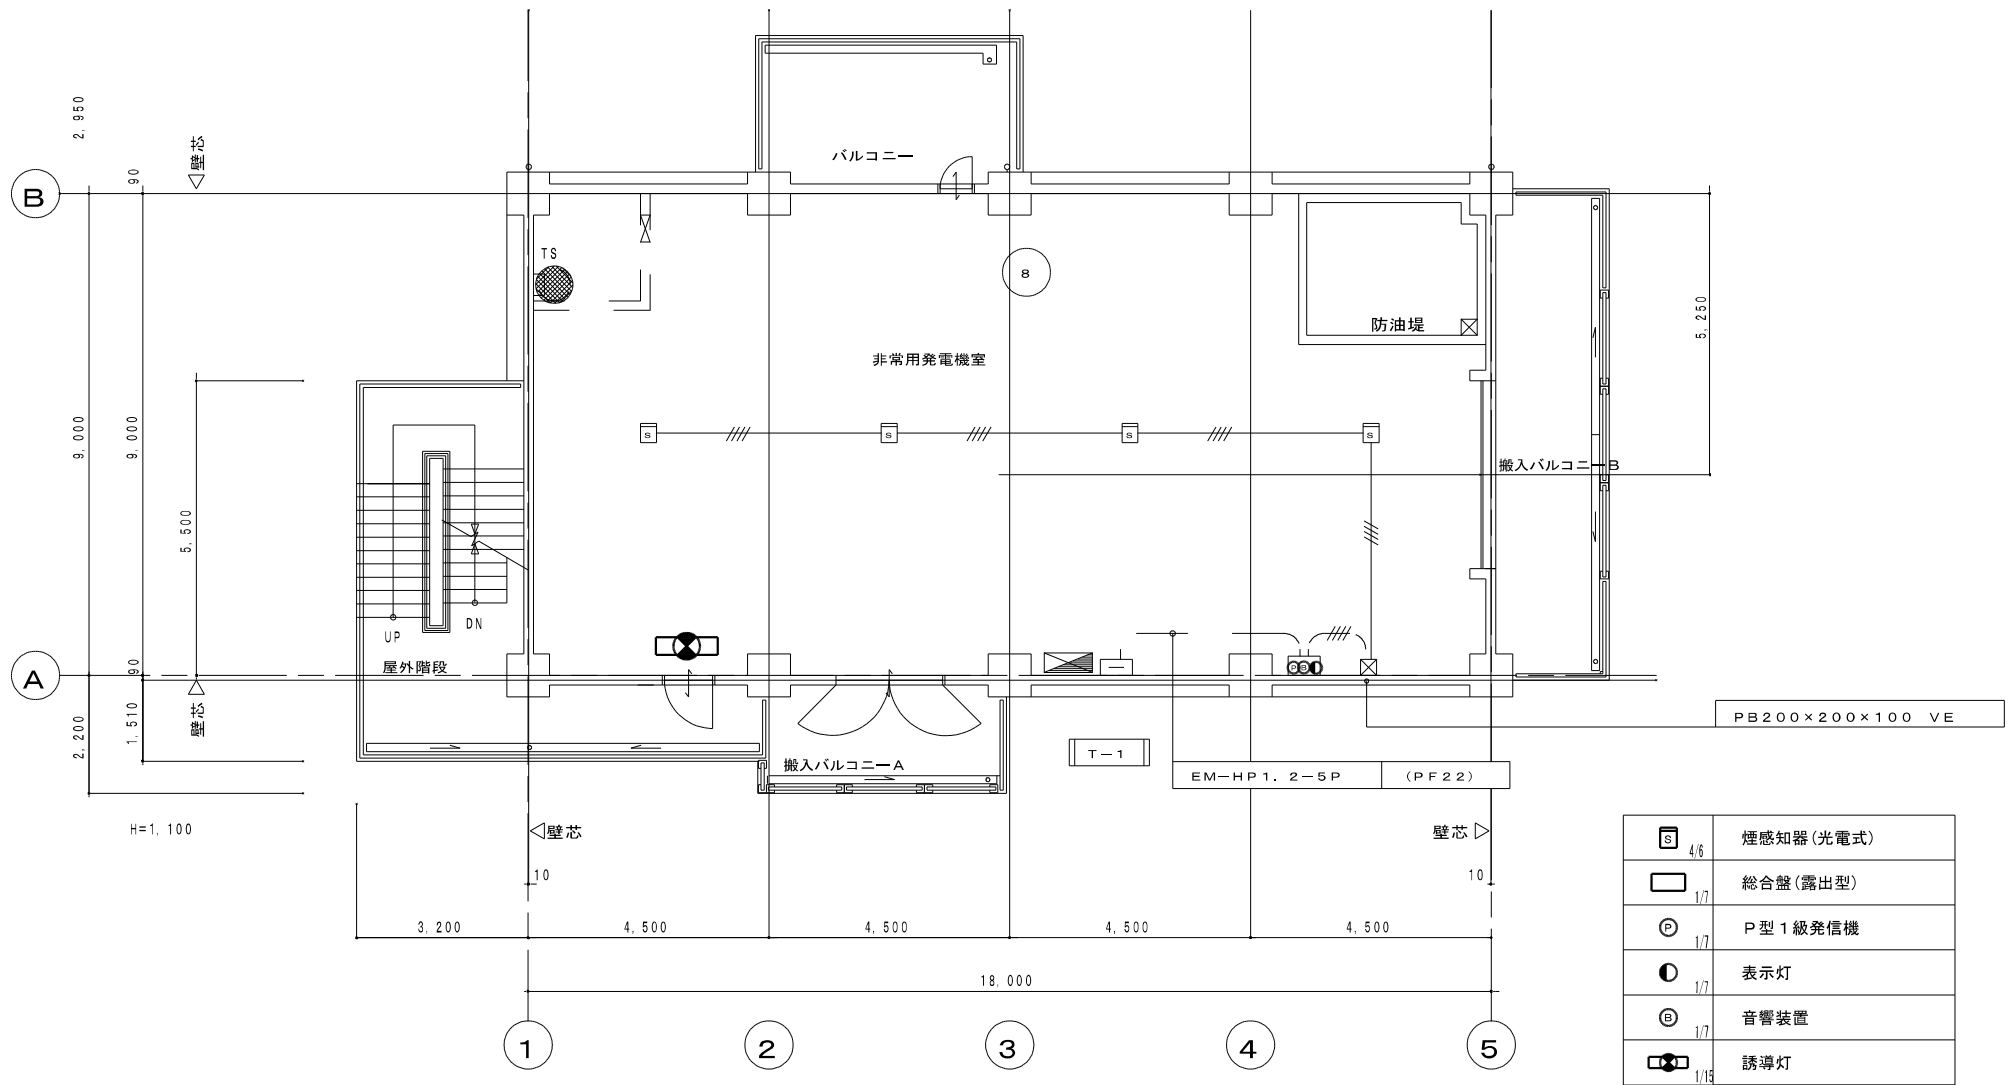

2階平面図 S=FREE


件名	健軍水源池外7箇所警備業務委託		
図名	秋田配水場非常用発電機室 自動火災報知設備平面図	縮尺	内記
		図面番号	7/18
熊本市上下水道局 水運用課		令和7年 1月	

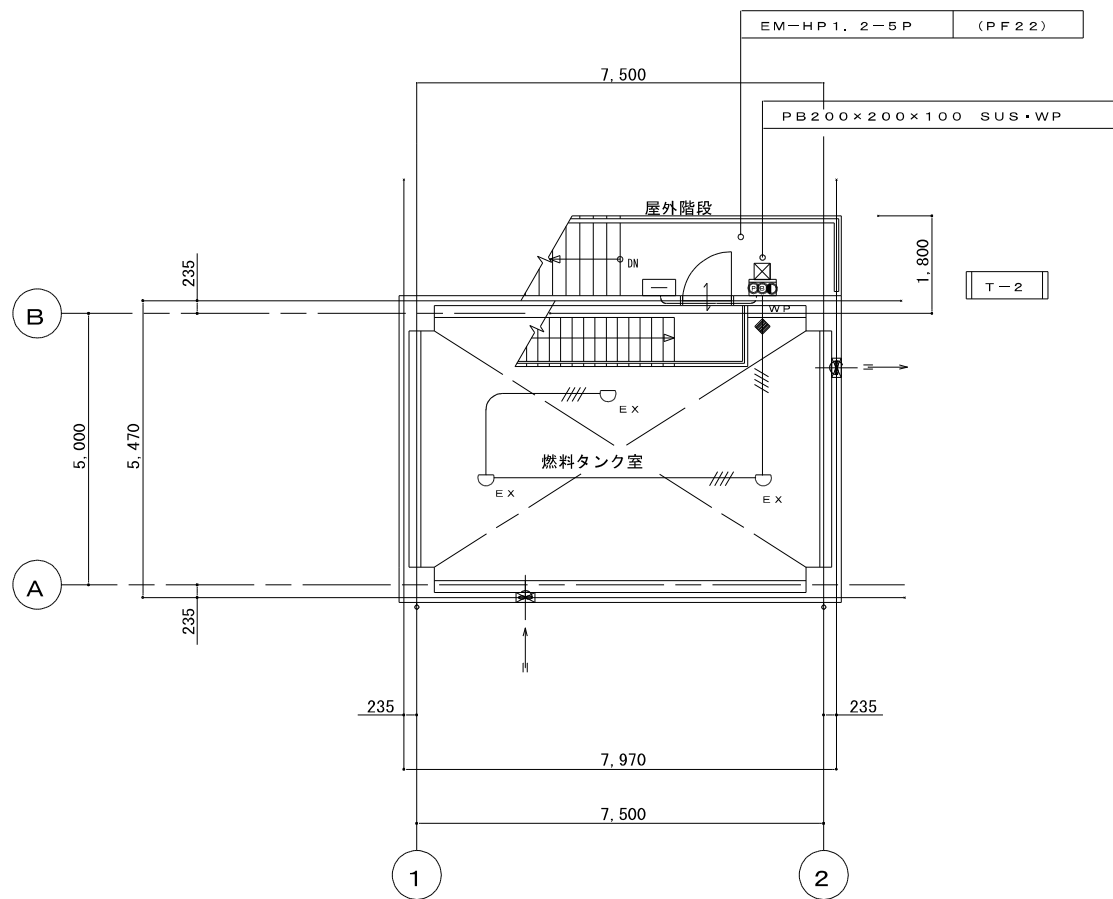

EX 83	定温式スポット型感知器 防爆型
17	総合盤 (露出型)
17	P 型 1 級発信機
17	表示灯
17	警報装置

1 階上部平面図 S = 1 / 50

件名	健軍水源地外7箇所警備業務委託		
図名	秋田配水場燃料タンク室 自動火災報知設備平面図	縮尺	内記
		図面番号	8/18
熊本市上下水道局 水運用課		令和7年 1月	

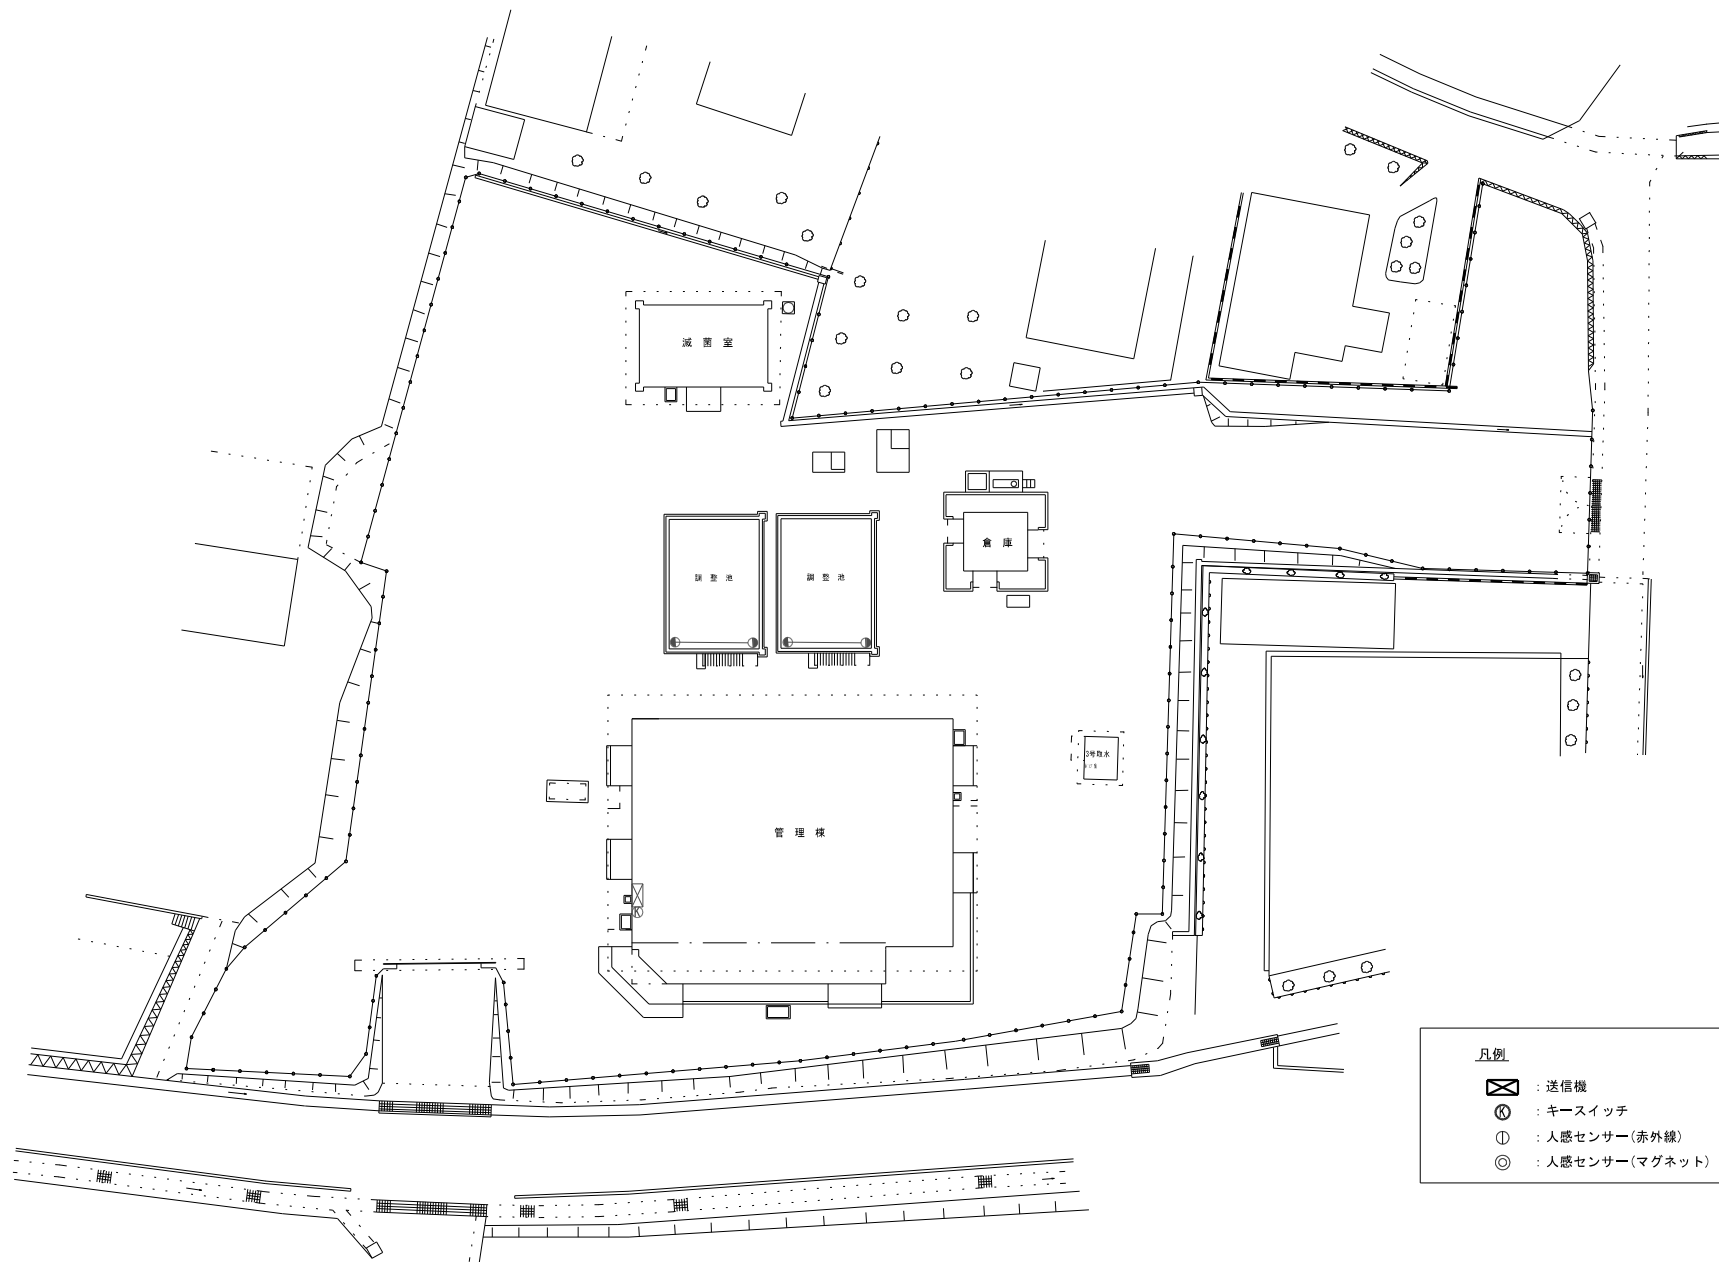

凡例


- ☒ : 送信機
- ⓧ : キースイッチ
- ① : 人感センサー(赤外線)
- ◎ : 人感センサー(マグネット)

託麻水源地平面図 (S=1/400)


注 記

1. 図面は参考図とし、詳細は承諾図により決定する。

図名	健軍水源地外7箇所警備業務委託		
	託麻水源地警備設備平面図	縮 尺	内 記
		図面番号	9/18
図名	熊本市上下水道局 水運用課	令和7年 1月	

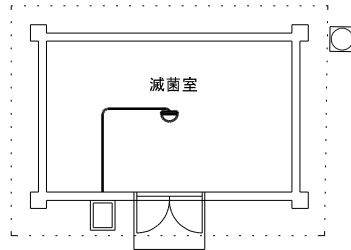

次亜滅菌室平面図

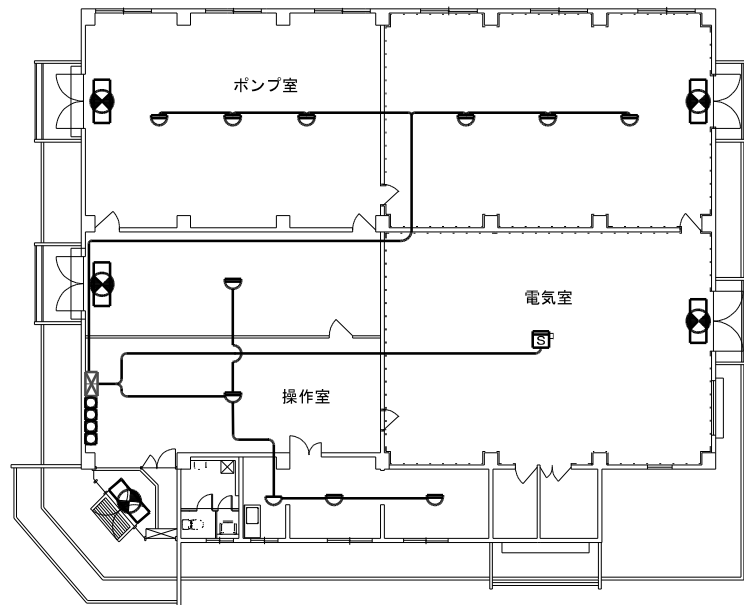


託麻送水場平面図

	誘導灯 5/5
	差動式スポット型感知器 11/11
	回路試験器 (回路試験用押釦) 4/4
	受信機P型2級 1/1
	煙感知器 (光電式) 1/1
	定温式スポット型感知器 1/1

S = F R E E

件名	健軍水源地外7箇所警備業務委託		
図名	託麻水源地	縮 尺	内記
	自動火災報知設備平面図	図面番号	10/18
	熊本市上下水道局 水運用課	令和7年 1月	

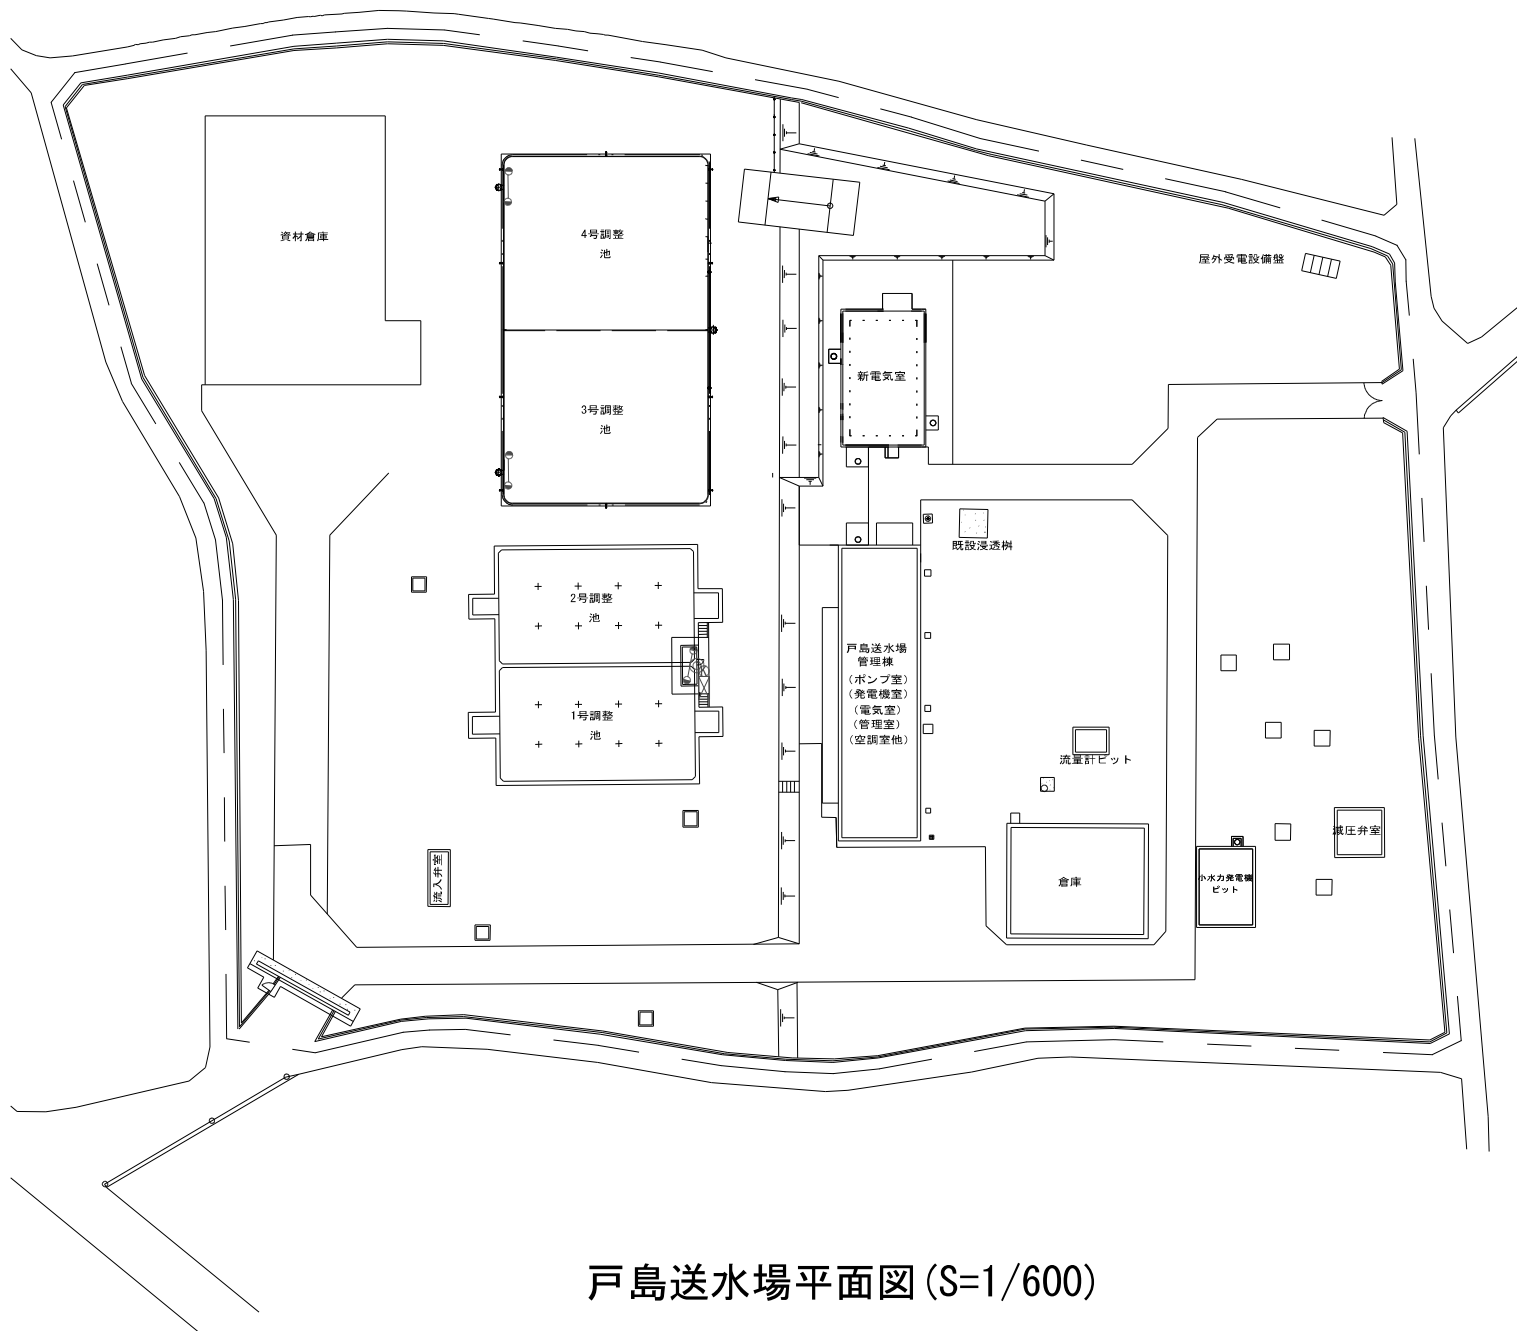


凡例

- ☒ : 送信機
- Ⓚ : キースイッチ
- ① : 人感センサー(赤外線)
- ◎ : 人感センサー(マグネット)


戸島送水場平面図 (S=1/600)

注 記
1. 図面は参考図とし、詳細は承諾図により決定する。


健康水源地外7箇所管備業務委託			
戸島送水場管備設備平面図	縮 尺	内記	
熊本市上下水道局 水運用課	図面番号	11/18	
		令和7年 1月	

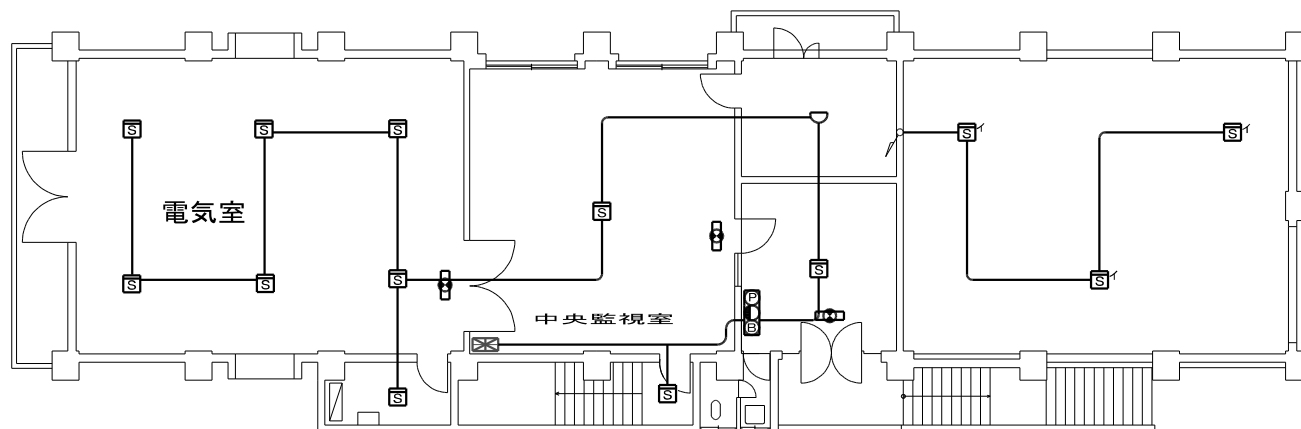

2 F 平面図

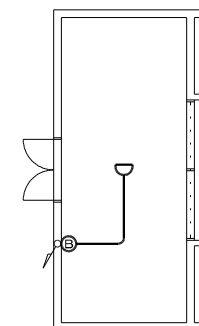

3 F 平面図

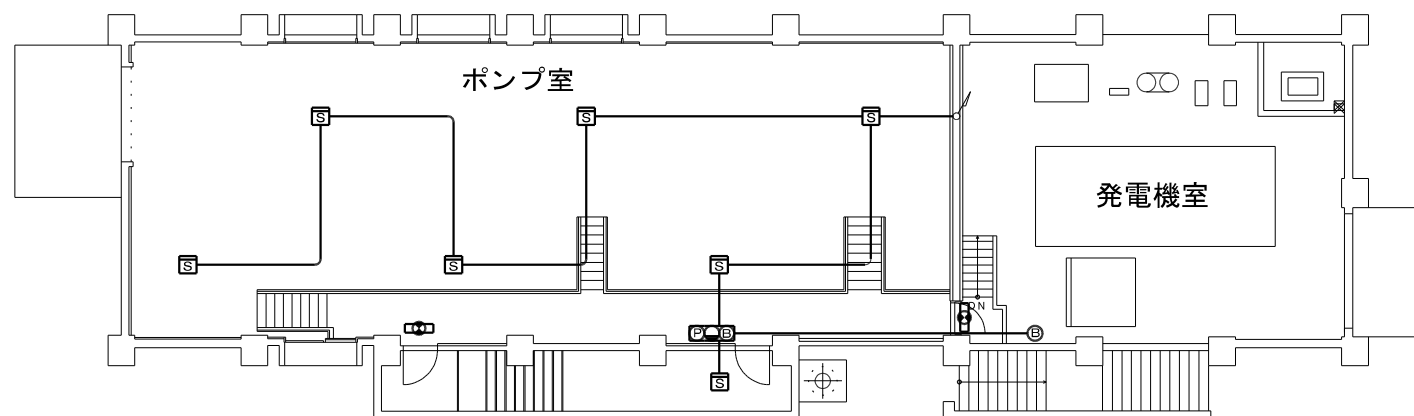


1 F 平面図


S = F R E E

	総合盤
	表示灯
	誘導灯
	定温式スポット型感知器
	煙感知器（光電式）
	煙感知器（イオン式）
	P 型 1 級発信機
	音響装置
	受信機 P 型 1 級

件名	健軍水源地外7箇所警備業務委託		
図名	戸島送水場管理棟	縮 尺	内記
	自動火災報知設備平面図	図面番号	12/18
熊本市上下水道局 水運用課		令和7年 1月	

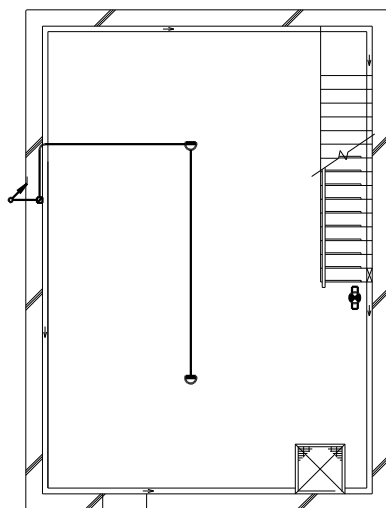

小水力発電設備地下1階平面図

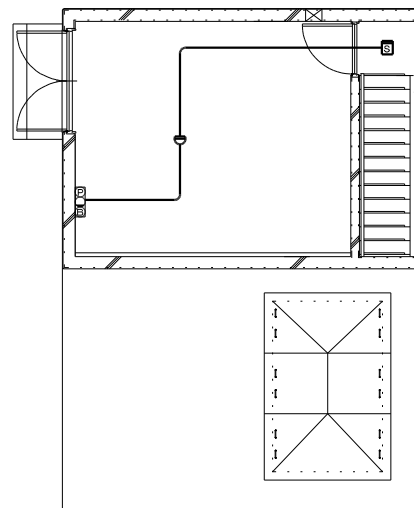


小水力発電設備1階平面図

小水力発電設備室

	総合盤
	表示灯
	誘導灯
	煙感知器（光電式）
	P型2級発信機
	音響装置
	差動式スポット型感知器


件名	健軍水源外7箇所警備業務委託		
図名	戸島送水場小水力発電設備室	縮尺	内記
	自動火災報知設備平面図	図面番号	13/18
熊本市上下水道局 水運用課		令和7年 1月	

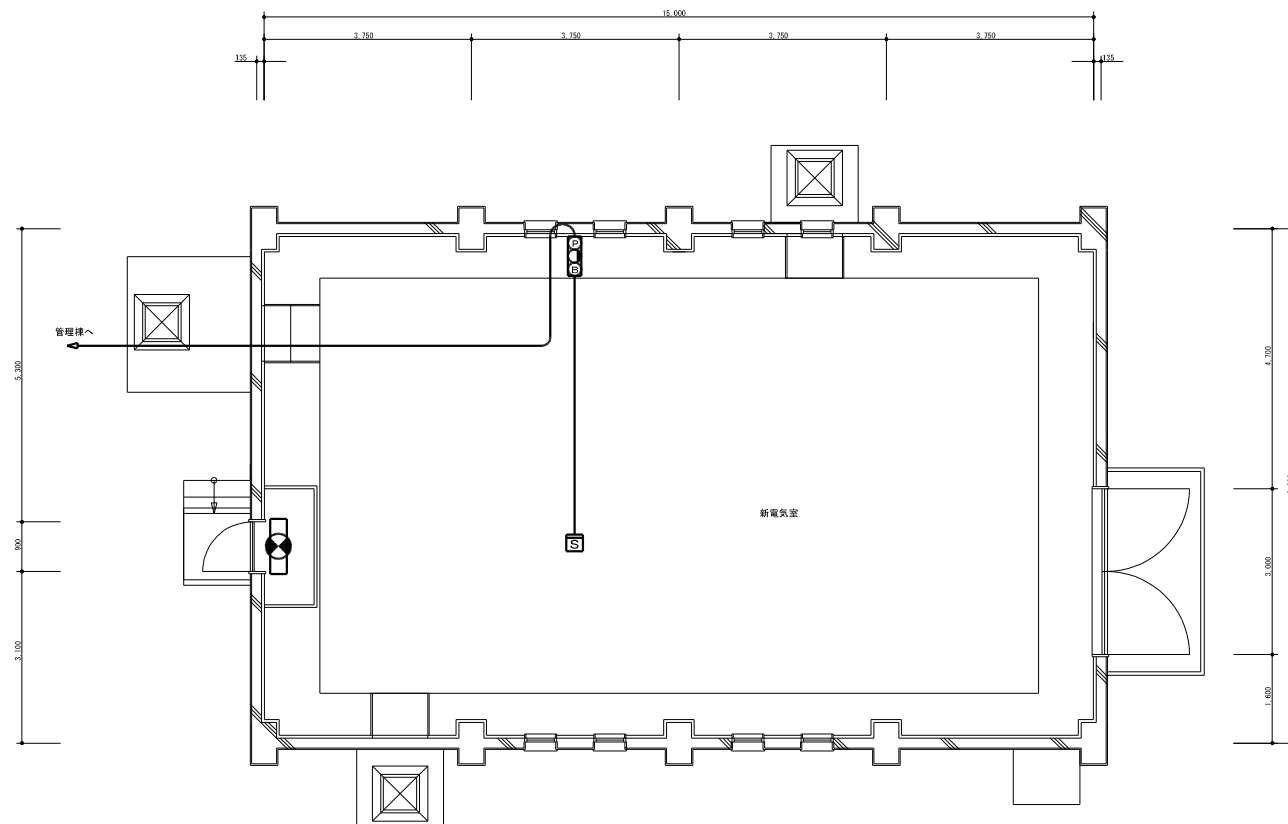

新電気室 S=Free

	1/4	総合盤
	1/4	表示灯
	1/7	誘導灯
	1/19	煙感知器（光電式）
	1/2	P型2級発信機
	1/6	音響装置

件名	健軍水源地外7箇所警備業務委託		
図名	戸島送水場新電気室	縮尺	内記
	自動火災報知設備平面図	図面番号	14/18
熊本市上下水道局 水運用課		令和7年 1月	

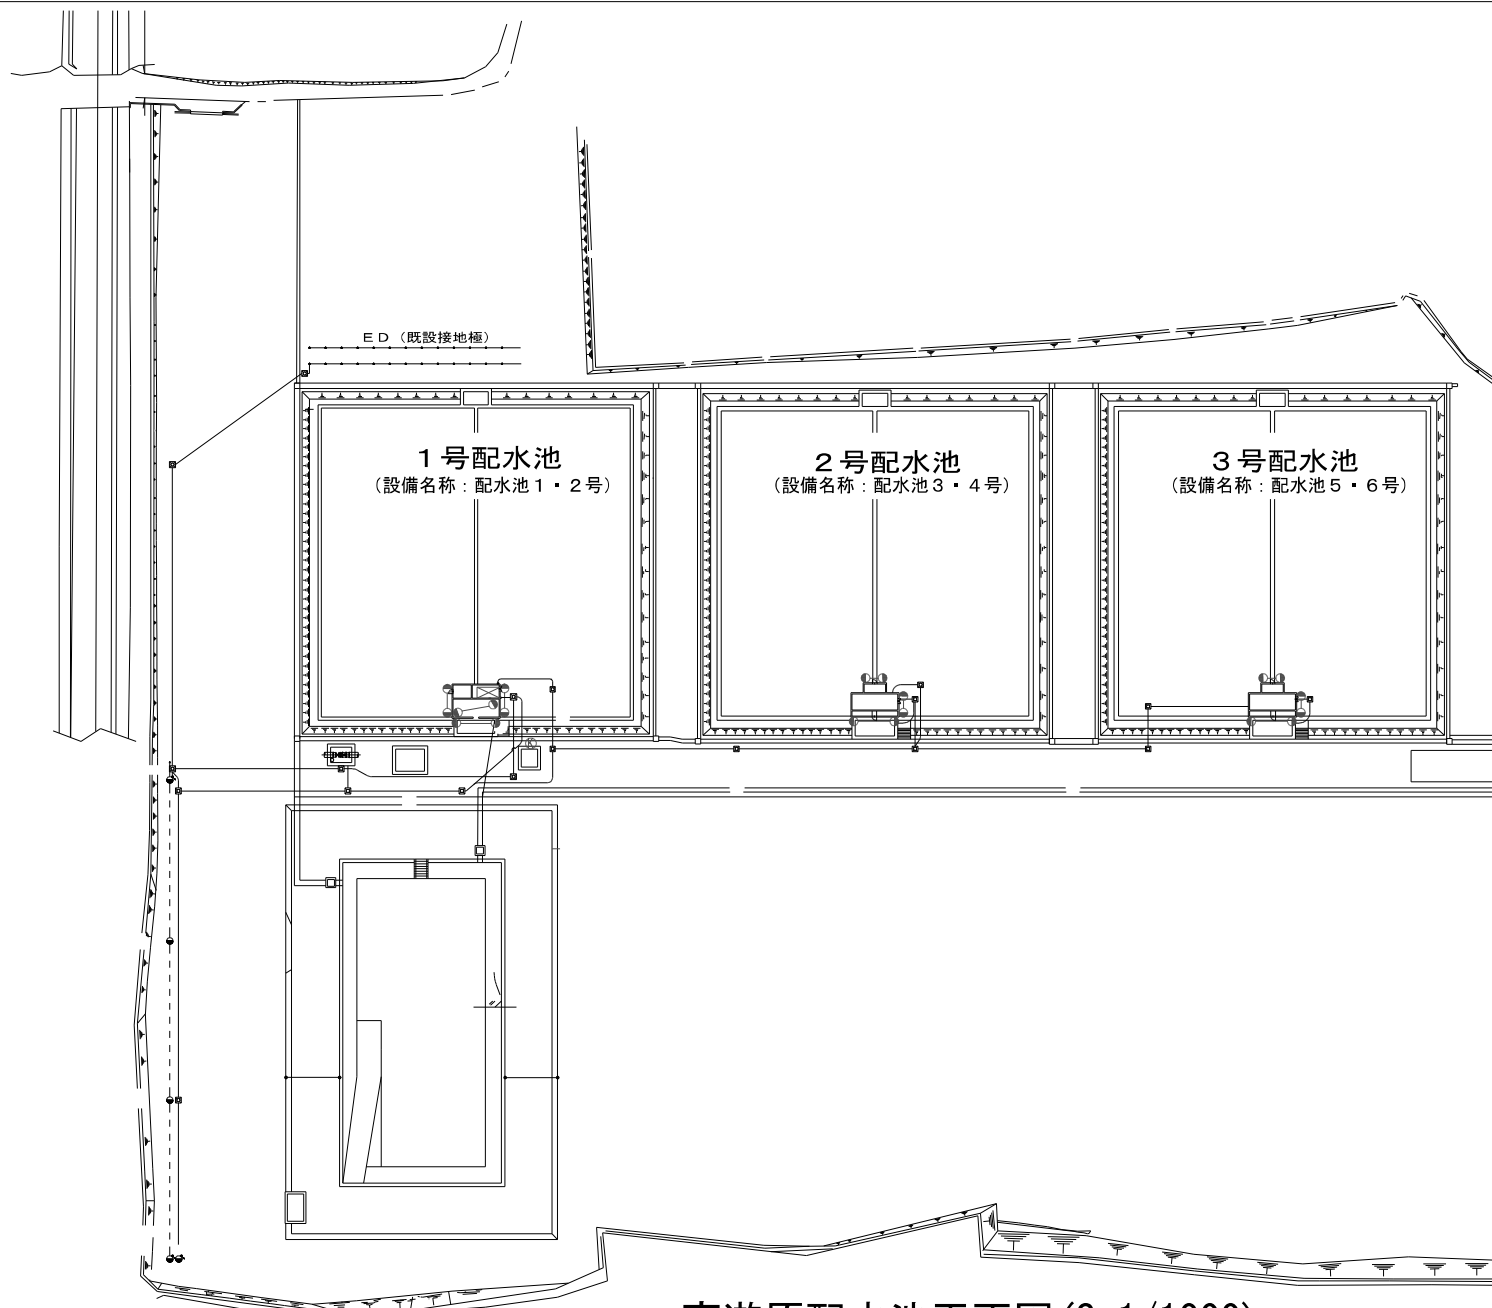

凡例


- : 送信機
- : キースイッチ
- : 人感センサー(赤外線)
- : 人感センサー(マグネット)

高遊原配水池平面図 (S=1/1000)


注 記

1. 図面は参考図とし、詳細は承諾図により決定する。


健康水源池外7箇所整備業務委託			
高遊原配水池整備設備平面図	図面番号	15/18	内記
熊本市上下水道局 水道用課	令和7年 1月		

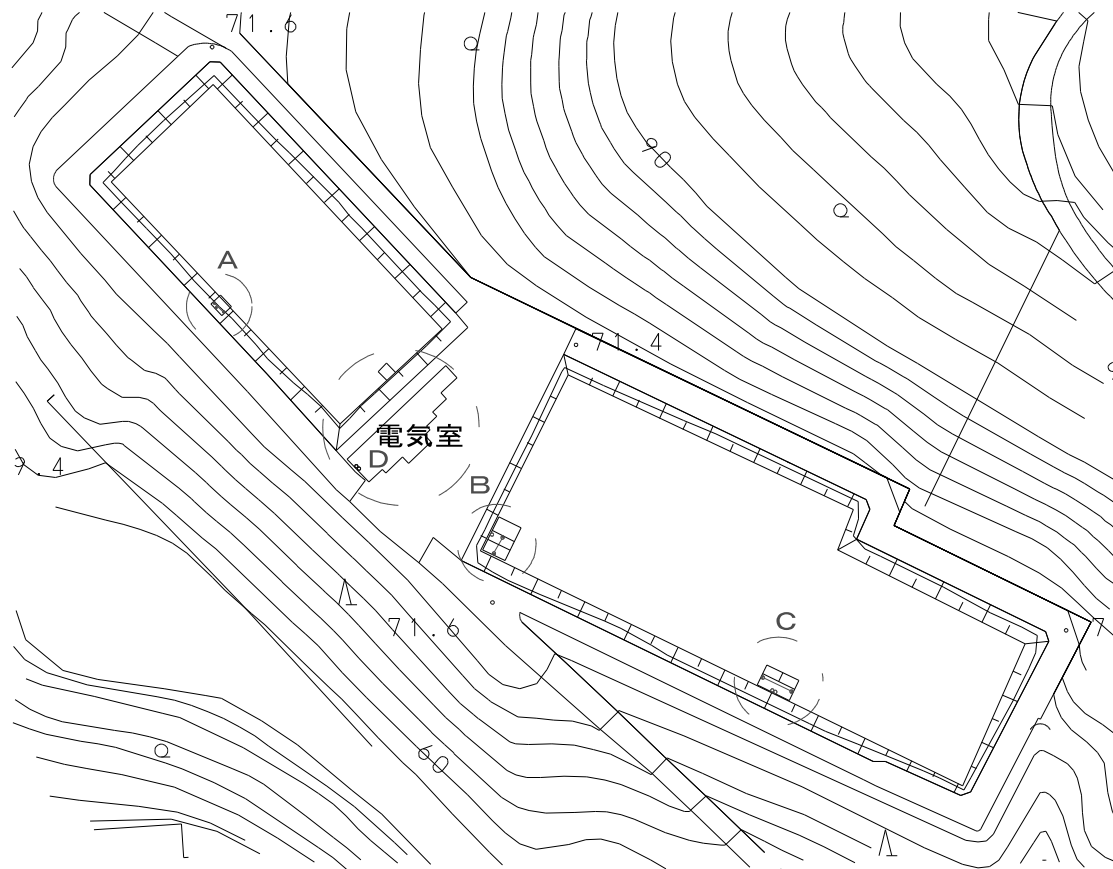


立田山配水池平面図 (S=1/1000)

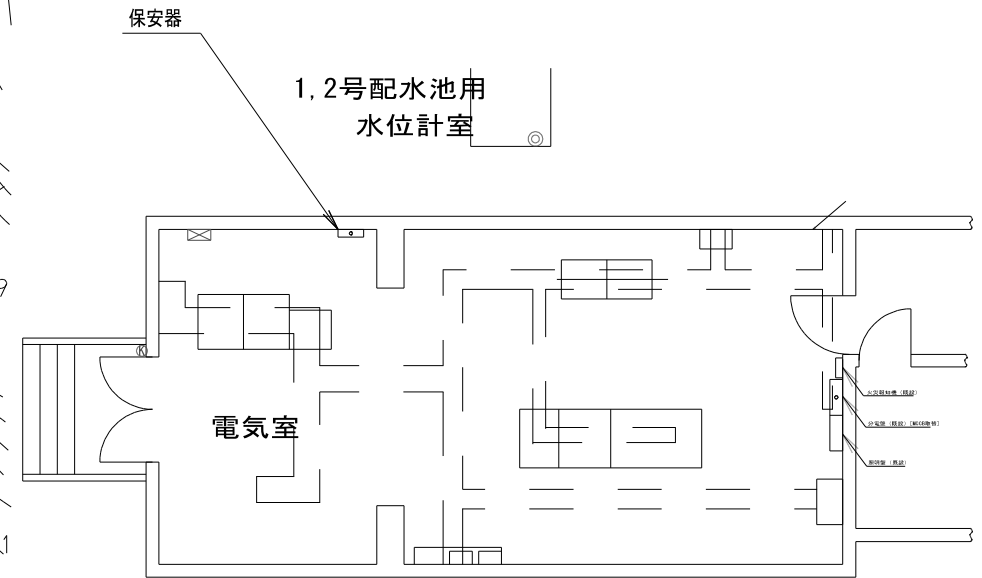


D部拡大図 (S=FREE)



A部拡大図 (S=FREE)

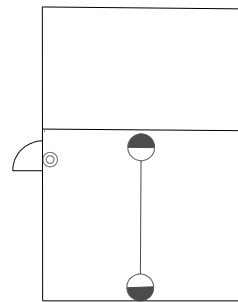

B部拡大図 (S=FREE)



C部拡大図 (S=FREE)


凡例

- ☒ : 送信機
- Ⓚ : キースイッチ
- ① : 人感センサー(赤外線)
- ◎ : 人感センサー(マグネット)

注 記

1. 図面は参考図とし、詳細は承諾図により決定する。

件名	健康水源池外7箇所警備業務委託		
名	立田山配水池警備設備平面図	縮尺	内記
名	熊本市上下水道局 水運用課	図面番号	16/18
		令和7年 1月	

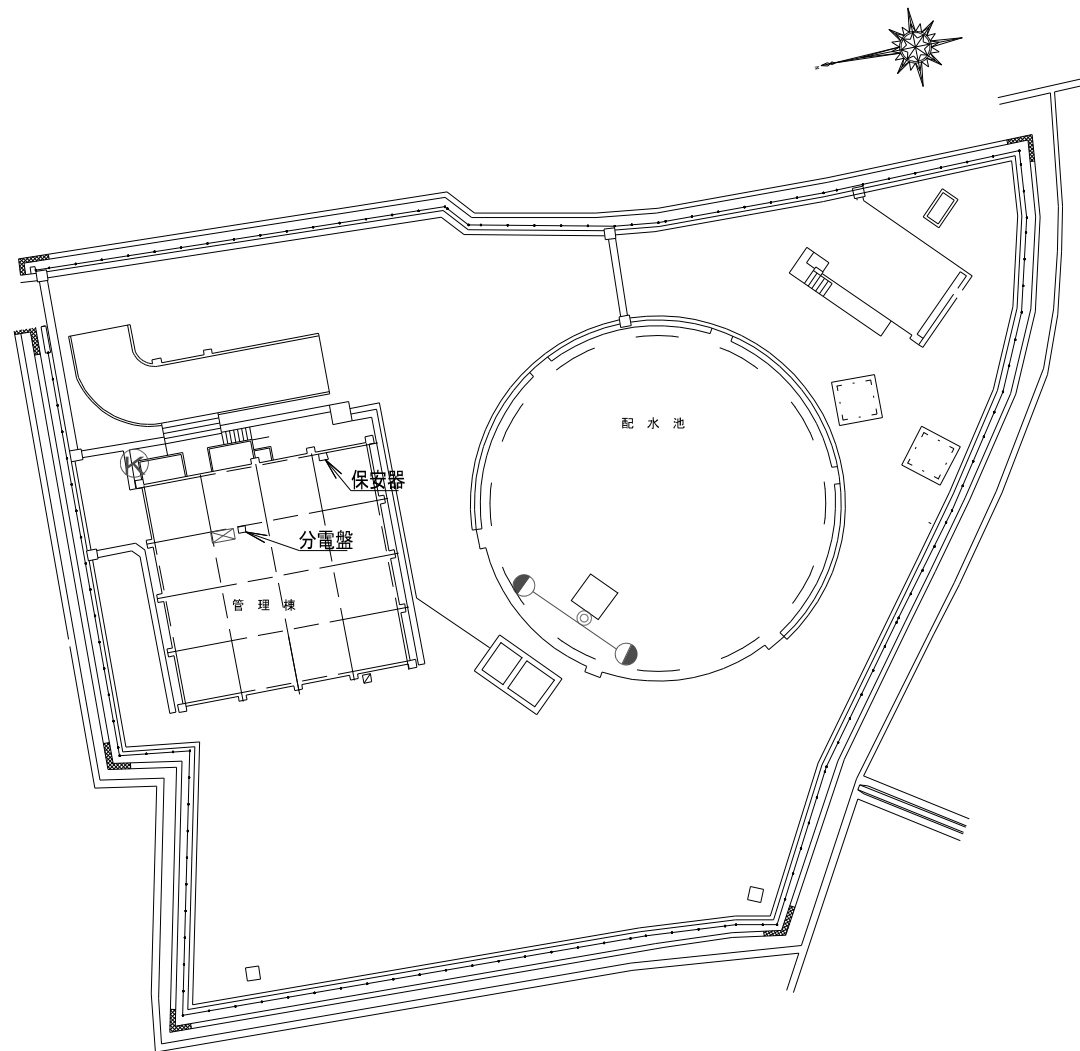


- 凡例
- ☒ : 送信機
 - Ⓚ : キースイッチ
 - ① : 人感センサー(赤外線)
 - ⊗ : 人感センサー(マグネット)

川尻配水場平面図 (S=1/400)


注 記

1. 図面は参考図とし、詳細は承諾図により決定する。

件 名 図 名	健軍水源池外7箇所警備業務委託		
	川尻配水池警備設備平面図		
	縮 尺	内記	
	図面番号	17/18	
	熊本市上下水道局 水運用課		
	令和7年 1月		

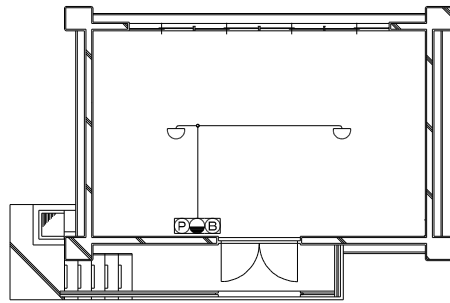


次亜滅菌室平面図

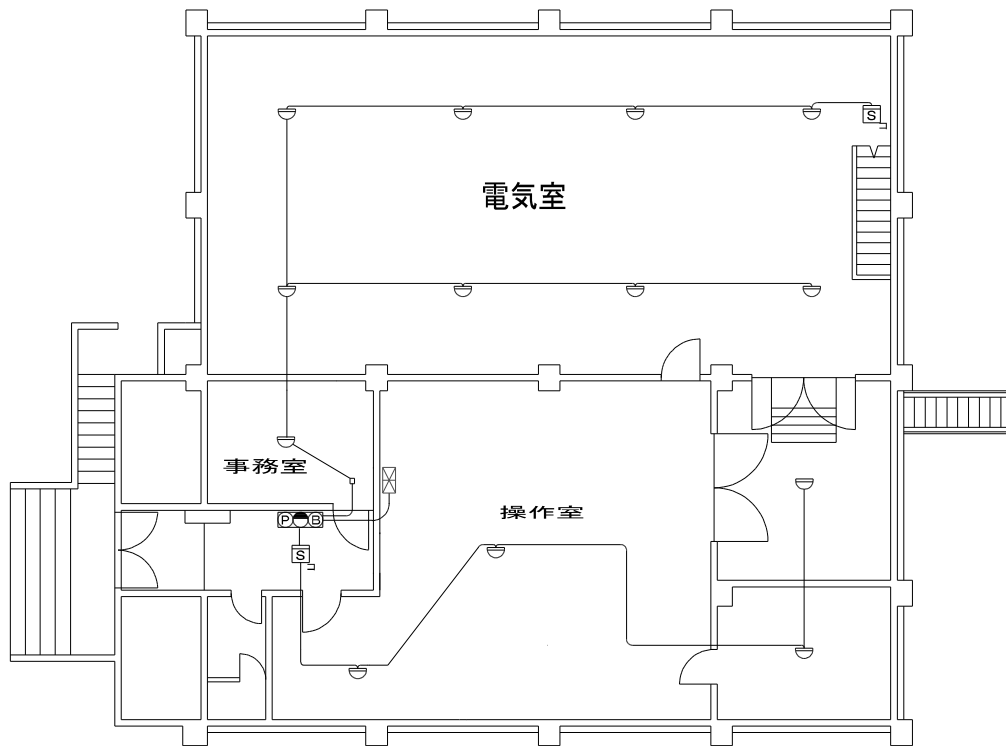

建屋 1 F 平面図

S=FREE

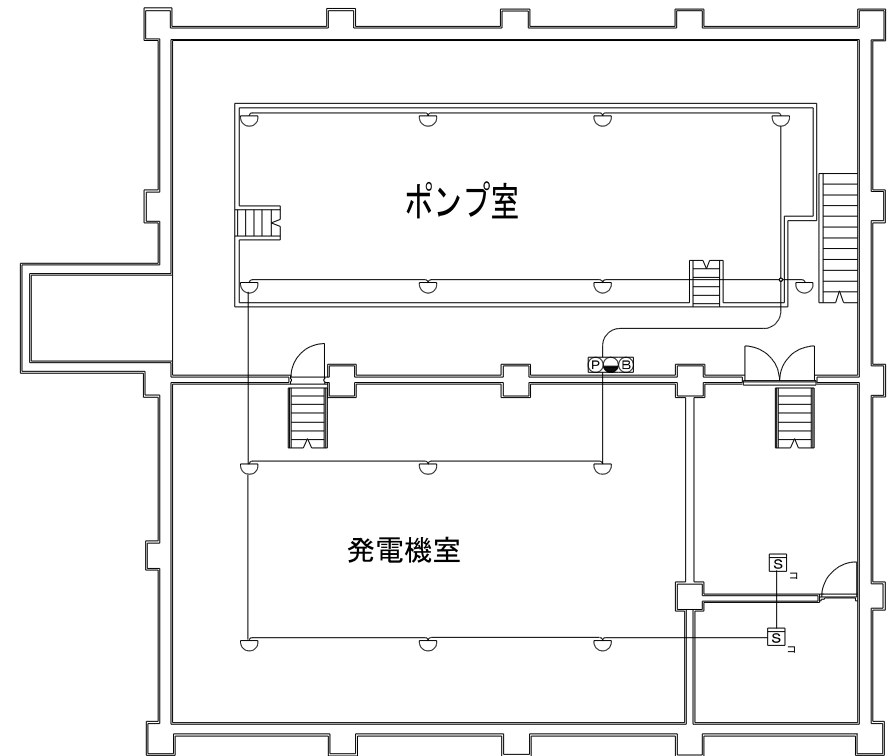

建屋 B 1 平面図

●	表示灯
3/3	
☒	差動式スポット型感知器
13/13	
☒	定温式スポット型感知器
16/16	
☒	煙感知器（光電式）
4/4	
Ⓟ	P 型 1 級発信機
3/3	
Ⓢ	音響装置
3/3	
☒	受信機 P 型 2 級
1/1	
☐	総合盤
3/3	

件名	健軍水源池外7箇所警備業務委託		
図名	川尻配水場 自動火災報知設備平面図	縮 尺	内記
		図面番号	18/18
熊本市上下水道局 水運用課			令和7年 1月