

仕 様 書

1.購入品名及び数量 参考機器仕様(新明和工業 高効率ミキサ SME40B)

N o	品 名	規格・型式等	数量	単位	保証
①	消化汚泥貯留槽攪拌機	型式：SME40B(高効率ミキサ) 4.0kW×220V×60Hz×8P 質量：93.0kg/台 動力ケーブル材質：2 PNCTS ケーブル長さ：10m スタータケーシング材質：SCS14 オイルケーシング材質：SCS14 [材質] シャフト：SUS316 ドラフトリング：SUS304 [保護装置] マイクロサーマルプロテクタ(MTP) [特別仕様] プロペラ材質変更(材質：SCS14) 電圧仕様(三相220V) チェーン(SUS304×6m) 3回塗り塗装(エポキシ樹脂塗料黒200μm)	1	式	1 年

※1 上記仕様機器同等品の国内産の機器であること。

※2 別紙既設ガイドバーに装着できる機器であること。

2.納入期限・納入場所

- (1) 納入期限 令和8年（2026年）2月27日 ※納入前に下記担当課へ連絡すること
- (2) 納入場所 熊本市西区蓮台寺五丁目7-2 中部浄化センター

3.特記事項

- (1) 梱包資材等のゴミ類は納入者にて引き取り、処分すること。
- (2) 中部浄化センター旧管理棟 1 階工作室へ納品。
- (3) 設置・調整を要しない。
- (4) 納入の際に発生した建物等への破損・汚損については、納入者負担にて原状回復を行うこと。
- (5) 1.に示す期間の保証を付し、期間内に発生した不具合については無償で修理・交換に応じること。
※保証期間の始期は、納入日からとする。
- (6) その他、本仕様で明示されていない事項で疑義が生じた場合は担当課と協議を行うこと。

4.支払条件

納入完了後、受注者から所定の請求を受けた日から 3 0 日以内に受注者指定口座へ振込

5.担当課

熊本市上下水道局維持管理部水再生課 中部浄化センター（担当：上元）
電話：0 9 6 - 3 5 6 - 6 6 0 0

S


御注文主

熊本市役所 殿

数量

2 台

消化汚泥貯留槽攪拌機

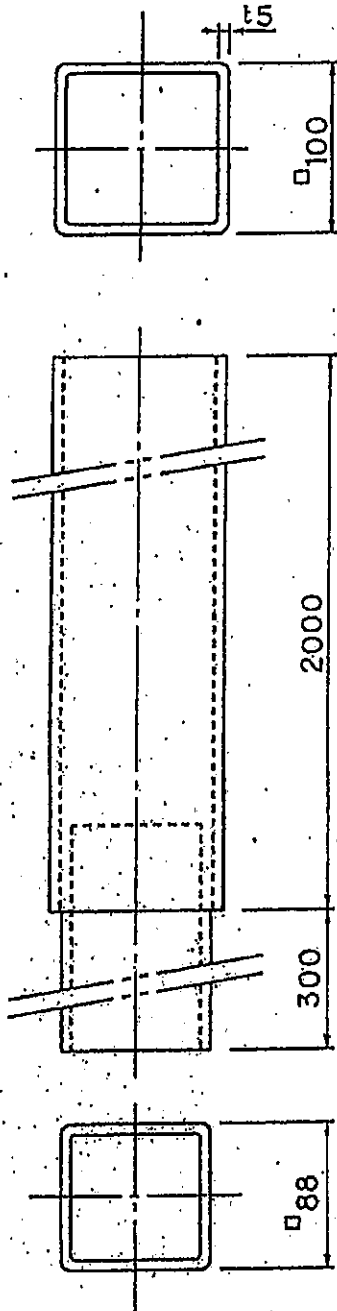

材質: SUS304

入庫

製図
DWG.
検図
JUDG.
承認
APPD.

岸本
河

22.11.11
97.11.14

名称
TITLE


ガイドバーツギ

図番
DWG NO.

P08230

S

御注文主 CUSTOMER	熊本市役所 殿	数量 QUANTITY	2 台 SET	消化汚泥貯留槽攪拌機
------------------	---------	----------------	------------	------------

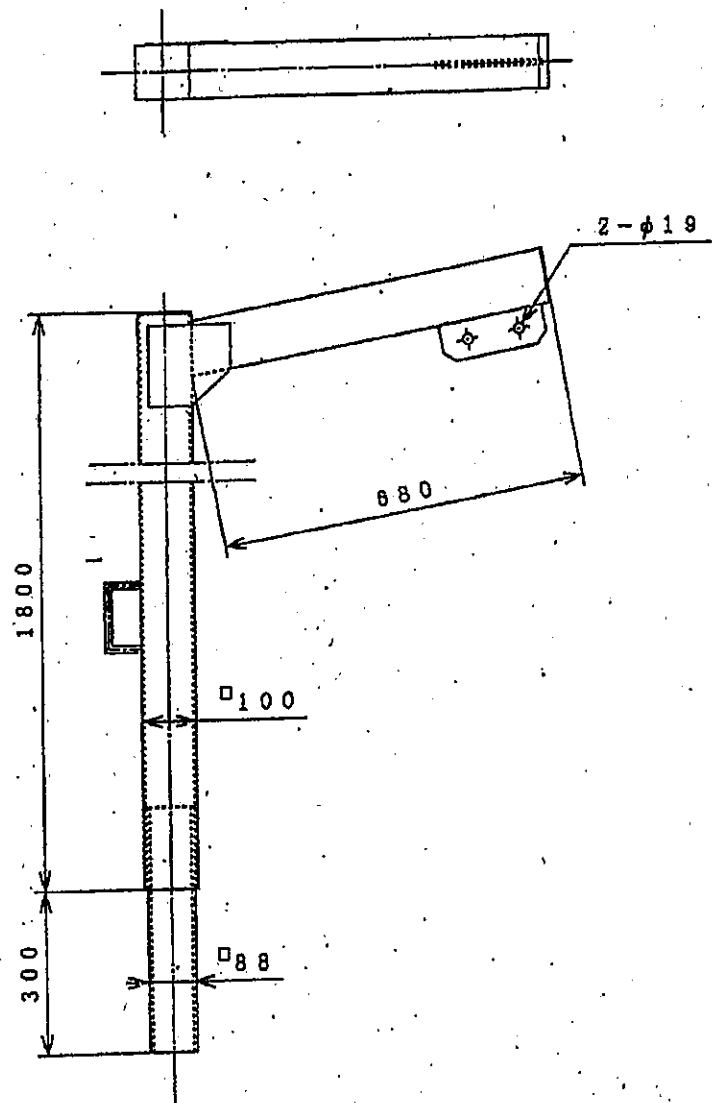

材質: SUS304

製図 DWG.	波部	97.11.12	名称 TITLE	水中ミキサー ツリアゲシチュウ	図番 DWG No.	P08604
検図 JUDG.	岸本	97.11.13				
承認 APPD.	河口	97.11.14				