

統計早見表

(令和7年3月31日現在)



(水道)
給水人口【推計人口】 713,329人
給水普及率 96.9%

(下水道)
処理区域内人口 665,398人
普及率 91.3%
水洗化率 97.7%


※水道の数値は国勢調査による人口及び世帯数を基準とし、集計・算出された人口及び世帯数をもとに算出したもの。
※下水道の数値は、住民基本台帳に記載されている人口(外国人を含む)をもとに算出したもの。



行政区域内面積 39,032 ha


(水道)
給水世帯数 333,704世帯
給水戸数 366,983戸

(下水道)
整備済面積 12,455ha

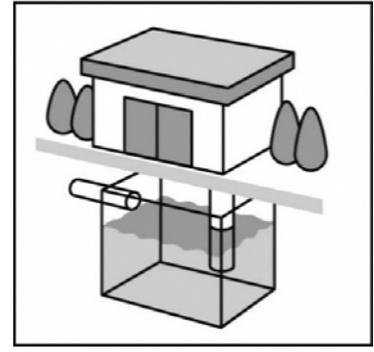


(水道)
水源地 39箇所
取水箇所 102箇所
配水施設 45箇所

(下水道)
浄化センター数 5箇所
汚水ポンプ場数 37箇所

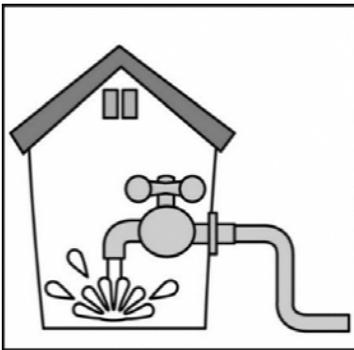

(水道)
年間配水量 80,969千m³
一日平均配水量 221,834m³
1人1日生活用水使用量 221リットル

(下水道)
年間処理水量 92,274千m³
一日平均処理量 252,805m³

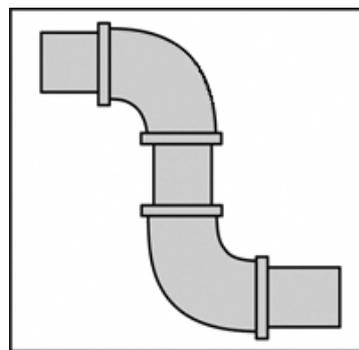


(水道)
有収率 86.4%
有効率 89.0%
耐震適合性のある基幹管路 81.3%

(下水道)
有収率 82.8%
管路の耐震化率 44.1%




(共通)
上下水道局の情報提供に満足している市民の割合 35.3%
上下水道局の広報活動を認知している市民の割合 92.6%

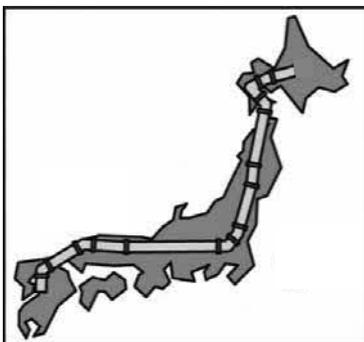

(水道)
導水管延長 44 km
送水管延長 53 km
配水管延長 3,534 km


(下水道)
管路の布設延長 2,817 km

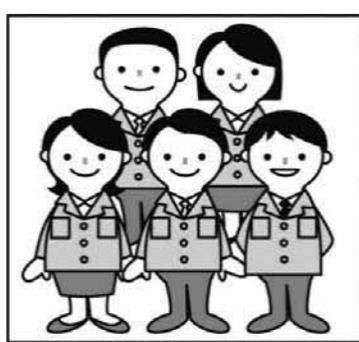

(水道)
水道会計支弁職員数 206人

(下水道)
下水道会計支弁職員数 142人

※管理者、再任用職員を除く

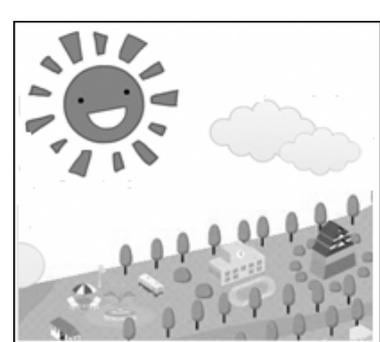

(水道)
地下水推定かん養量 1,383万m³
自然エネルギーの発電量1,987千kWh

(下水道)
汚泥の有効利用率 100%
処理水の再利用量 1,433万m³