

統計早見表

(令和8年3月31日現在)



(水道)
給水人口【推計人口】 709,604人
給水普及率 96.9%

(下水道)
処理区域内人口 663,387人
普及率 91.3%
水洗化率 97.7%


※水道の数値は国勢調査による人口及び世帯数を基準とし、集計・算出された人口及び世帯数をもとに算出したもの。
※下水道の数値は、住民基本台帳に記載されている人口（外国人を含む）をもとに算出したもの。



行政区域内面積 39,044 ha


(水道)
給水世帯数 335,754世帯
給水戸数 369,399戸

(下水道)
整備済面積 12,487ha

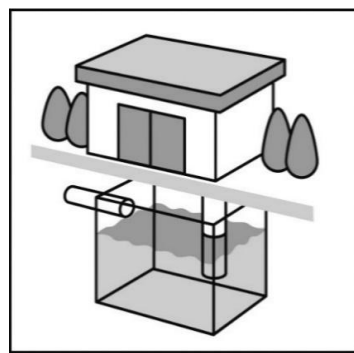


(水道)
水源地 38箇所
取水箇所 101箇所
配水施設 45箇所

(下水道)
浄化センター数 5箇所
汚水ポンプ場数 37箇所
雨水ポンプ場数 2箇所

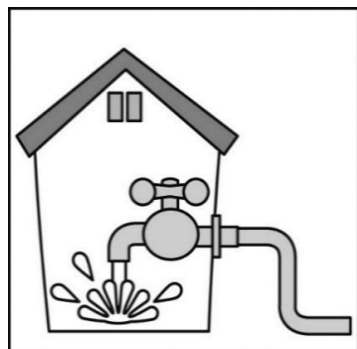


(水道)
年間配水量 80,745千m³
一日平均配水量 221,219m³
1人1日生活用水使用量 221リットル

(下水道)
年間処理水量 91,771千m³
一日平均処理量 251,428m³

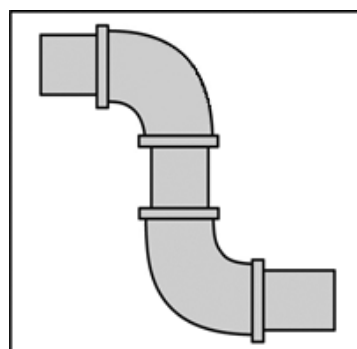


(水道)
有収率 86.5%
有効率 89.2%
耐震適合性のある基幹管路 81.5%

(下水道)
有収率 82.7%
管路の耐震化率 44.6%

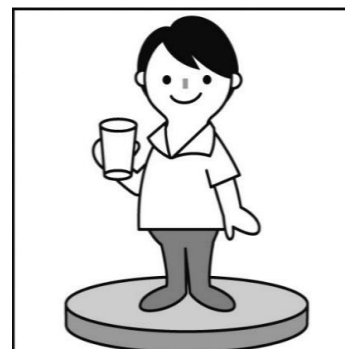

(共通)
上下水道局の情報提供に満足している市民の割合 35.1%
上下水道局の広報活動を認知している市民の割合 94.4%

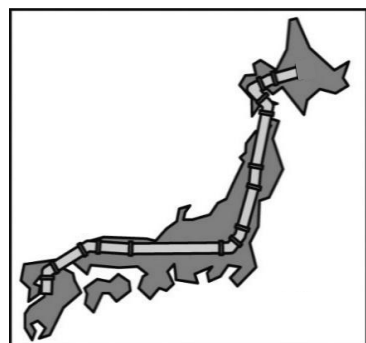

(水道)
導水管延長 45 km
送水管延長 52 km
配水管延長 3,549 km


(下水道)
管路の布設延長 2,836 km



(水道)
水道会計支弁職員数 207人

(下水道)
下水道会計支弁職員数 142人

※管理者、再任用職員を除く

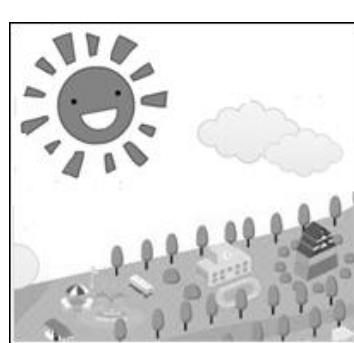

(水道)
地下水推定かん養量 1,461万m³
自然エネルギーの発電量 4,017千kWh

(下水道)
汚泥の有効利用率 100%
処理水の再利用量 1,427万m³